



Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

CTC GSi 600

Modulerende bergvarmepumpe

Modell 608 / 612 / 616

400V 3N~



Oversettelse av originale
brugerhåndbøker.
Oppbevares for fremtidig bruk.
Les grundig før bruk.

Innholdsfortegnelse

1.1	Demontering av kjølemodul	3	13.8	Ekstern varmekilde (EVK)	47
1.2	Viktig! Angående lufting	4	13.9	CTC EcoVent (ekstrautstyr)	47
2.	Gratulerer med ditt nye produkt!	5	13.10	CTC SmartControl (ekstrautstyr)	47
3.	Sikkerhetsforskrifter	6	13.11	Solvarme (ekstrautstyr)	48
4.	Viktig å tenke på!	7	13.12	Tilkobling strømføler (ekstrautstyr)	49
4.1	Transport	7	13.13	Koblingsskjema tank (A2), 3x400V /1	50
4.2	Plassering	7	13.14	Gjennomstrømningsvarmer (E15), 3x400V /2	51
4.3	Gjenvinning	7	13.15	Tilkoblingsplint (X2), 3x400V /3	52
4.4	Etter idriftsetting	7	13.16	Koblingsskjema VP-kjølemodul 3x400V (A5)	53
5.	Installasjon	8	13.17	Koblingsskjema ekspansjonskort (tilbehør)	54
5.1	Utpakking	8	13.18	Komponentliste	56
5.2	Styringsfunksjoner std og med ekspansjonskort	9	13.19	Resistanser for følere, kjølemodul	57
6.	Sjekkliste	10	13.20	Resistanser følere, øvrige	58
7.	Husets varmeinnstilling	11	14.	Installasjon, Kommunikasjon	59
8.	Tekniske data	14	14.1	Installere Ethernet-kabel	60
8.1	CTC GSi 600, 3x400V	14	14.2	Remote – Skjermspeiling	61
8.2	Driftsområde CTC GSi	16	14.3	myUplink	62
8.3	Målnformasjon	17	15.	Førstegangs start	63
9.	Konstruksjon	18	16.	Drift og vedlikehold	64
10.	Parameterliste CTC GSi 600	19	17.	Displayinnstillinger	65
11.	Rørinstallasjon	20	17.1	Startside	65
11.1	Prinsippskjema	21	17.2	Installasjonsveiledning	66
12.	Tilkobling av kuldebærersystem	36	17.3	Varme/Kjøling	67
12.1	Tilkoblinger	36	17.4	Varmtvann	70
12.2	Prinsippskisse kuldebærer	39	17.5	Ventilasjon	70
13.	Elinstallasjon	43	17.6	Skjema	71
13.1	Tilkobling av føler	44	17.7	Driftsinfo	73
13.2	Kontroll av tilkoblede følere	45	18.	Avanceret	81
13.3	Trykk/nivåvakt	45	18.1	Display	81
13.4	Innstilling av eleffekt i reservemodus	45	18.2	Innstillinger	83
13.5	Pumpe Diff termostatfunksjon (G46) On/Off	45	18.3	Definere	100
13.6	Varmesystem 2 (alt. Frikjøling)	46	18.4	Service	114
13.7	Pool (ekstrautstyr)	47	19.	Feilsøking	118
			19.1	Informasjonstekster	120
			19.2	Alarmtekster	121

Software update



software.ctc.se

NO

For mer informasjon om oppdaterte funksjoner og nedlasting av den nyeste programvaren, se nettsiden "software.ctc.se".

1.1 Demontering av kjølemodul



- Inngrep i produktets kjølesystem må kun utføres av autorisert person.
- Slå av sikkerhetsbryteren før ethvert inngrep i produktet.



1. Løsne kjølemodulens elektriske kontakt og slanger.



2. Fest bærehåndtakene i nedre kant av kjølemodulen.




3. Fjern kjølemodulens festeskruer.



4. Trekk ut kjølemodulen ved først å løfte modulen litt opp ved hjelp av bærehåndtakene.



5. Løft kjølemodulen ved hjelp av bærehåndtak og bærestropper.

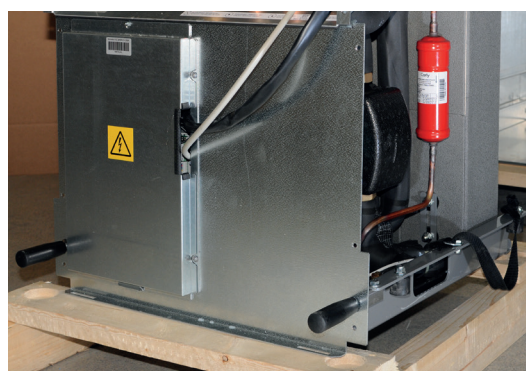

6. Løft kjølemodulen inn i produktet ved hjelp av bærehåndtak og bærestropper. Løsne bærehåndtakene, og monter elektrisk kontakt, slanger og skruer igjen.

1.2 Viktig! Angående lufting

For at produktet skal fungere, må systemet luftes fullstendig

Det er meget viktig at grunnluftingen av produkt og system utføres på en systematisk og grundig måte.

Lufteanordningene må monteres på systemets naturlige høyeste punkter. Varmtvannstanken skal grunnluftes ved installasjon ved å åpne sikkerhetsventilen, som skal være montert på toppen av produktet.

Sirkulasjon av vannet skal skje ved lufting av de forskjellige delsystemene: radiatorsystem, varmpumpesystem og ladesystem for varmtvann (gå til meny «Avansert/Service/Funksjonstest» for manuell kjøring av pumper, vekselventil og lignende). Du må også mosjonere vekselventilen under lufteprosessen. Det må gjennomføres grundig grunnlufting før systemet tas i bruk og varmpumpen startes.

Tips!

Mot slutten av grunnluftingen bør du øke vanntrykket midlertidig til ca. 2 bar.

- Automatiske lufteventiler medfølger som standard for dette produktet. De monteres på toppen av produktet, som vist på bildet.
- Viktig! Etterluft resterende luft i radiatorer (elementene) og andre deler av systemet etter at det har vært i drift en stund.


Det vil etter hvert samles små mikrobobler i «lommene» i systemet. Det kan ta ganske lang tid før all luft er borte fra systemet. Ved midlertidig økning av trykket vil resterende luftansamlinger komprimeres slik at de enklere blir med vannet ut og kan fjernes i lufteanordningene.

Tips!

Når luften fjernes, kan systemtrykket synke. Alt for lavt systemtrykk øker risikoen for ulyd i systemet, samtidig som det kan «suges» inn luft på pumpens sugeside. Hold oversikt over systemtrykket. Husk at systemtrykket varierer gjennom året på grunn av temperaturvariasjoner i varmesystemet, noe som er helt normalt.

Hvis du hører en «skvulpelyd» fra produktet, er det et tegn på at det fortsatt er igjen luft.

Også manglende varmtvannsfunksjon kan være et tegn på resterende luft.

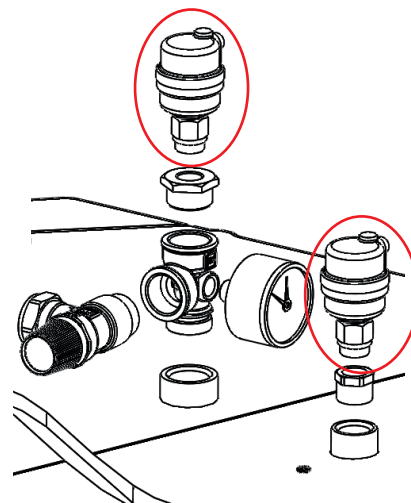

Automatiske lufteventiler med stengeskruer.

Hvis denne anvisningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er CTCs forpliktelser iht. gjeldende garantibestemmelser ikke bindende.

Informasjon i denne typen rute [i] er til hjelp for at produktet skal fungere optimalt.

Informasjon i denne typen rute [!] er ekstra viktig for korrekt installasjon og bruk av produktet.

2. Gratulerer med ditt nye produkt!



Du har kjøpt en CTC GSi 600, som vi håper du blir veldig fornøyd med. På de påfølgende sidene kan du lese om hvordan du tar vare på varmepumpen.

Oppbevar denne håndboken sammen med installasjons- og vedlikeholdsanvisningene. Med riktig vedlikehold vil du ha glede av din CTC GSi i mange år, og her finner du informasjonen du trenger.

Den komplette varmepumpen

CTC GSi er en komplett varmepumpe som sørger for boligens oppvarmings- og varmtvannsbehov. Den har en innebygd, energieffektiv (A-klassifisert) sirkulasjonspumpe for tilkobling til borehull/jordsløyfen, det vil si den kalde siden. Tilkoblingen kan gjøres valgfritt på høyre side, venstre side eller på baksiden av varmepumpen.

CTC GSi har et styringsystem som:

- overvåker alle funksjonene i varmepumpen.
- tillater individuelle innstillinger.
- viser ønskede verdier, for eksempel temperaturer, driftstider, energiforbruk og feilmeldinger.
- på en enkel og strukturert måte forenkler innstillinger og feilsøking.

Den innebygde varmeveksleren gir rikelig med varmtvann. CTC GSi har også en såkalt kjellervarmefunksjon sommertid og en gulvvarmesperre som maksimerer temperaturen i gulvsløyfene. Med den innebygde nattsenkingen kan du stille inn og endre temperaturen i huset gjennom døgnet, dag for dag.

Takket være lett tilgjengelige strømkomponenter og kjølemodul, samt gode feilsøkingsfunksjoner i styringsprogrammet, er CTC GSi servicevennlig.

Hvis du vil supplere CTC GSi med annen oppvarming, kan du enkelt gjøre det. Vi har valgt å kalle dette for Energyflex. Med Energyflex kan du for eksempel:

- lade varmesystemet med solenergi.
- la en vannmantlet vedovn bidra med varme.
- koble til en bassengveksler for å varme opp et svømmebasseng.

Ecodesign-informasjon kan hentes/lastes ned fra www.ctc.se/ecodesign, der man også kan skrive ut energimerkingsetiketter.

! OBS! I denne installasjonshåndboken finner du informasjon om tekniske data, bruk, installasjon osv. Følg lokale eller nasjonale regler.

3. Sikkerhetsforskrifter



Installasjonen skal foregå av en allpolet arbeidsbryter iht. overspenningskategori III, som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder.

Bryt strømmen med en allpolet bryter før alle inngrep i produktet.



Produktet må kobles til jord.



Produktet er klassifisert som IP X1.
Produktet må ikke spyles med vann.

Produktet må ikke startes hvis det ikke er vannfylt i samsvar med anvisningene i kapittelet rørinstallasjon.



Ved håndtering av produktet med løfteøre eller lignende må du sørge for at løfteanordningen, løfteørene og andre deler er uskadet. Opphold deg aldri under et løftet produkt.



Sett aldri sikkerheten i fare ved å demontere fastskrudde deksler, lokk eller annet.

ADVARSEL: Produktet må ikke startes hvis vannet i varmeren kan være fryst.

Hvis denne anvisningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er CTCs forpliktelser iht. gjeldende garantibestemmelser ikke bindende.



Inngrep i produktets kjølesystem må kun utføres av autorisert person.

Installasjon og omkobling i produktet skal utføres av autorisert elektriker. All trekking av ledninger skal gjøres i henhold til gjeldende bestemmelser.

Service av produktets elsystem skal utføres av godkjent elektriker i henhold til spesifikke krav i nasjonal standard for elsikkerhet.

Bytte av skadet matekabel må utføres av produsenten eller kvalifisert servicetekniker for å unngå risiko.

Kontroll av sikkerhetsventil:
– Sikkerhetsventil for kjele/system må kontrolleres regelmessig.

Dette produktet kan brukes av barn over 8 år, samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, manglende erfaring eller kunnskap forutsatt at de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om hvordan produktet brukes på en sikker måte og at de har forstått risikoene det medfører. Barn må ikke leke med produktet. Barn må ikke utføre rengjøring og vedlikehold hvis de ikke er under oppsikt.

4. Viktig å tenke på!

Kontroller spesielt følgende punkter ved leveranse og installasjon:

4.1 Transport

Transporter produktet til oppstillingsplassen før du tar av emballasjen. Håndter produktet på en av følgende måter:

- Gaffeltruck.
- Løfteøre som monteres i løftemuffe på oversiden av produktet på ekspansjonstilkoblingen.
- Løftestropper rundt pallen. **OBS!** Kan kun brukes med emballasjen på. Produktet har høyt tyngdepunkt og bør håndteres varsomt.
- Produktet skal transporteres og oppbevares stående!

4.2 Plassering

- Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren.
- Sett produktet på et fast underlag, helst betongfundament.
Hvis produktet skal stå på en myk mat, må det settes underlagsplater under føttene.
- Varmepumpen må ikke plasseres i rom med lettvegger der tilstøtende rom kan forstyrres av kompressoren og vibrasjoner.
- Tenk på at det må være serviceplass på minst 1 meter foran produktet.
- Produktet må heller ikke senkes under gulvnivå.

4.3 Gjenvinning

- Emballasjen må leveres til resirkulering eller til installatøren for korrekt avhending.
- Når produktet skal kasseres, må det gjøres på riktig måte. Det må transporteres til miljøstasjon eller forhandler som tilbyr denne servicen. Produktet må ikke kastes som søppel.
- Det er ekstremt viktig at produktets kuldemedium, kompressorolje og elektrisk/elektronisk utstyr avhendes på riktig måte.

4.4 Etter idriftsetting

- Installatøren forklarer systemets oppbygging og service for gårdeieren.
- Installatøren fyller ut sjekkliste med kontaktinformasjon. Kunde og installatør signerer listen, som kunden tar vare på.
- Registrer produktet for garanti og forsikring på nettstedet.
<https://www.ctc-heating.com/customer-service#warranty-registration>

Fyll ut opplysningene nedenfor. De kan komme til nytte hvis noe skulle skje.

Produkt:	Serienummer:
Rørinstallasjon utført av:	Navn:
Dato:	Tlf.:
Elinstallasjon utført av:	Navn:
Dato:	Tlf.:

Med forbehold om trykkfeil. Vi forbeholder oss retten til å gjøre konstruksjonsendringer.

5. Installasjon

Dette kapittelet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker.

Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner og innstillinger med huseieren og til å svare på eventuelle spørsmål. Både varmepumpen og du tjener på at brukeren har det helt klart for seg hvordan anlegget fungerer og skal vedlikeholdes.

! Produktet skal oppbevares og transporteres stående.


5.1 Utpakking

Når varmepumpen står inntil oppstillingsplassen, kan du ta av emballasjen. Kontroller at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren. Kontroller også at leveransen er komplett iht. listen nedenfor.

Leveringsomfang:

- Varmepumpe CTC GSi
- Romføler
- Uteføler
- Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
- Sikkerhetsventil for varmesystem, 2,5 bar (3)
- Sikkerhetsventil for kald side, 3 bar
- Kabelstrips 2 stk.
- Støttehylser 2 stk.
- Filterkuleventil, magnet for varmesystemets returledning
- Smussfilter for tappekaldtvann
- Automatisk luftenventil 2 stk. (9)
- Manometer (11)
- Samlingsrør (8)
- Foring 3/4" x 3/8" (10)
- Foring 1/2" x 3/8" (12)

! Siden kjølemodulen kan tas ut, må det være minst en meter ledig plass foran produktet, og det må ikke monteres under gulvnivå.

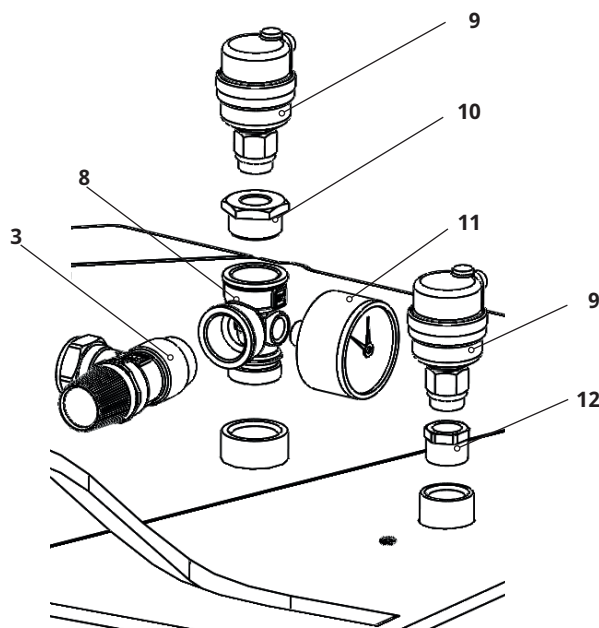

5.2 Styringsfunksjoner std og med ekspansjonskort

Fra fabrikken leveres produktet med styringsfunksjoner som beskrevet under «Grunnfunksjoner» nedenfor.

Ved å komplettere med tilbehøret Ekspansjonskort (A3) får man også solstyring med sine varianter, som återlading av borehull og ulike tanker. I tillegg tilkommer styring for VVC og pool.

Grunnfunksjoner

(innebygd i fabrikkutførelse)

- Varmesystem 1
- Varmesystem 2*
- EVK-tank*
- Difftermostat*
- Frikjøling*
- CTC SMS*
- Fjernstyring
- SmartGrid

Funksjoner med Ekspansjonskort (A3)

(tilbehør)

- Solstyring
- VVC (varmtvannssirkulasjon)
- Pool

* Krever tilbehør som: Ekstraføler, shuntgruppe 2 og så videre.

6. Sjekkliste

Sjekklisten skal alltid fylles ut av installatøren

- Ved eventuell service kan det bli spurt etter dette dokumentet.
- Installasjonen skal alltid følge anvisningene i installasjons- og vedlikeholdsanvisningen.
- Installasjonen skal alltid utføres fagmessig.

Etter installasjonen skal anlegget besiktiges, og funksjonen skal kontrolleres iht. punktene nedenfor:

Rørinstallasjon

- Varmepumpen påfylt, plassert og innjustert i henhold til instruksjonene.
- Varmepumpen plassert slik at service er mulig.
- Radiatorpumpens kapasitet for nødvendig gjennomstrømning.
- Åpne radiatorventiler og andre berørte ventiler.
- Lekkasjetest.
- Lufting av systemet.
- Kontroller funksjonene til de nødvendige sikkerhetsventilene.
- Spillrør til sluk montert.

Elinstallasjon

- Rotasjonsretning kompressor.
- Arbeidsbryter.
- Korrekt ledningsføring.
- Nødvendige følere for valgt system.
- Uteføler.
- Romføler (valgbar).
- Tilbehør.
- Varmepumpe aktivert og startet.
- Eleffekt og sikring, tilpasset for boligen, i normal drift og reservemodus.

Informasjon til kunde (tilpasses aktuell installasjon)

- Oppstart sammen med kunden.
- Menyer/styring for valgt system.
- Installasjons- og vedlikeholdsanvisning overlevert til kunde.
- Kontroll og påfylling, varmesystem.
- Inntrimmingsinformasjon, varmekurve.
- Alarminformasjon.
- Ventiler
- Funksjonstest sikkerhetsventil.
- Gå gjennom garantibestemmelser med kunde.
- Registrer dit installationscertifikat på ctc.no (ctc-heating.com).
- Informasjon om fremgangsmåte ved feilmelding.

 Dato/kunde

 Dato/installatør

7. Husets varmeinnstilling


Husets varmekurve

Varmekurven er en sentral del av produktets styring da det er denne innstillingen som forteller styringssystemet hvor stort temperaturbehov boligen har ved ulike utetemperaturer. Det er viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få så god funksjon og økonomi som mulig.

Én bolig trenger 30 °C på radiatorene når det er 0 °C ute, en annen trenger 40 °C. Forskjellen mellom ulike boliger skyldes blant annet radiatorenes areal, antall radiatorer og hvor godt isolert huset er.

Justering av varmekurven

I menyen «Varmekurve» under «Innstillinger/Varmesystem» kan man i grafen finjustere varmekurvens verdier for turlledningstemperatur basert på utetemperaturen, samt stille inn verdier for kurvehelning og kurvejustering for varmesystemet.

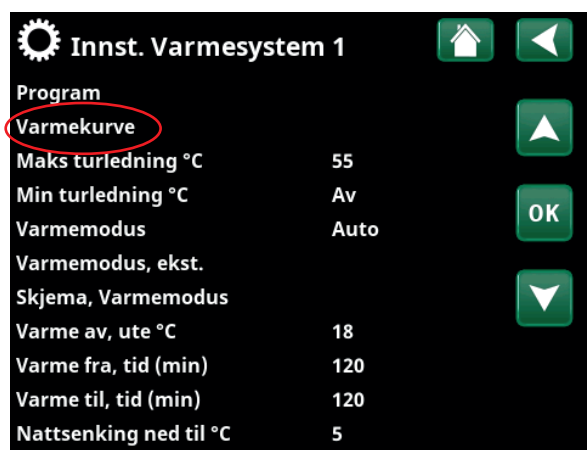


Del av meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1».



Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1». Aktiv kurve: #1.

Be installatøren hjelpe deg å stille inn disse verdiene.

Innjusteringen av varmekurven er svært viktig og kan i enkelte tilfeller dessverre ta noen uker. Den beste måten er å velge drift uten romfølere den første tiden. Systemet arbeider da kun etter utetemperaturen og husets varmekurve.

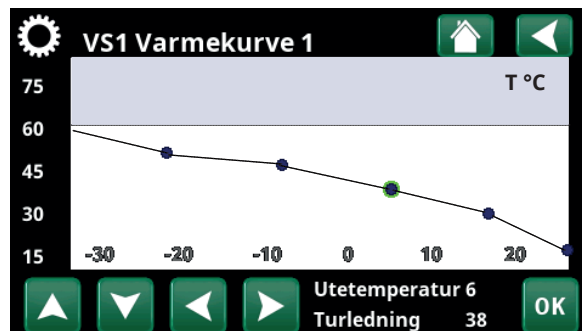

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1/Varmekurve/Finjustering»..

Se avsnittet «Varmekurve» i kapitlet «Innstillinger/Varmesystem» for mer informasjon om hvordan varmekurven stilles inn.

Under innjusteringsperioden er det viktig at:

- Nattsenkingsfunksjonen ikke er valgt.
- Alle termostatventiler på radiatorene er helt åpne. (Dette for å finne den laveste kurven for den beste varmepumpeøkonomien)
- Utetemperaturen ikke er høyere enn +5 °C.
- Radiatorsystemet fungerer og er riktig innjustert mellom ulike sløyfer.

Egnede grunnverdier

Under installasjonen kan du sjelden gjøre en nøyaktig innstilling av varmekurven direkte. Da kan verdiene nedenfor være et godt utgangspunkt. Radiatorer med små varmeavgivende flater krever høyere turtemperatur.

Anbefalte verdier er:

Kun gulvvarme:	Helning 35
Lavtemperatursystem: (velisolerte hus)	Helning 40
Normaltemperatursystem: (fabrikkinnstilling)	Helning 50
Høytemperatursystem: (eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert)	Helning 60

Innjustering av varmekurven

Metoden nedenfor kan brukes til å justere inn riktig varmekurve.

Innjustering hvis det er for kaldt inne:

- Hvis utetemperaturen er **lavere** enn null °C: Øk verdien ved Helning et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering.
- Hvis utetemperaturen er **høyere** enn null °C: Øk verdien ved Justering et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering.

Innjustering hvis det er for varmt inne:

- Hvis utetemperaturen er **lavere** enn null °C: Reduser verdien ved Helning et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering.
- Hvis utetemperaturen er **høyere** enn null °C: Reduser verdien ved Justering et par grader. Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering.


i Innstilt varmekurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss grad øke eller redusere varmen utover den innstilte varmekurven. Ved drift uten romføler er det den valgte varmekurven som bestemmer temperaturen ut til radiatorene.

Eksempel på varmekurver

I diagrammene nedenfor ser du hvordan varmekurven endres ved ulike innstillinger av helningen. Kurvens helning beskriver radiatorenes temperaturbehov ved ulike utetemperaturer.


Kurvehelning

Verdien på helningen som stilles inn, er turtemperaturen når utetemperaturen er -15 °C.

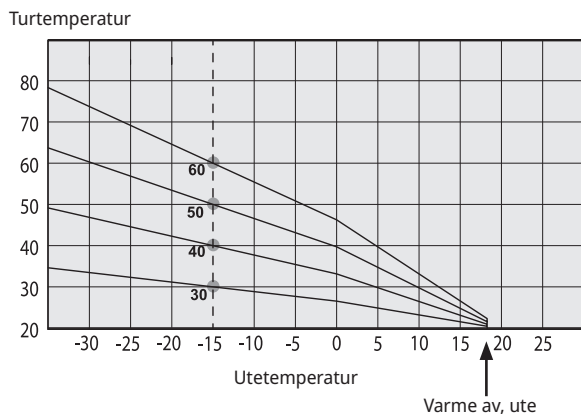

Kurvejustering

Kurven kan parallellforskyves (justeres) ønsket antall grader for å tilpasses ulike systemer/hus.

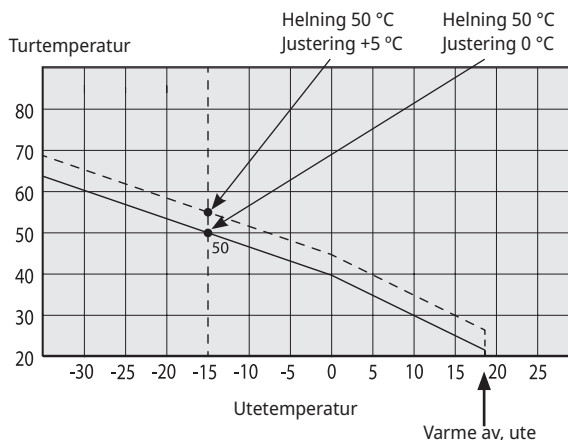


Et eksempel

Kurvehelning 60 °C
Kurvejustering 0 °C

I dette eksemplet er maks. utgående turtemperatur stilt inn på 55 °C.

Minste tillatte tur er 27 °C. (f.eks. sommerkjellervarme eller gulvsløyfer i badrom).

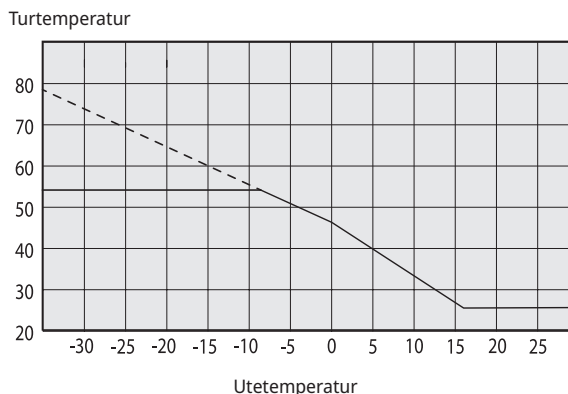


i For lavt innstilte verdier kan gjøre at ønsket romtemperatur ikke oppnås. Du må da justere varmekurven etter behov iht. ovennevnte.


Sommersesong

Alle boliger har egenoppvarming (lamper, komfyr, personvarme osv.) som gjør at varmen kan slås av ved en lavere utetemperatur enn ønsket romtemperatur. Jo bedre isolert huset er, desto tidligere kan varmen fra varmepumpen slås av.

Eksemplet viser produktets grunninnstilling på 18 °C.

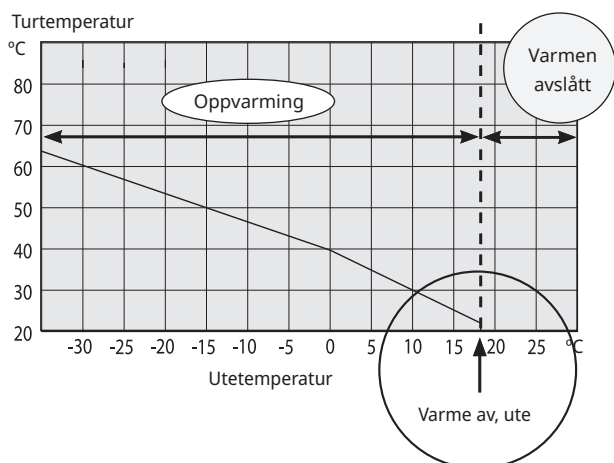

Verdien "**Varme av, ute**" kan endres i menyen «Avansert/ Innstillinger/Varmesystem».

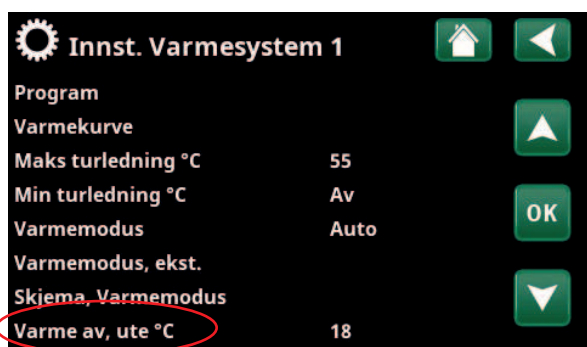

Del av meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1».

I systemer med radiatorpumpe innebærer avslått varme at radiatorpumpen stoppes. Varmen startes automatisk når det igjen trengs varme.

Se kapitlet «Innstillinger/Varmesystem» for informasjon om innstilling av oppvarmingsmodus.

8. Tekniske data

8.1 CTC GSi 600, 3x400V

Elektriske data	CTC GSi 608	CTC GSi 612	CTC GSi 616
CTC No.	589300001	589300002	589300003
Eldata, tilkobling	400V 3N~ 50Hz	400V 3N~ 50Hz	400V 3N~ 50Hz
Merkeeffekt, kjølemodul	kW 3.1	5.34	7.0
Merkeeffekt	kW 8.9	14.3	13.0
Merkestrøm uten elkolbe	A 4.8	9.7	11.7
Merkestrøm	A 15.2	22.7	23.8
Maks. elkolbeeffekt ved gruppesikring: 10A / 16A / 20A / 25A	kW 2.1 / 2.1 / 5.8 / 5.8 / 5.8	0.3 / 0.9 / 2.1 / 7.2 / 9.0	- / 0.3 / 0.9 / 2.1 / 9.0 ²⁾
Sikring maks.	A 16	25	25
Maks. startstrøm	A 2.3	2.3	1.8
Effektområde elkolbe (min-maks)	kW 0.3-5.8	0.3-9.0	0.3-9.0
Kapslingsgrad (IP)	IP X1	IP X1	IP X1
HP Keymark Cert.	012-700085	012-700087	012-700088

²⁾ CTC GSi 616: Maks. 6 kW elkolbeeffekt i kombinasjon med kompressordrift > 50 rps.

Driftsdata varmepumpe	CTC GSi 608	CTC GSi 612	CTC GSi 616
Avgitt effekt ¹⁾	B0/W35 B5/W35 B10/W35 kW 6.08 7.10 8.10	6.08 7.10 8.10	10.52 12.26 13.95
Tilført effekt ¹⁾	B0/W35 B5/W35 B10/W35 kW 1.27 1.26 1.26	1.27 1.26 1.26	2.34 2.42 2.56
COP ¹⁾	B0/W35 B5/W35 B10/W35 - 4.78 5.62 6.45	4.78 5.62 6.45	4.50 5.07 5.46

¹⁾ EN14511:2018, nominell verdi @50 rps.

Varmebærersystem	CTC GSi 608	CTC GSi 612	CTC GSi 616
Vannvolum kjele (V)		229	
Maks. driftstrykk kjele (PS)	bar	3.0	
Maks. temperatur kjele (TS)	°C	100	
Maks. driftstemperatur kondensator	°C	65	
Flow qw min. B0/W35, Δt=15K (@maks rps)	l/s 0.12	0.20	0.27
Flow qw nominell A7 alt B0/W35, Δt = 5K	l/s 0.29	0.26	0.52
Maks ekstern tilgjengelig trykkehøyde, nom flow	kPa 53	53	77
Trykkfall vardebærer	Se diagram i kapitlet „Rørinstallasjon“.		

Kuldebærersystem	CTC GSi 608	CTC GSi 612	CTC GSi 616
Væskevolum (V)		4.1	
Kuldebærersystem min./maks. temp (TS)	°C	-5 / +20	
Kuldebærersystem min./maks. trykk (PS)	bar	0.2 / 3.0	
Flow qc minimum B0/W35, Δt = 6K (@maks rps)	l/s 0.21	0.27	0.42
Flow qc nominell B0/W35, Δt = 3K	l/s 0.39	0.32	0.58
Pumpekapasitet	Se diagram i kapitlet „Rørinstallasjon“.		
Ekstern tilgjengelig pumpetrykk ved nominell sirkulasjon	kPa 113	113	116

Tappevannsystem		CTC GSi 608	CTC GSi 612	CTC GSi 616
Vannvolum (V)	l	1.7		
Maks. driftstrykk (PS)	bar	10		
Maks. driftstemperatur (TS)	°C	100		
Varmtvannsproduksjon (EN16147) Økonomi / Normal / Komfort				
Varmtvannskapasitet (40°C)	l	210 / 235 / 304		
COP/ (Tappesyklus)		2.42 / 2.39 / 2.21	2.57 / 2.47 / 2.25	2.52 / 2.38 / 2.17
Stillstandstap (S _{stby})		0.063 / 0.08 / 0.094	0.057 / 0.059 / 0.082	0.049 / 0.057 / 0.069
Rørtilkoblinger				
Kuldebærer utv. diam. Cu-rør (fleksibel slange)	mm	28		
Varmebærer utv. diam. Cu-rør	mm	22		
Varmtvannstilkobling utv. diam	mm	22		
Kaldtvannstilkobling utv. diam	mm	22		
Øvrige data				
Mengde kuldemedium (R407C, Fluoriserende drivhusgasser GWP 1774)	kg	2.4	2.4	2.2
CO ₂ - ekvivalent	ton	4.258	4.258	3.903
Bryteverdi pressostat HT	MPa	31±1	31±1	31
Vekt med / uten emballasje	kg	304 / 275	304 / 275	307 / 278
Mål (dybde x bredde x høyde)	mm	673 x 596 x 1876		
Nødvendig takhøyde	mm	1940		
Lydeffekt (L _{WA}) A7/W55 / B0/W35 / B0/W55 (EN 12102)	dB(A)	34 / 34 / 34	41 / 39 / 41	42 / 42 / 42
Lydtrykk (L _{PA}) 1m B0/W35 (EN ISO 11203)	dB(A)	29	34	37


Produktene krever ingen årlig kontroll når det gjelder lekkasjekontroll av kjølemediet.

8.2 Driftsområde CTC GSi


Området er basert på standard driftsforhold og kan derfor avvike noe ved ulike installasjoner.

(t_{ci} = temperatur brine inn)


8.2.1 CTC GSi 608 / CTC GSi 612

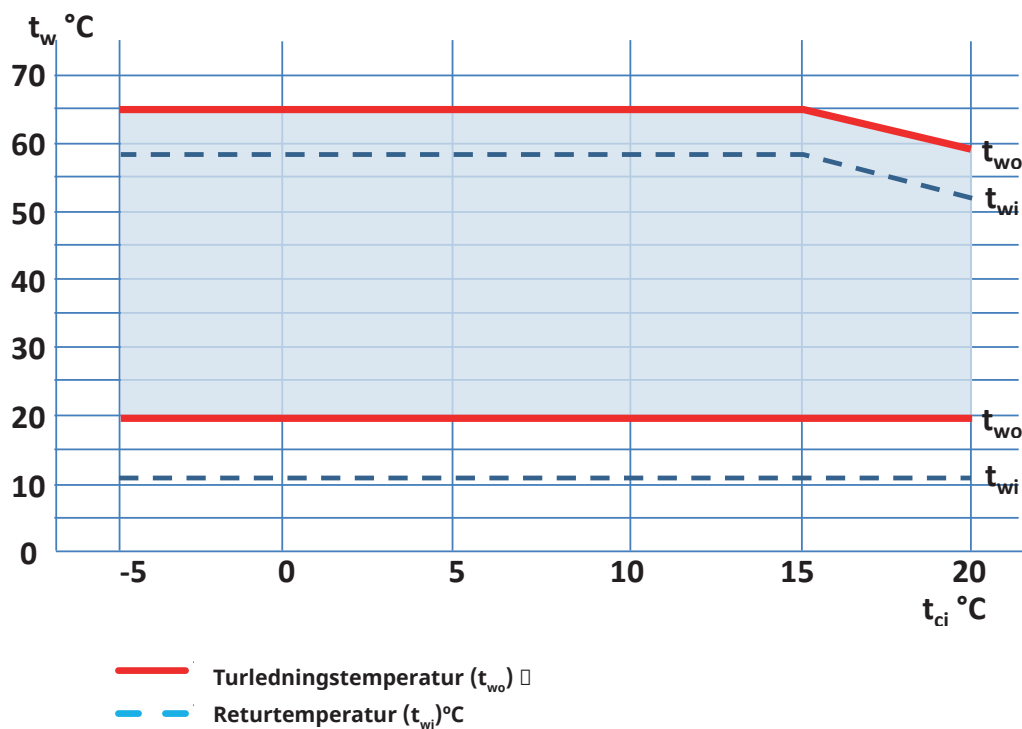

8.2.2 CTC GSi 616

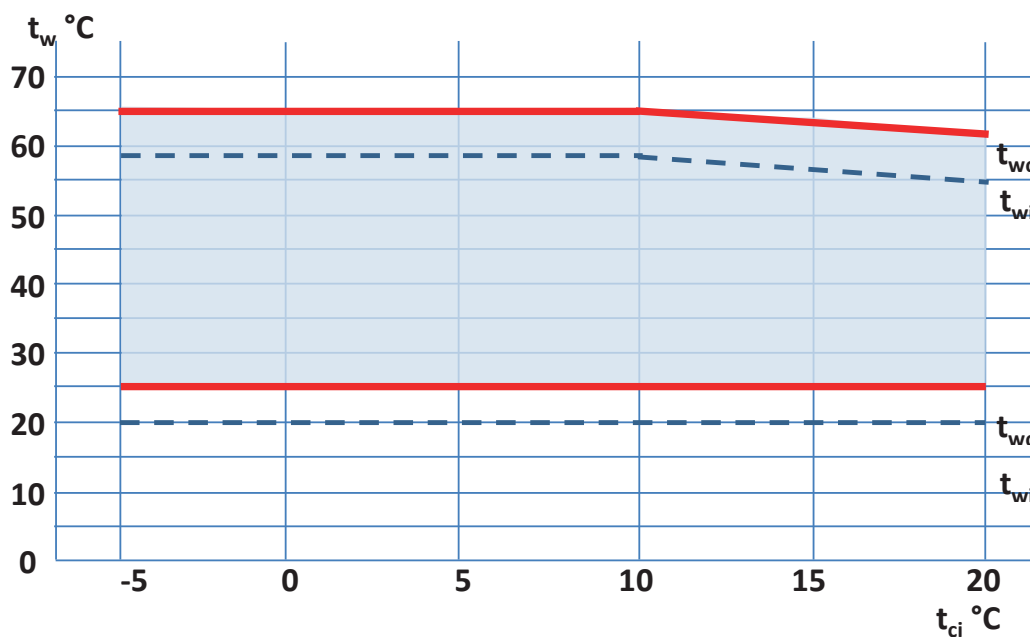


8.3 Målnifomrasjon

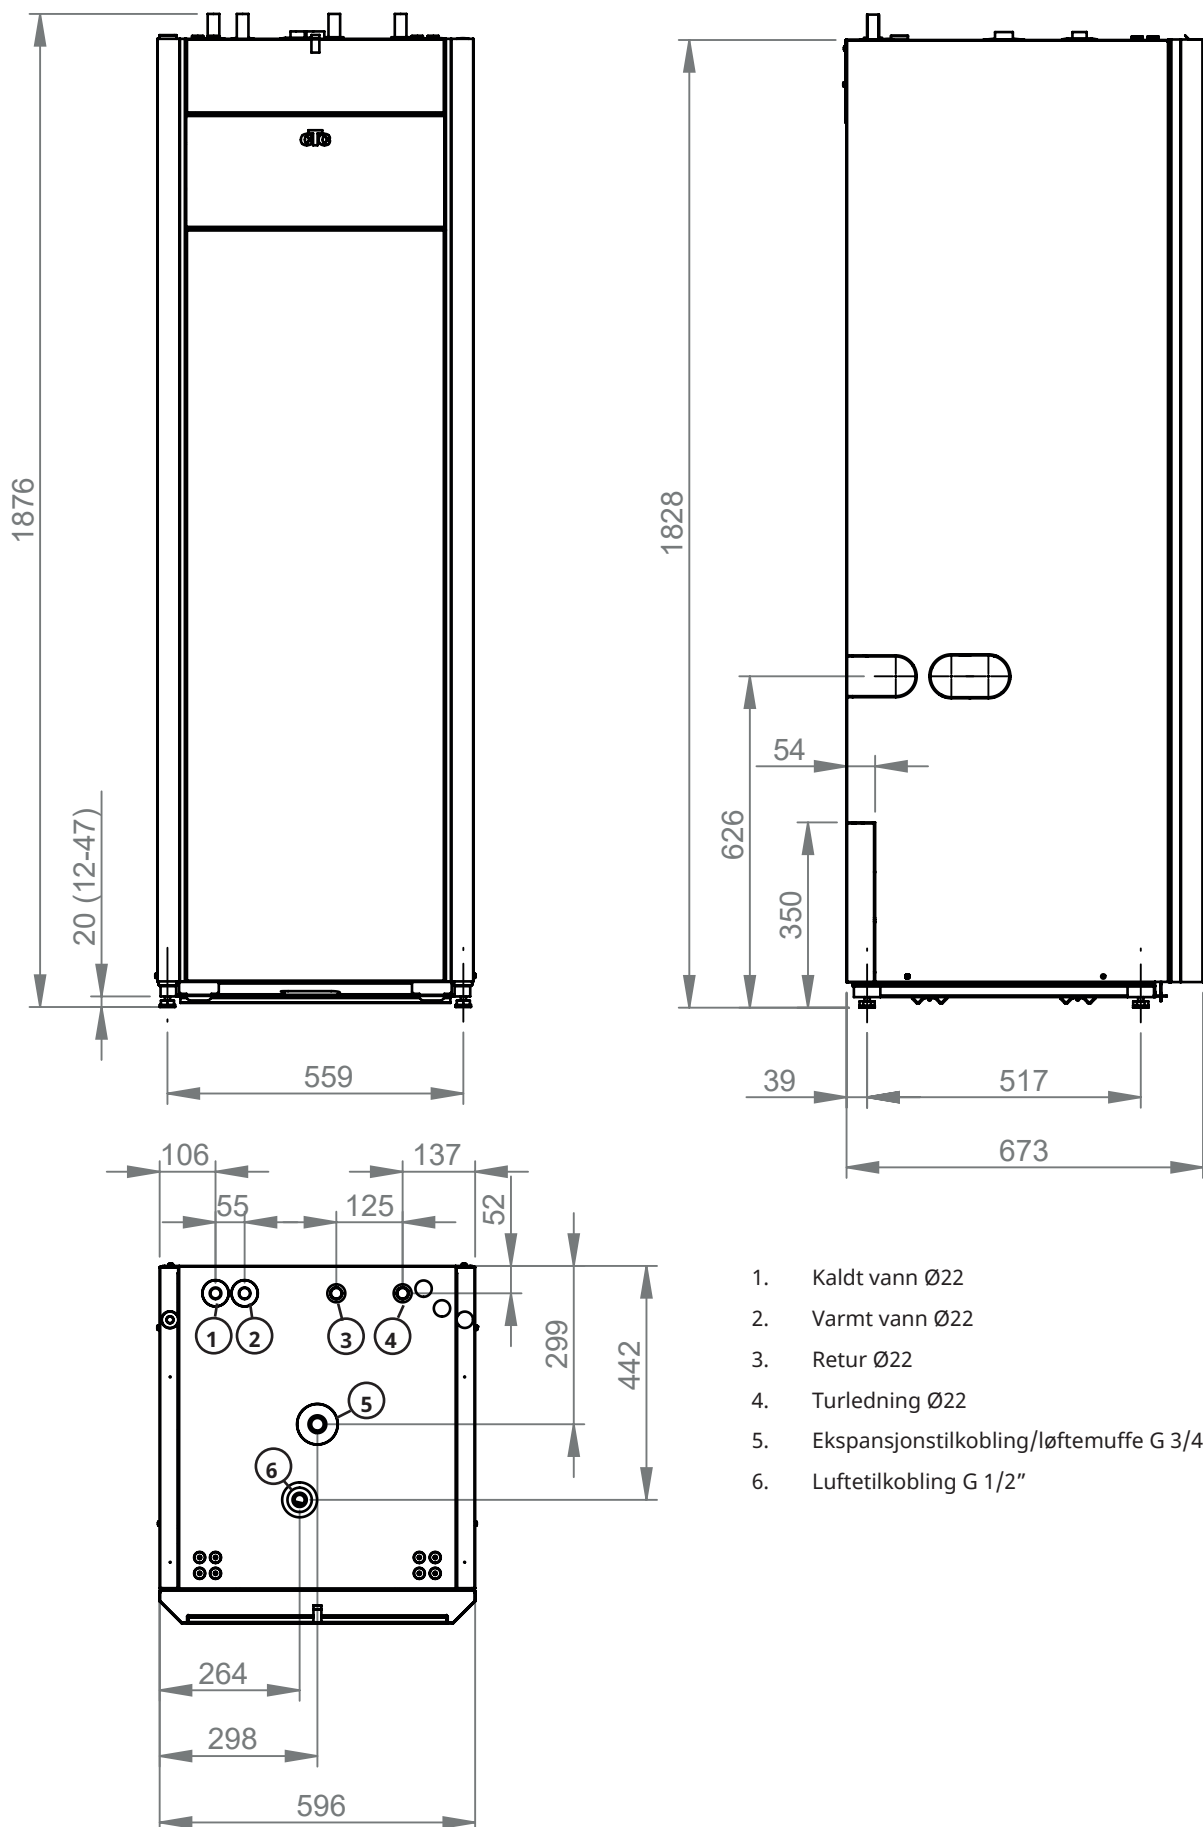

9. Konstruksjon

Bildet nedenfor viser varmepumpens prinsipielle oppbygging.

Energien i fjellet eller bakken hentes ut av kjølesystemet. Deretter øker kompressoren temperaturen til et nivå som kan brukes. Så overføres energien til varmesystem og varmtvann.

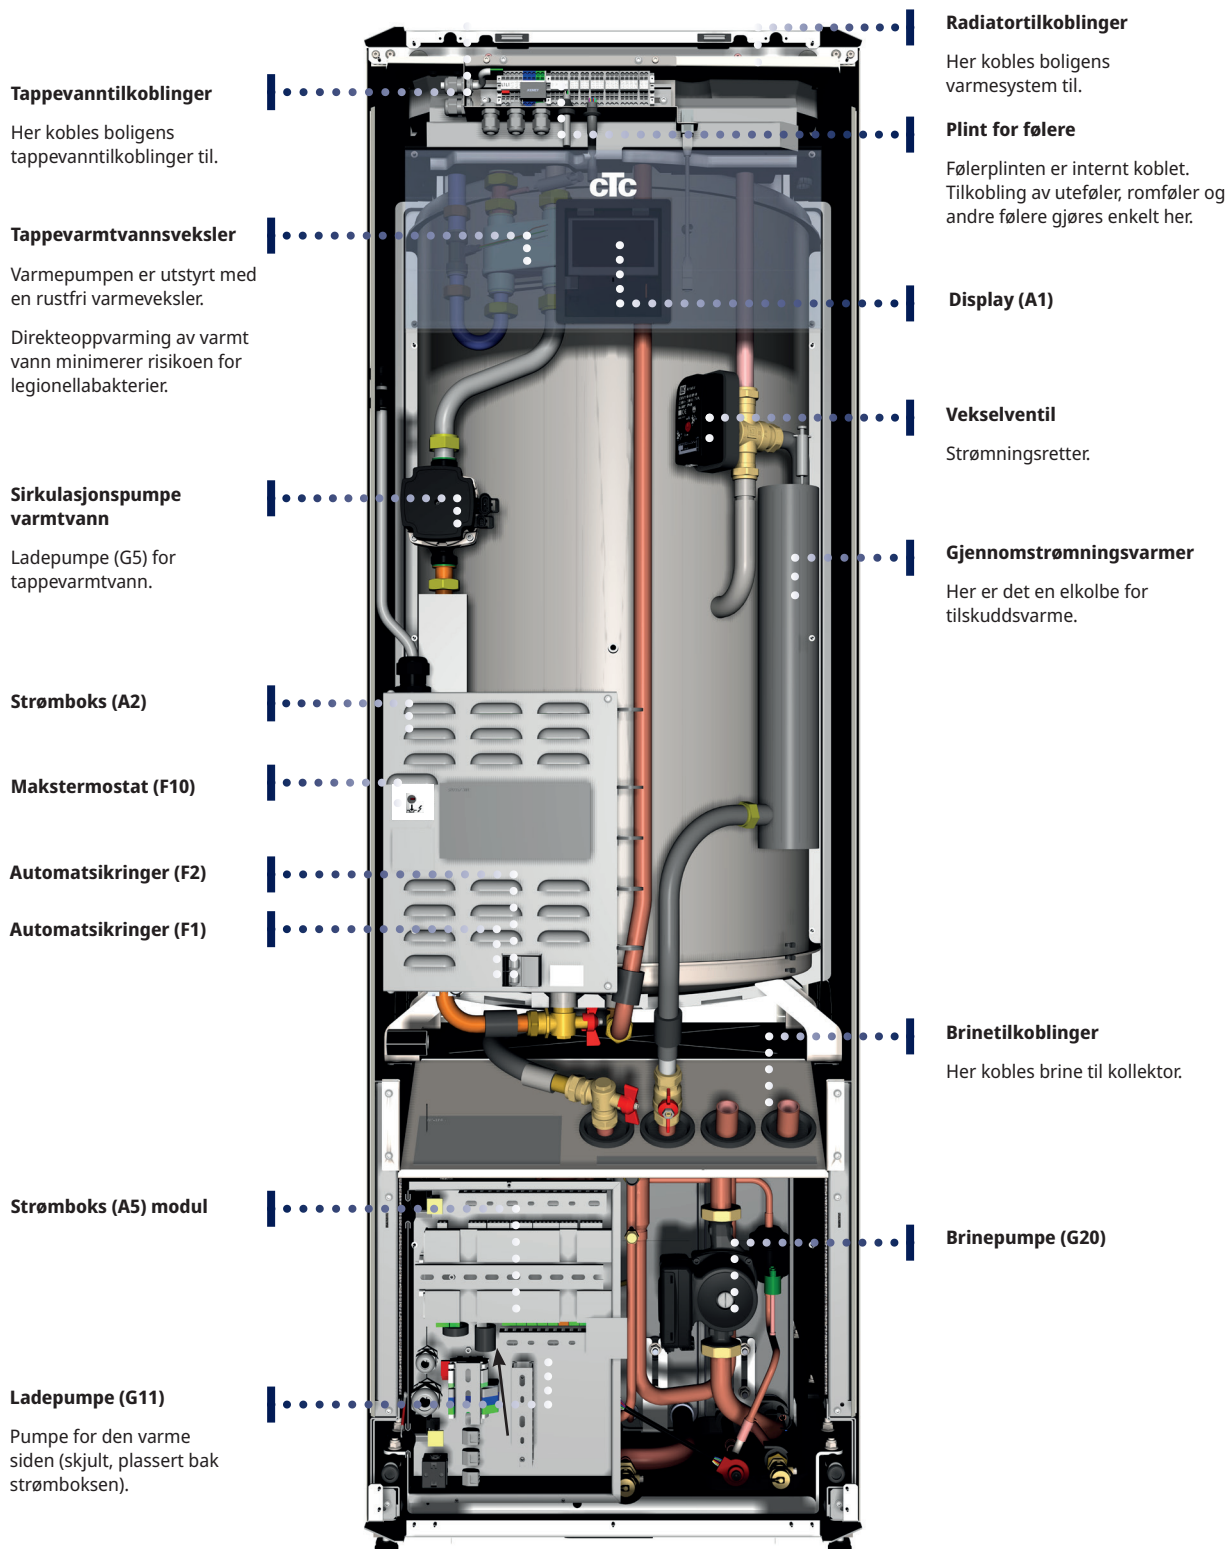

10. Parameterliste CTC GSi 600

	Fabrikkverdi
Varmesystem	
Program Økonomi	-
Romtemp. endring °C	-2.0
Forsinkelsestid, min	30
Program Komfort	-
Romtemp. endring °C	2.0
Forsinkelsestid, min	30
Maks. turledning °C	60
Min. turledning °C	Av
Varmemodus	Auto
Varme av, ute °C	18
Varme av, tid (min)	120
Varme til, tid (min)	120
Nattsenkning ned til °C	5
Romtemp. senkes nattsenkning °C	-2
Romtemp. senkes ferie °C	-2
Turledning senkes nattsenkning °C	-3
Turledning senkes ferie °C	-3
Regulering romtemp. (min.)	Av
Alarm lav romtemp. °C	5
SmartGrid Lavpris °C	Av
SmartGrid Overkap. °C	Av
SmartGrid Blokkering	Av
Makstid varme	20
Ladepumpe %	60*
Gulvfunksjon	Av
Gulvfunksjon temp °C	25
Gulvfunksjon modus	Av
Varmepumpe	
Kompressor	Sperret
Brinepumpe	Auto
Kompressor stopp ved brine °C	-5
Tariff VP	Nei
SmartGrid-Blokk. VP	Nei
Start ved gradminutt	-60
Maks. RPS (CTC GSi 608/612/616)	65/100/80
Ekst. Støydemping RPS	50
Frikjøling brinepumpe på	På
Elkolbe	
Maks. elkolbe kW	5.8*
Maks. elkolbe VV kW	0.0*
Start ved gradminutt	-500
Diff. trinn, gradminutt	-50
Hovedsikring A	20

	Fabrikkverdi
Omreg.faktor strømfølere	1
Tariff EL	Nei
SmartGrid Blokkering EL	Nei
Varmtvann	
VV-program	Økonomi Normal Komfort
Start/stopp diff øvre °C	5
Makstid VV (min)	30
Ladepumpe %	90
SmartGrid Blokkering °C	Av
SmartGrid Lavpris °C	Av
SmartGrid Overkap. °C	Av
SmartGrid Overkap. blokk. VP	Nei
Min. RPS VV-ladning	50
Driftstid VV-sirk. (min.)	4
Periodetid VV-sirk.	15
Tid XVV Fjernstyring	0.0
VS2 Stenger shuntventil	120
Ekstern varmekilde (EVK)	
Ladestart °C	70
Stopp diff (°C)	5
SmartGrid Blokk kap.	Nei
Diff. termostatfunksjon	
Ladestart diff °C	7
Ladestopp diff °C	3
Ladetemperatur °C	60
Blokkering difftermostat	Nei
Kjøling	
Rom temp. kjøling °C	25.0
SmartGrid Lavpris °C	Av
SmartGrid Overkap. °C	Av
Ekst. Blokkering kjøling	Nei
Kommunikasjon	
Ethernet	-
BMS	-
Strømpriser	
Prisstyring	Nei
Effektbegrensning	
Modus	Blokkering
Grenseverdi (kW)	4.2
Offset (kW)	0.2
Tillat effekttopp	Ja


*Verdien varierer avhengig av varmepumpemodell, se kapittel «Elinstallasjon».

11. Rørinstallasjon


Installasjonen skal utføres i henhold til gjeldende normer. Produktet skal kobles til ekspansjonskar i åpent eller lukket system. **Husk å spyle rent varmesystemet før tilkobling.** Utfør alle installasjonsinnstillinger som beskrevet i kapittelet «Førstegangs start».

For å justere fortrykk i ekspansjonskar samt kontrollere rørkoblinger før første start må fronten demonteres.


1. Fjern magnetlisten.
2. Løsne de to skruene på toppen.
3. Fell ut fronten, og sett den til side.
4. Husk at kabelen til displayet i fronten er skjør.

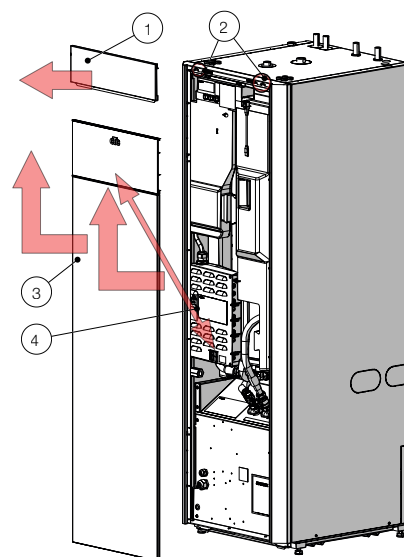


Smussfilter tappevann




Sikkerhetsventil




Automatisk avluffer



Magnetfilter kuleventil




Manometer

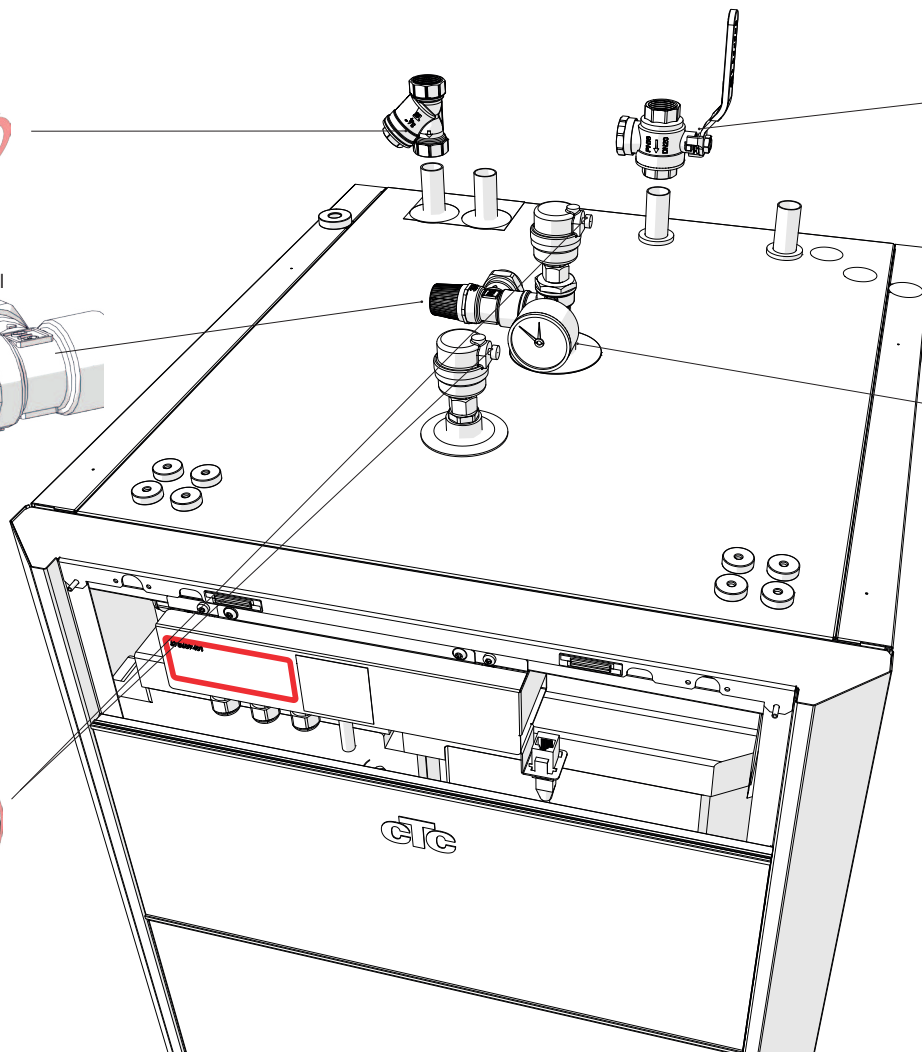

11.1 Prinsippskjema

Her vises den prinsipielle tilkobling av varmepumpen til boligens varme- og tappevannsystem. Anlegg og systemer kan være forskjellige, for eksempel ved ett- eller torørssystem, noe som gjør at den ferdige installasjonen kan avvike. Tilkobling av kald side, se kapittelet «Tilkobling av kuldebærersystem».

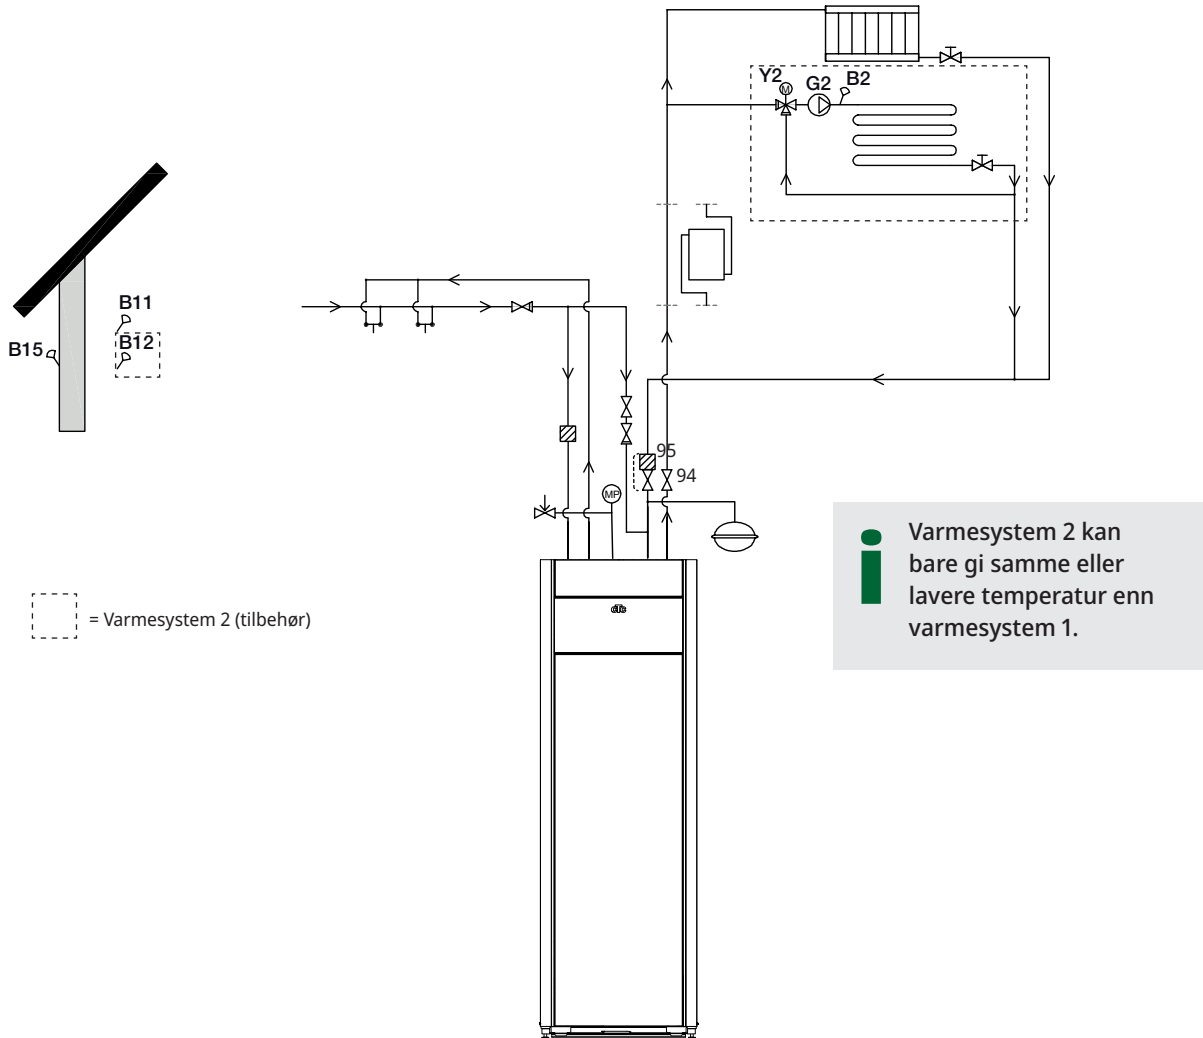

11.1.1 Påfyllingsventil, varmesystem

Monter påfyllingsventilen mellom tappekaldtvannstilkoblingen og varmesystemets returledning.

11.1.2 Tilbakeslagsventil

Monter tilbakeslagsventil på innkommende tappekaldtvannstilkobling.

11.1.3 Avstengingsventiler

Det er viktig å montere avstengingsventiler (94) på turledningen.

Den medfølgende filterkuleventilen (95) monteres på varmesystemets returledning.

11.1.4 Sikkerhetsventil

Varmepumpens sikkerhetsventil (2,5 bar) for varmesystemet må monteres i samsvar med gjeldende regler. Avløp kobles til gulvsluk, enten direkte eller via trakt dersom avstanden overstiger to meter. Avløpet skal ha fall mot sluk, installeres frostfritt og være åpent/trykkløst.

11.1.5 Manometer systemtrykk

Monter manometeret på ekspansjonsledningen eller på varmesystemets returledning.

11.1.6 Tilkobling av ekspansjonskar (tilbehør)


Det er best å koble varmepumpen til et lukket ekspansjonskar. Varmepumpen er klargjort for montering av et 18 liters lukket ekspansjonskar, som plasseres på oversiden av produktet. Ekspansjonskar med nødvendige slanger og tilbehør er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Hvis du bruker et åpent system, må avstanden mellom ekspansjonskar og den høyestliggende radiatoren ikke være mindre enn 2,5 meter for å unngå luft i systemet.

Hvis varmepumpen kobles til sammen med en annen varmekilde, for eksempel eksisterende kjele, må anleggene ha separate ekspansjonskar.

! OBS! Det er viktig at det monteres avstengingsventiler både på turledning og returledning.

! OBS! Det må monteres avløp til sluk!

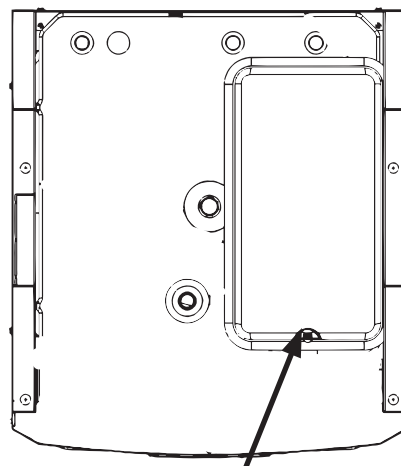


Plassering av ekspansjonskar.

11.1.7 Ekspansjonskarets fortrykk

Fortrykket i ekspansjonskaret dimensjoneres etter høyden (H) mellom den høyest plasserte radiatoren og ekspansjonskaret. Fortrykket må kontrolleres/justeres før systemet fylles med vann. Systemtrykket skal stilles 0,3 bar høyere enn fortrykket i ekspansjonskaret. For eksempel innebærer et fortrykk med 1,0 bar (5 mvp) at høydeforskjellen maksimalt kan være 10 m.

Maksimal høyde (H) (m)	Fortrykk (bar)	Maksimalt volum i varmesystemet (ekskl. produkt) (L)
5	0.5	179
10	1.0	78


Tabellen forutsetter installasjon av ekspansjonskaret som er inkludert i tilbehøret «CTC GSi/CTC GS installasjonssett».

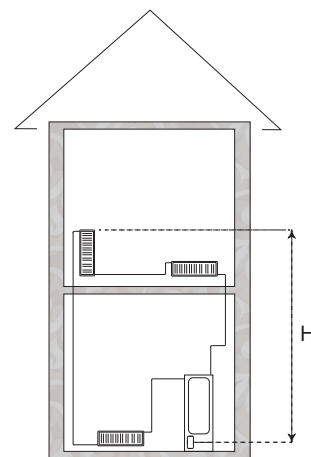


- !** Ekspansjonskaret er fortrykket med ca. 1 bar. Det må derfor justeres til egnet fortrykk for huset. Det må gjøres før systemet fylles med vann.
- Hvis du bruker et åpent ekspansjonskar, må det være minst 2,5 meter avstand mellom ekspansjonskar og den høyeste radiatoren for å unngå luft i systemet. Hvis det kobles til varmepumpe sammen med annen varmekilde, for eksempel eksisterende kjele, må anleggene ha separate ekspansjonskar.

11.1.8 Trykkfallsdiagram - varm side

CTC GSi 608 / CTC GSi 612

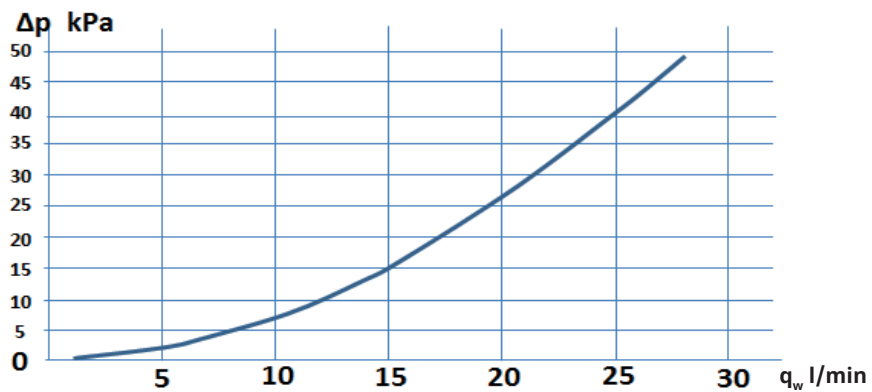


CTC GSi 616

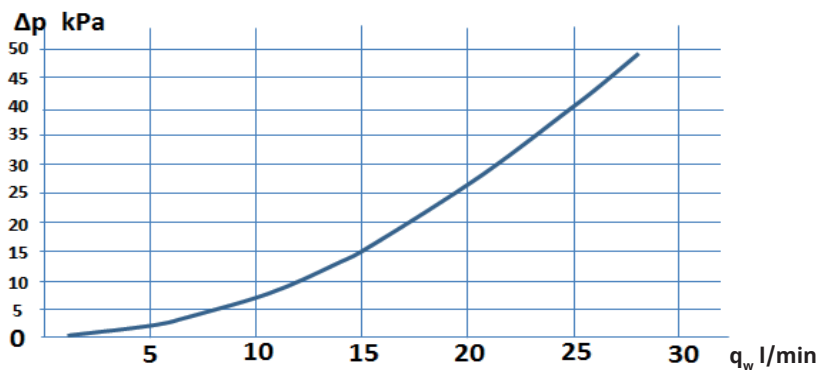

11.1.9 Varmebærerpumpe (G11)


CTC GSi 608 / CTC GSi 612

25/7-130 PWM

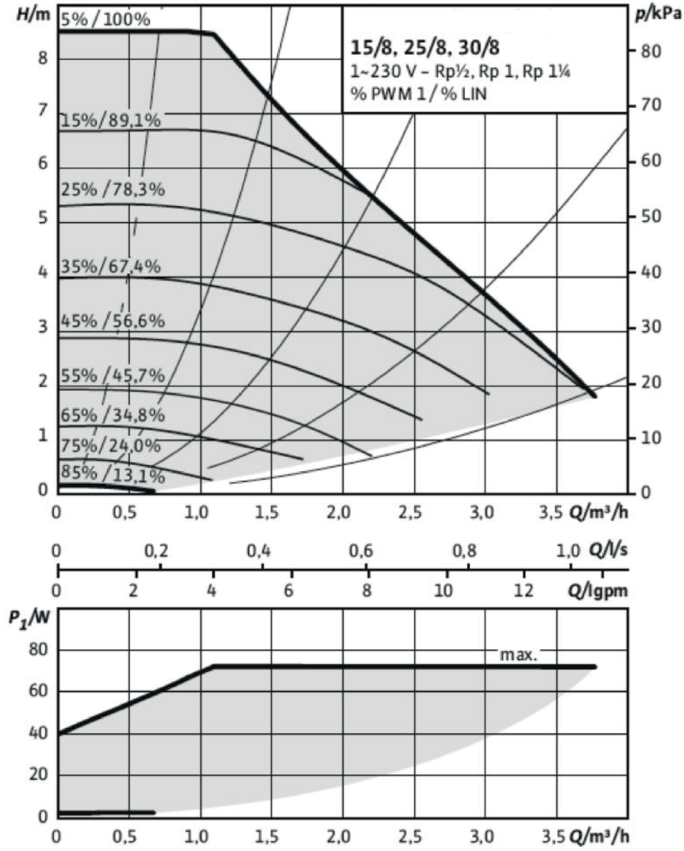


CTC GSi 616

25/125-130 PWM, 1x230V, 50/60Hz

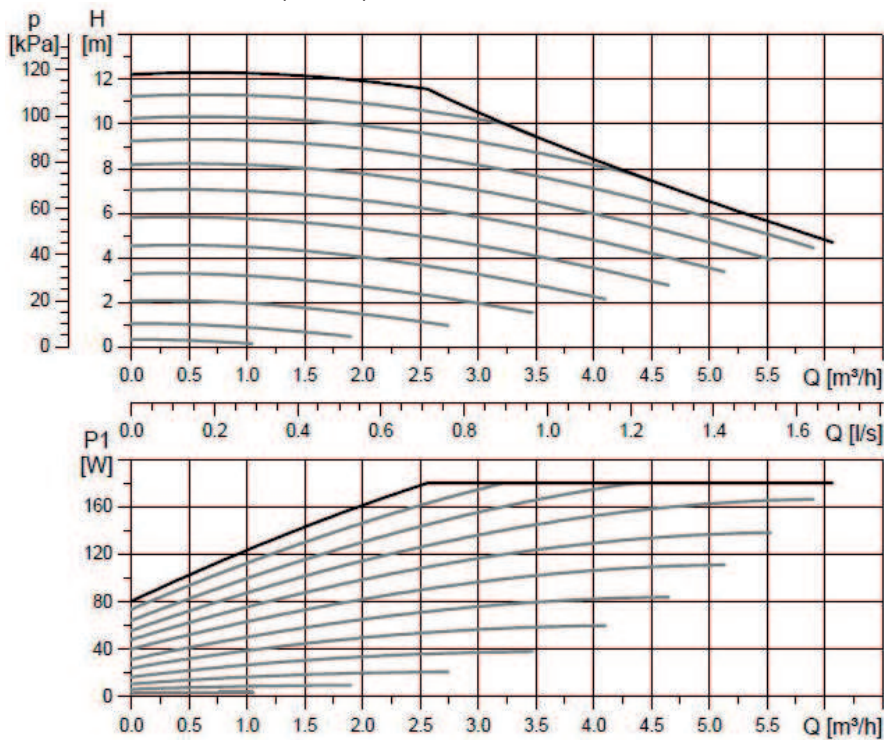

11.1.10 Elektrisk avstengingsventil Y47


Hvis man har to varmesystemer og ønsker grunnvarme i varmesystem 2 og varmen avslått om sommeren i varmesystem 1, så kan man bruke en elektrisk avstengingsventil (Y47). Skinne A13 er spenningssett under oppvarmingsesong og ikke spenningssett i sommersesong.

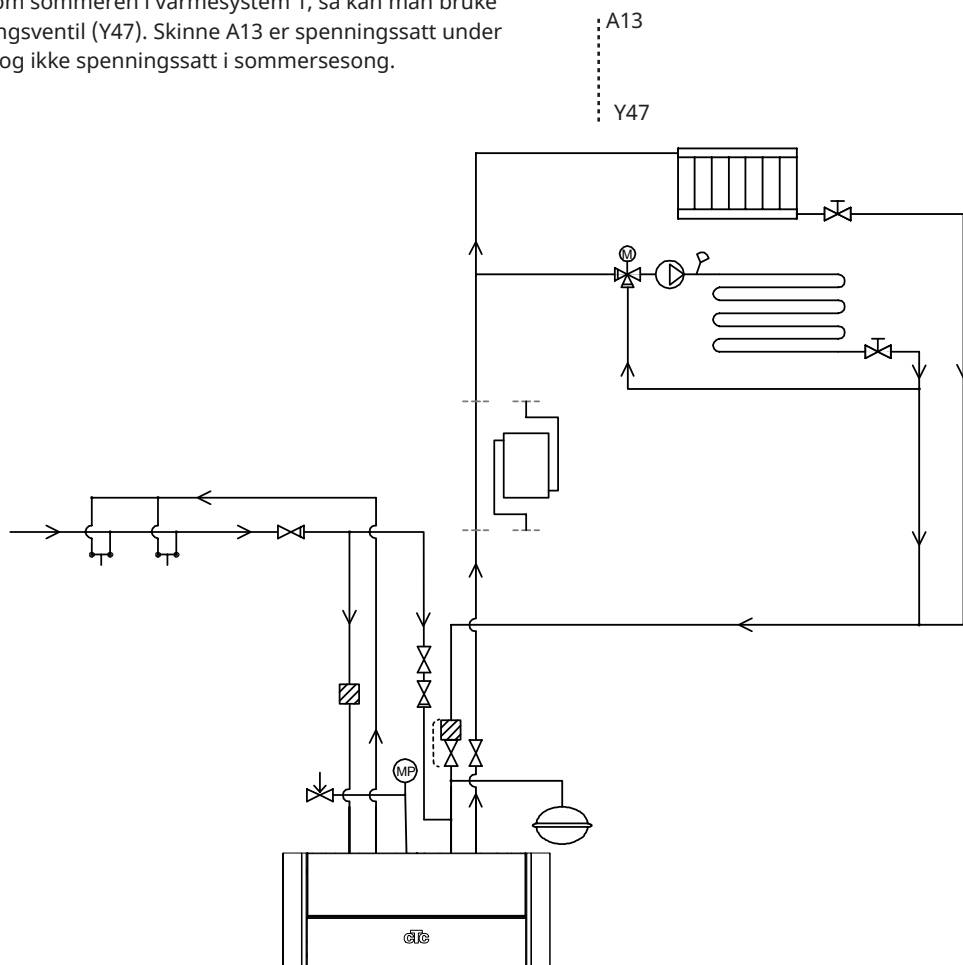

11.1.11 Varmtvannssirkulasjon (ekstrautstyr)

Innstillinger for varmtvannssirkulasjon krever installasjon av tilbehøret Ekspansjonskort.

Varmtvannssirkulasjon kobles som vist i prinsippkjemaet. Pumpe G40 brukes til å sirkulere varmtvann.

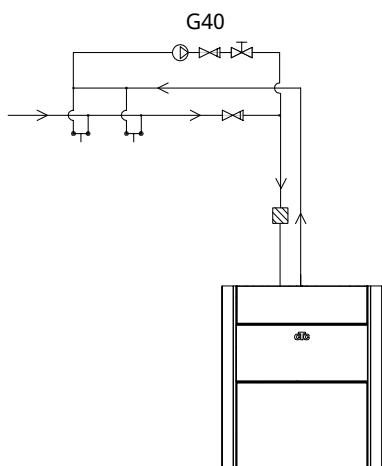

11.1.12 Ekstern varmekilde (EVK)


Denne funksjonen brukes for å koble ytterligere varmekilder til varmesystemet, for eksempel vannmantlet kamin eller solvarme.

Varmen fra den eksterne varmekilden shuntes inn i systemet når innstilt temperatur i den eksterne tanken er oppnådd og er minst 5 °C varmere enn b rverdien. Shuntingen stoppes n r temperaturen er 3 °C varmere. Kompressoren og elkolben sl s av s  lenge det er tilstrekkelig energi i den eksterne varmekilden. Varme shuntes ut til b de varmesystemet og til varmtvann.

Shuntingen avsluttes ogs  hvis det oppst r alarm i: Turf ler 1, VPin-f ler, Komm.feil. VP eller hvis Turf ler 1 blir varmere enn 80  .

Innstillingene finner du under «Innstillinger/Ekstern varmekilde».

OBS! N r en ekstern varmekilde kobles til varmepumpen, b r det monteres et magnetfilter p  returledningen mellom EVK og varmepumpe for   beskytte varmeveksleren.

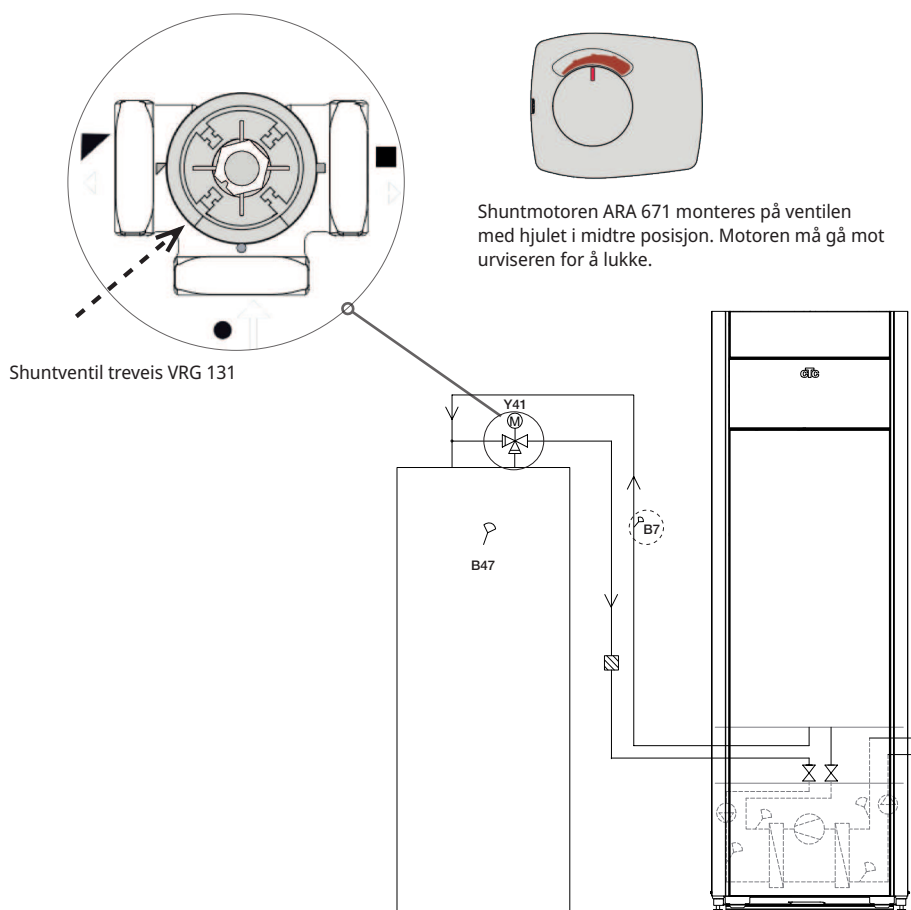

11.1.13 Diff.termostatfunksjon

Diff.termostatfunksjon brukes hvis man vil overføre varme fra en tank med føleren (B46) til tank med føleren (B47).

Funksjonen sammenligner temperaturen i tankene, og når det er varmere i tank (B46), startes lading til tank (B47).


OBS! For enkelte varmekilder, for eksempel kjeler for fast brensel, anbefales det ladeautomater for blant annet å motvirke kondens i ildstedet.

Denne funksjonen kan ikke kombineres med solsystem 2 med CTC EcoTank. Dette fordi det er den samme sirkulasjonspumpen (G46) som brukes.

Under «Driftsinfo/Diff termostatfunksjon» vises informasjonen «Status (På/Av)».

i Sørg for høy gjennomstrømning i pumpen (G46), slik at du oppnår en lav temperaturdifferanse på ca. 5-10 °C over EVK-tanken under lading.

11.1.14 Pool (ekstrautstyr)

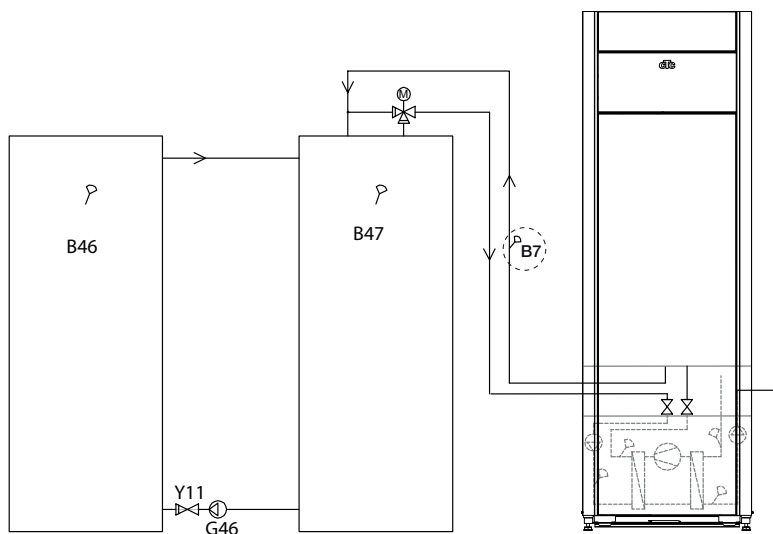


Pool kobles til systemet ved hjelp av en vekselventil (Y50). Det monteres en veksler for å holde væskene adskilt.

Når poolen varmes opp, bytter vekselventilen (Y50) retning, og poolpumpen (G51) starter.


Elkolbe brukes aldri til pooloppvarming.

Når det ønskes konstant flyt i poolvannet, kobles poolpumpen (G51) med separat mating og konstant spenning.


For å koble pooloppvarming til varmesystemet kreves tilbehøret «Ekspansjonskort».

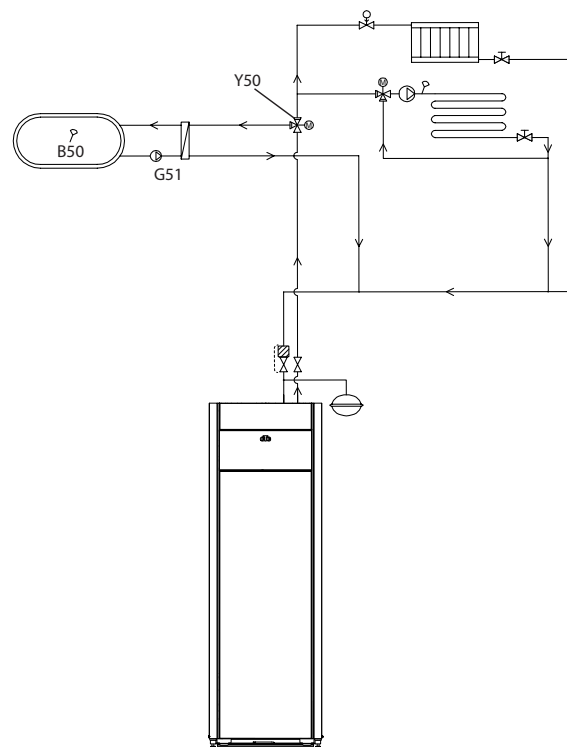

11.1.15 Prinsippskjema frikjøling alt. 1 felles kjøling/varme

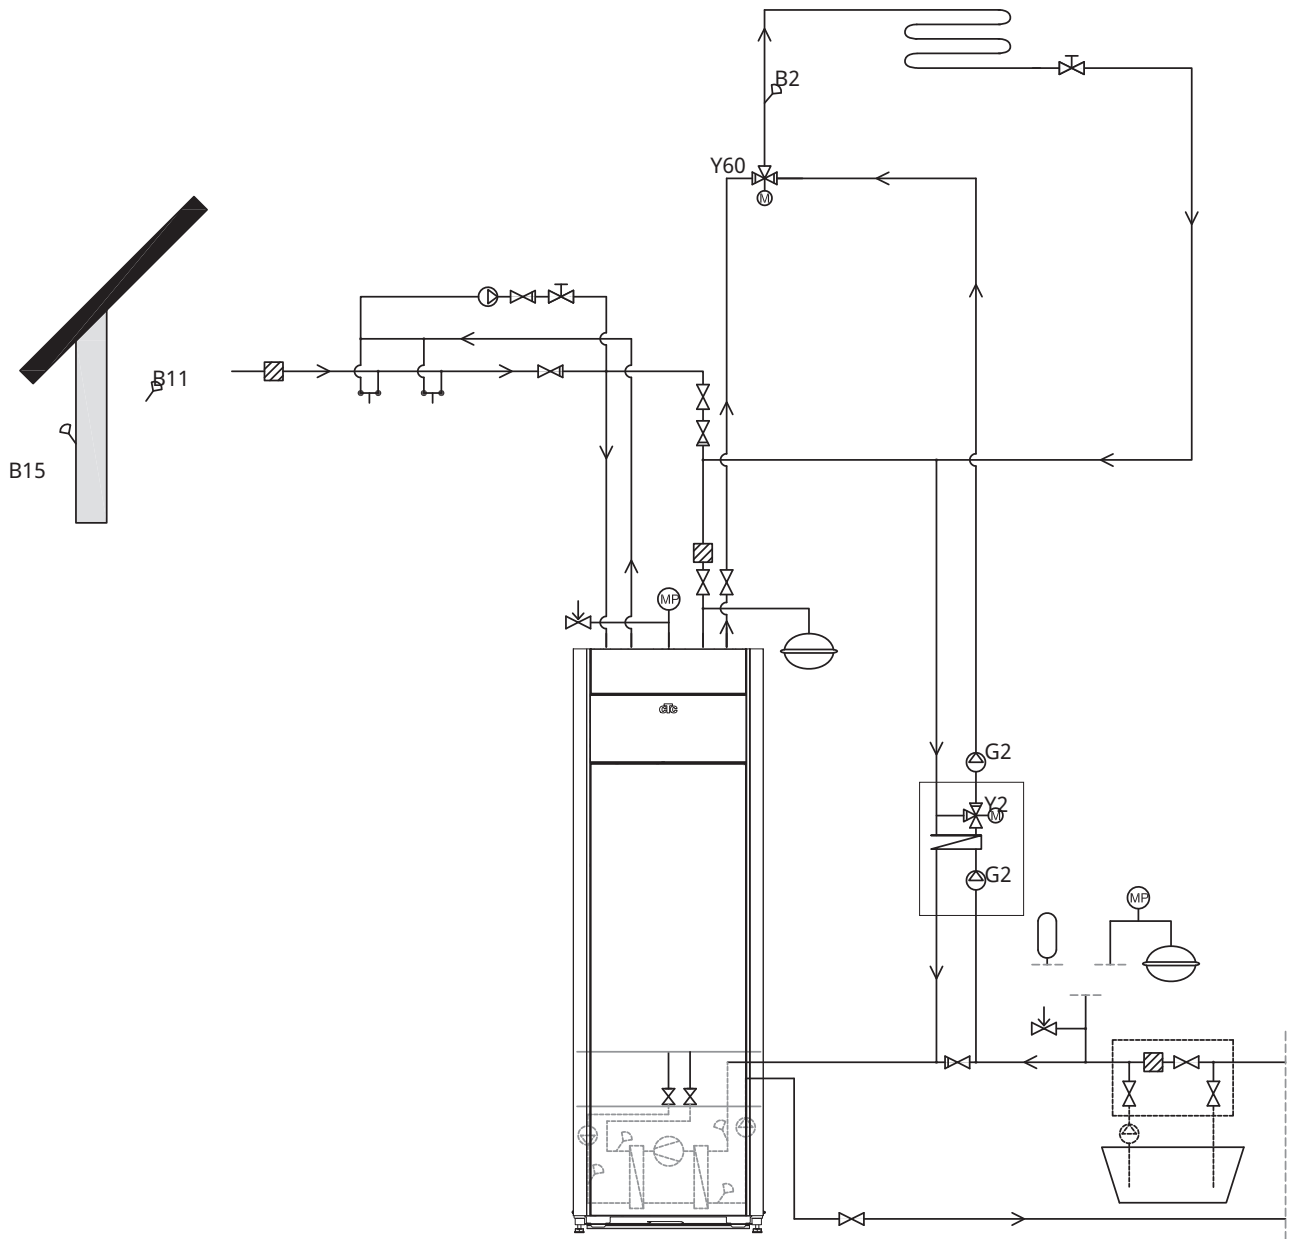

11.1.16 Prinsippskjema frikjøling alt. 2 felles kjøling/varme

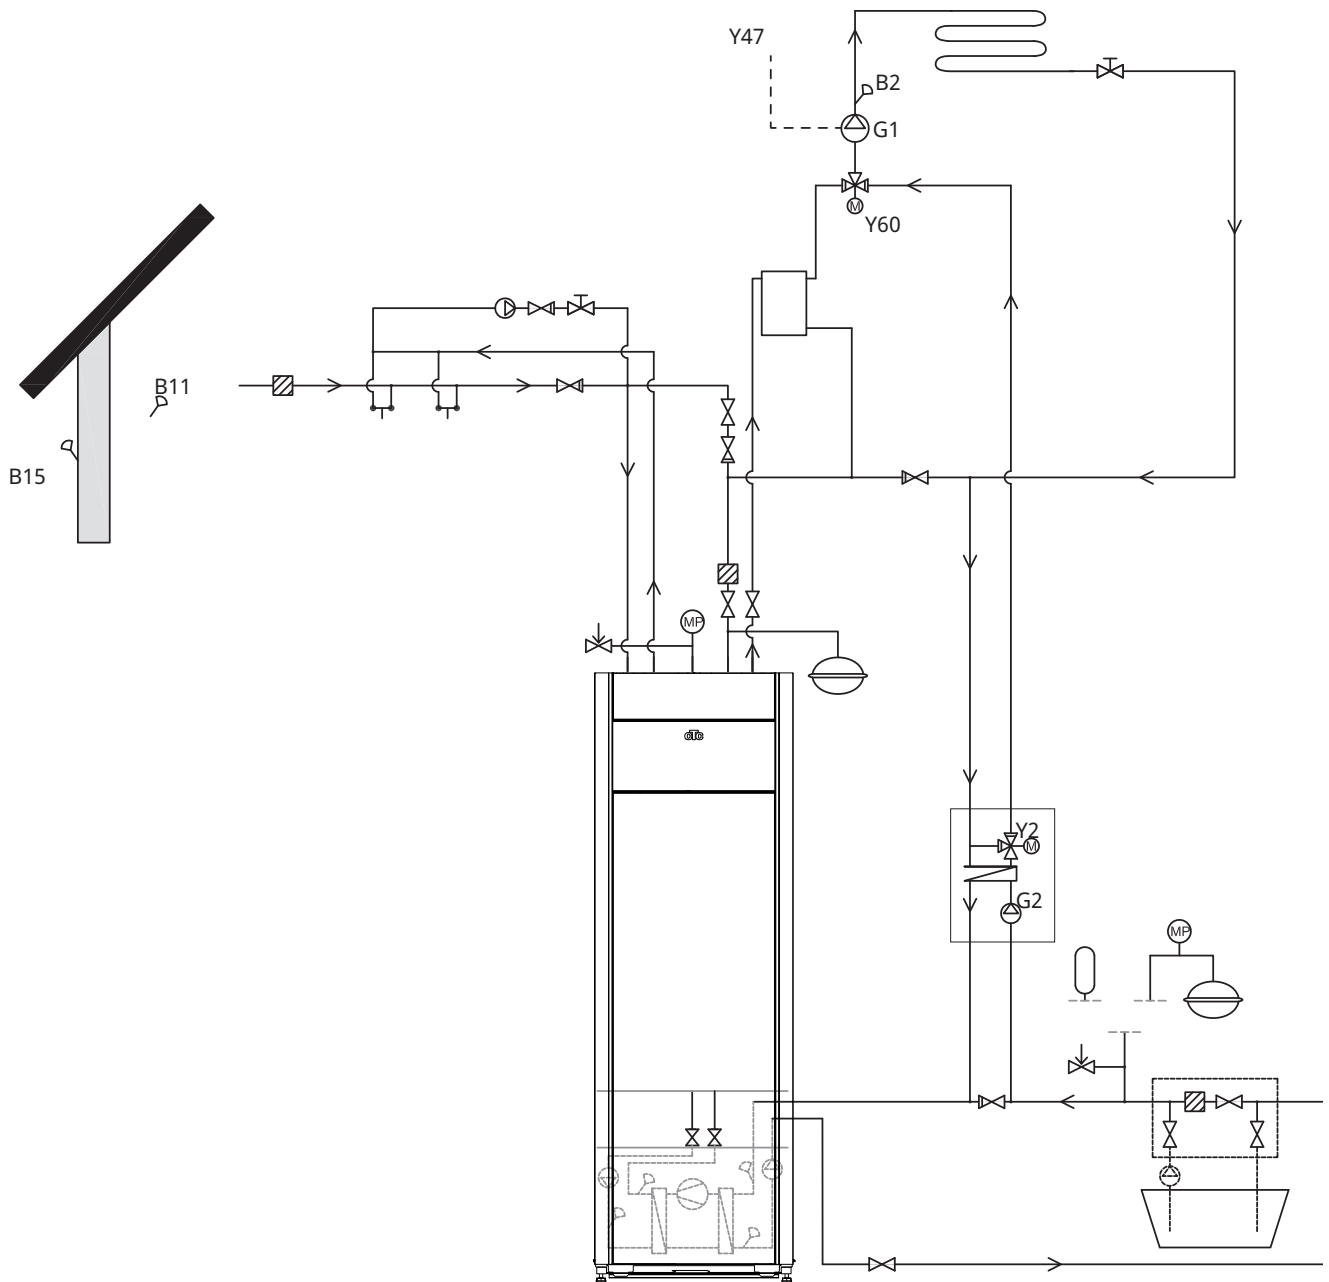

11.1.18 Solvarme (ekstraustyr)

Solvarme kobles til systemet via tanken på en ekstern varmekilde (EVK-tank).

Hvor mange solfangere som kan kobles til, avhenger av vannvolumet i produktet/tankene som solfangerne skal kobles til.


System 1

System 1 er en systemoppbygging med solvarme direkte til tanken på en ekstern varmekilde (EVK-tank).

Ladevilkår (hovedvilkår, fabrikkverdier)

- Lading starter når B31 er 7 °C varmere enn B6.
- Lading stoppes når differansen er 3 °C mellom B31 og B30 eller når ladetemperaturen er oppnådd.

Tanken på den eksterne varmekilden (01) kan også ha en solsløyfe. Da er det ikke behov for varmeveksler (F2), pumpe (G32) eller en tilbakeslagsventil (Y11).

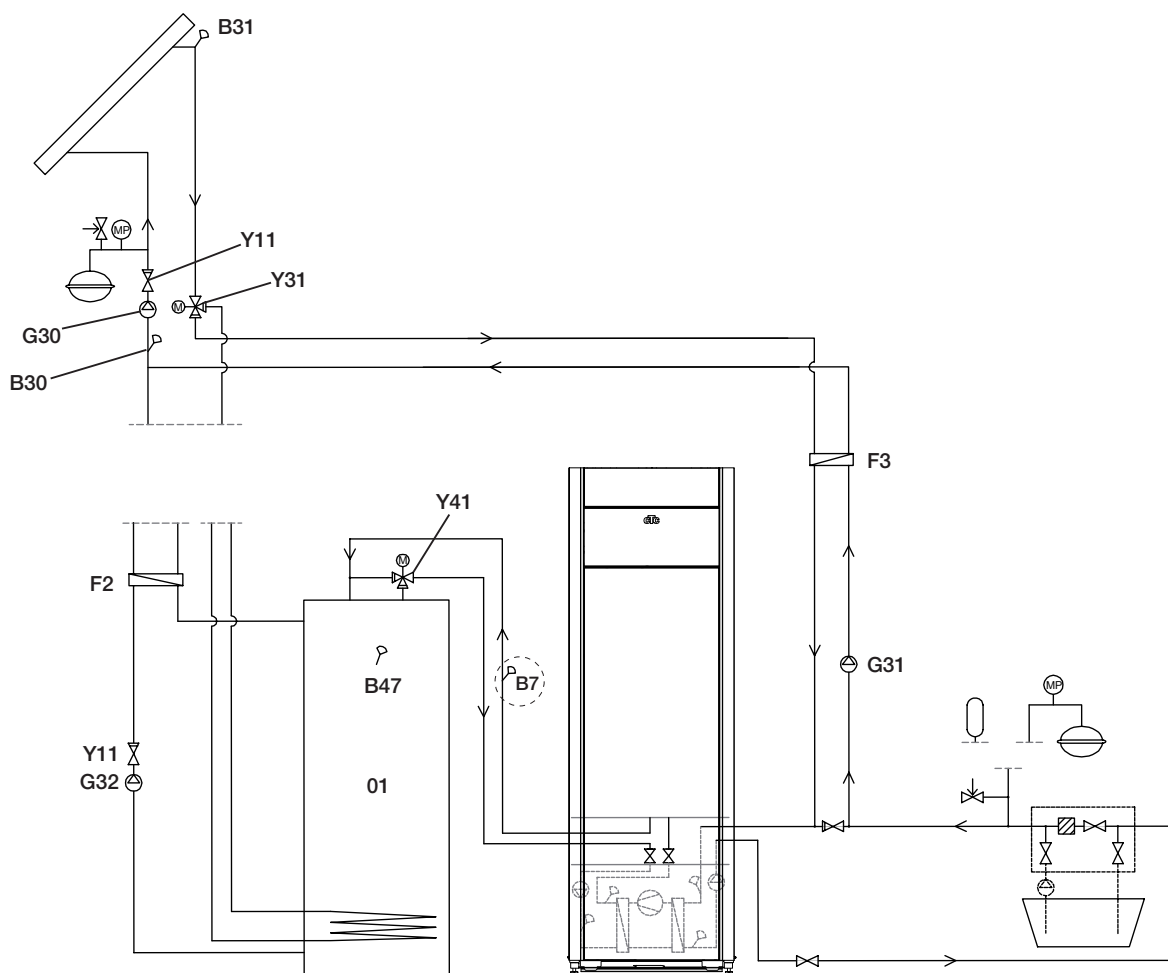

Kun prinsippskjema. Installatøren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler, avluffer og lignende, samt dimensjonerer anlegget.


System 3

System 3 er en systemoppbygging med ekstra volum kalt 03. Det kan være en stor ekstratank eller en pool. Jo større vannvolum, desto større behov er det for solfangeroverflate.

System 3 er solvarme koblet direkte til tanken på en ekstern varmekilde (EVK-tank) og en ekstra buffertank. Systemet gjør det mulig å bruke større overflate for å fange sollys, siden systemet har større vannvolum.


Ladevilkår

- Lading starter når B31 er 7 °C varmere enn B42, alternativt B47.
- Lading stoppes når differansen er 3 °C mellom B31 og B30 eller når ladetemperaturen er oppnådd.

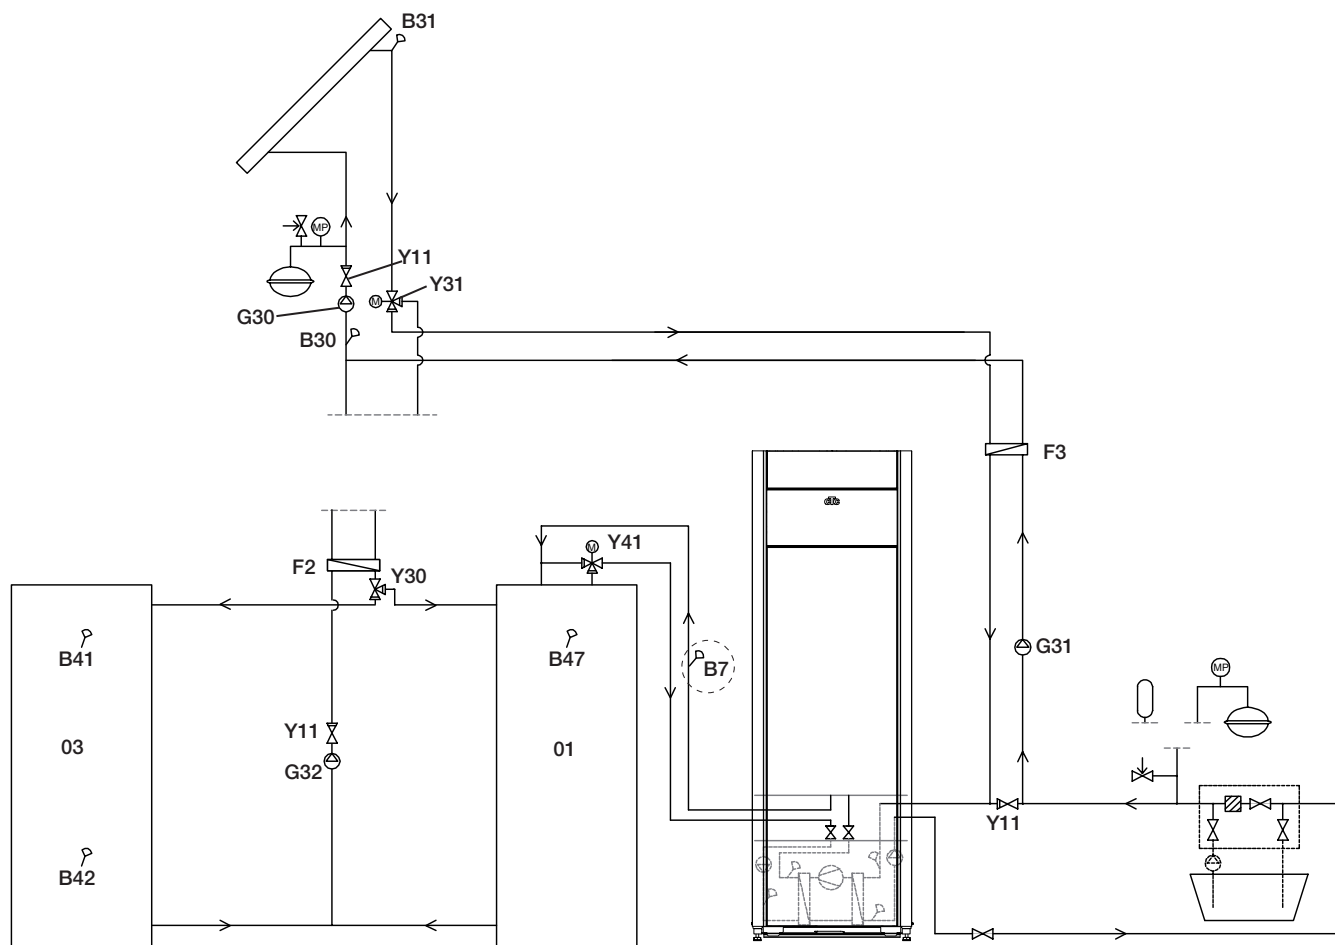

Kun prinsippskjema. Installatøren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler, avluffer og lignende, samt dimensjonerer anlegget.

11.1.19 Prinsippskjema (totalskjema)

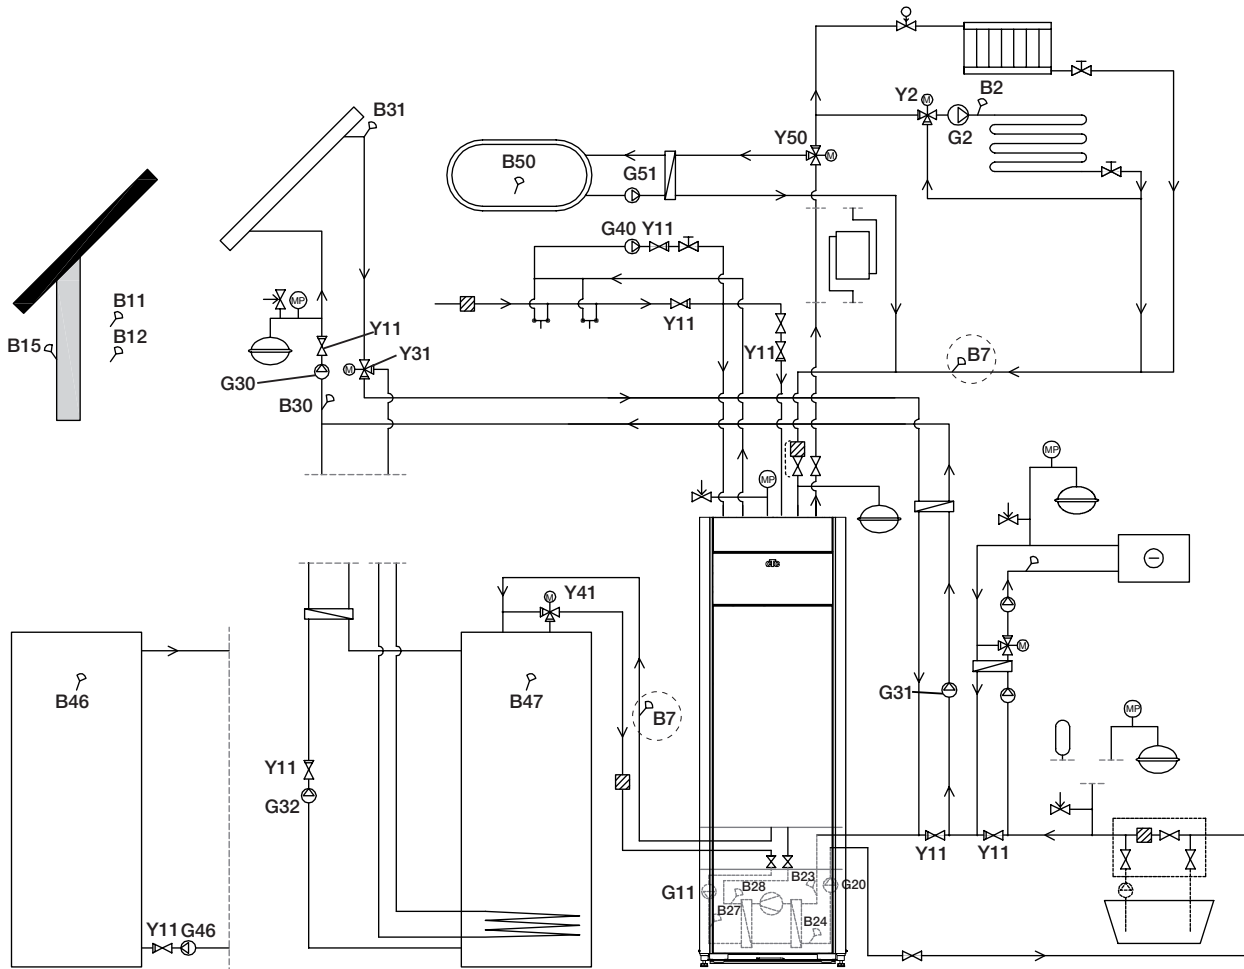

12. Tilkobling av kuldebærersystem

Montering og tilkobling av kuldebærersystem, det vil si kollektor til fjell eller bakke, skal utføres av kvalifisert fagmann og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Påse at det ikke kommer skitt i kollektorslangene. De må rensyles før tilkoblingen. La alltid dekkpluggene være på under arbeidet.


Temperaturen i kuldebærersystemet kan være lavere enn 0 °C. Derfor er det viktig at det ikke brukes vannbaserte smøremidler og lignende under installasjonen. Det er også viktig at alle deler kondensisolerer for å unngå isdannelse.

12.1 Tilkoblinger

Brinesystemet kan kobles til på høyre side, venstre side eller på baksiden av varmepumpen. Klipp bort dekkplaten på den siden brinekoblingen skal kobles til. Isoleringen innenfor dekkplaten har spor som gjør det enkelt å skjære ut et gjennomføringshull for de medfølgende brinerørene. Når det er tatt hull i både isolering og sideplate, utføres monteringen på følgende måte:

1. Medfølgende beskyttelseslist legges rundt kanten på hullet i isolasjonsplaten for å beskytte brinerørene. Tilpass ved behov lengden på listen slik at den passer i hullet.
2. Monter vedlagte klemringskoblinger på kjølemodulens tilkoblingsrør. For å gjøre monteringen enklere, kan brinepumpens øvre tilkobling løsnes og vris ved behov.
3. Før brinerørene gjennom hullet i sideplatene, og koble dem til klemringskoblingene. Påse at isolasjonen dekker alle deler av koblingen for å unngå at det danner seg is og kondens.
4. Deretter installeres kollektorsystemet som vist i prinsippskissen.

Du kan også koble turledningen på den ene siden og returen på den andre. Se Målopplysninger for mål og dimensjoner. Rørdimensjonen mellom varmepumpen og kollektorsløyfen skal ikke være mindre enn Ø28 mm.

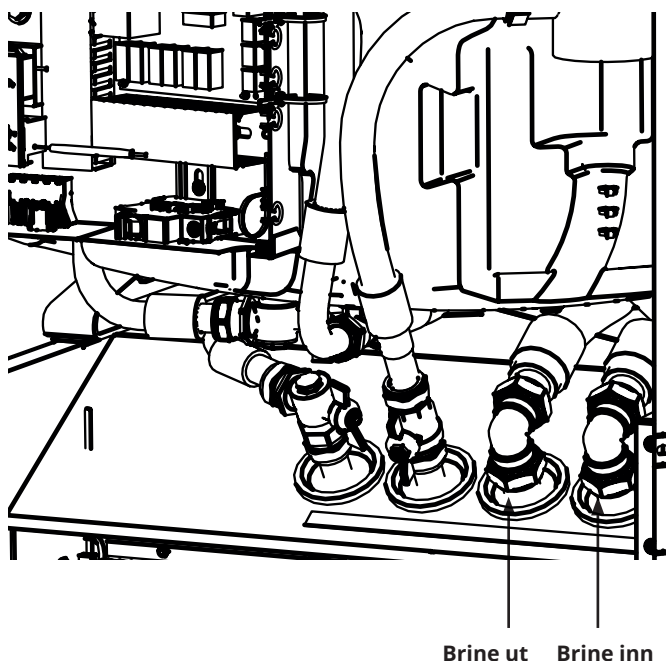


Brine ut Brine inn

12.1.1 Tilkoplingsalternativ

Montering på venstre side

1. Bruk bakre gjennomføringshull.
2. Skyv inn røret «brine ut» fra siden.
3. Trekk ut røret fra forsiden samtidig som røret skyves inn fra siden.
4. Monter «brine in»-rør.
5. Skyv inn røret fra siden.
6. Trekk ut røret fra forsiden samtidig som røret skyves inn fra siden.
7. Monter «brine ut»-rør.


Hvis røret trekkes ut på forsiden uten at den samtidig skyves inn fra siden, vil røret med isolasjon kiles fast under tanken, og isolasjonen kan bli ødelagt.

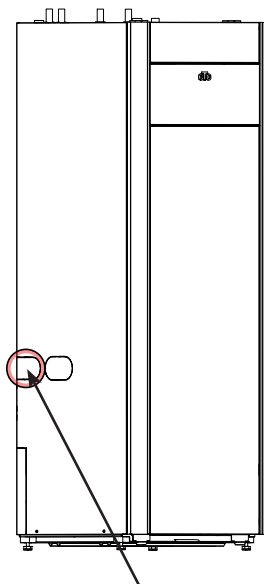


Tilkopling venstre side
(Bruk bakre uttak)

Montering på høyre side

1. Bruk bakre gjennomføringshull.
2. Monter «brine ut»-rør.
3. Monter «brine in»-rør.

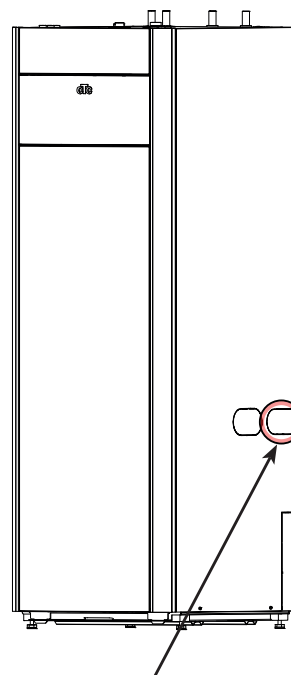

Tilkopling høyre side
(Bruk fremre uttak)

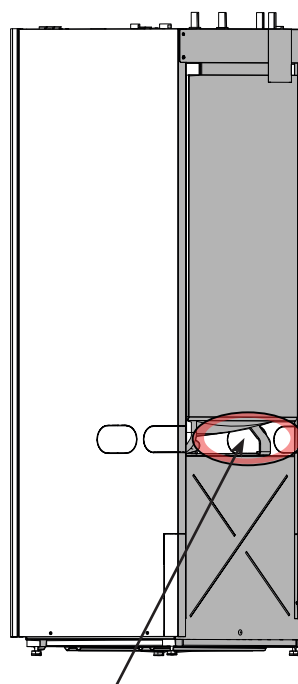

Tilkobling bakside

Montering på bakside

1. Bruk gjennomgangshull.
2. Monter «brine ut»-rør.
3. Skyv røret til siden under tanken.
4. Monter «brine in»-rør.

12.1.2 Ventiler

Monter ventiler som vist i prinsippskissen på neste side. For å forenkle service på kjøledelen skal det monteres avstengingsventiler både på inngående og utgående tilkoblinger. Monter ventiler med avstikk slik at du senere kan fylle og lufte kollektorsløyfen.

12.1.3 Kondensisolasjon

Alle ledninger i brinesystemet må kondensisolerer for å unngå kraftig isdannelse og kondensdrypp.

12.1.4 Påfylling og lufting

Kollektorsløyfen må ikke inneholde luft. Selv små luftmengder kan påvirke varmpumpens funksjon negativt.

Bland vann og kjølevæske i en åpen beholder. Koble slangene til avstengingsventilene (98a og 98b) iht. figuren. OBS! Slangenes diameter må være minst $\frac{3}{4}$ ". Koble til en ekstern sterk pumpe (100) for fylling og lufting. Åpne ventilene (98a og 98b) slik at brinevæsken tar veien gjennom blandingsbeholderen (101). Sørg også for at ventil (98d) er åpen.

Hvis varmpumpen er koblet til strøm, startes brinepumpen (102) slik:

- Gå til menyen «Avansert/Service/Funksjonstest».
- Gå ned til «Test Varmepumpe/VP Brinepumpe», og aktiver denne. Brinepumpen går til den stoppes manuelt.

La brinevæsken sirkulere i systemet i lengre tid til det er helt fritt for luft. Det kan nemlig være igjen luftansamlinger selv om det ikke følger luft med i væsken som kommer ut.

Luft nivåbeholderen (96) ved å løsne proppen på nivåbeholderens overside.

Steng ventilen (98a) mens påfyllingspumpen fortsatt er i gang. Påfyllingspumpen (100) trykksetter nå systemet. Steng også ventilen (98b), og slå av påfyllingspumpen.

Hvis nivået er for lavt i nivåbeholderen, stenger du ventilen (98c) og (98d). Skru av proppen, og fyll beholderen til ca. 2/3. Skru på proppen igjen, og åpne ventilen (98c) og (98d).


12.1.5 Trykk/nivåvakt

I enkelte tilfeller kreves en ekstra beskyttelse av tettheten på kuldebærersiden på grunn av lokale forutsetninger eller bestemmelser. Det er for eksempel et krav i enkelte kommuner der installasjonen skjer innenfor et drikkevannsrområde. Ved lekkasje stoppes kompressoren og brinepumpen, med påfølgende «Flow/nivåvakt»-alarm i displayet. Se kapittelet «Elinstallasjon» for tilkobling.

● **Bruk funksjonen «Brinepumpe på i 10 dager» for å lufte systemet grundig.**

12.2 Prinsippskisse kuldebærer

- 96 Nivåbeholder/ekspansjonskar
- 97 Påfyllingskobling
- 98 Avstengingsventiler
- 99 Filter
- 100 Ytre påfyllingspumpe
- 101 Blandekar
- 102 Brinepumpe
- 103 Fordamper
- 104 Sikkerhetsventil 3 bar

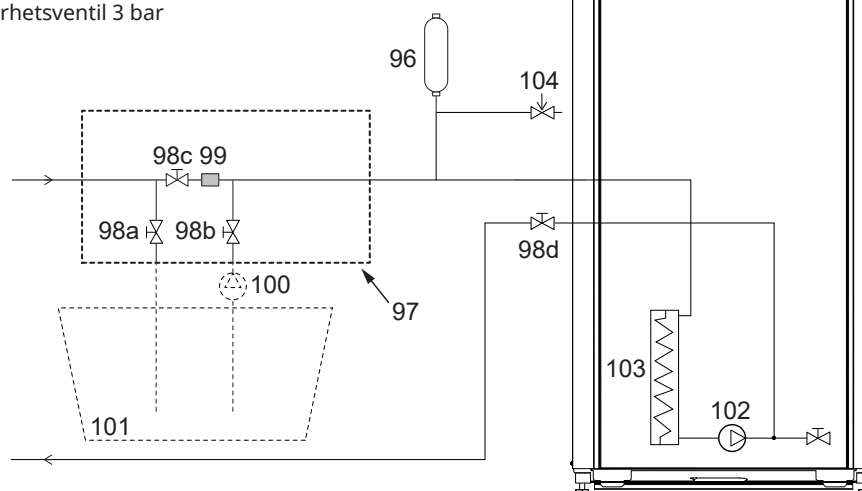

Figuren viser den prinsipielle tilkoblingen av brinesystemet. Påfyllingsutstyret er de stiplede delene. OBS! Det skal være luftemulighet på kollektorrørene der det kan oppstå luftlommer. Kontroller alltid filteret (99) i forbindelse med fylling og lufting av brinesystemet.

12.2.1 Etterkontroll av brinesystemet

Etter noen dager må du kontrollere væsknivået i beholderen. Etterfyll ved behov. Steng ventil (98c) ved påfylling.


12.2.2 Nivåkar/ekspansjonskar (96)

Nivåkaret skal monteres på inngående ledning fra berget eller jorden og på systemets høyeste punkt. Vær klar over at beholderen kan avgi kondensvann. Monter sikkerhetsventilen (104) i samsvar med prinsippskissen, og sett en egnet propp på beholderens overside.

Hvis beholderen ikke kan monteres på det høyeste punktet, kan du montere et lukket ekspansjonskar.

12.2.3 Påfyllingskobling med smussfilter

Påfyllingskobling for påfylling, fortynning og filtrering av brinevæske. Piler på ventilhuset viser sirkulasjonsretning. Ved rengjøring av filteret må du stenge ventilen (98c). Skru av filterlokket, spyl rent filteret. Ved montering må tappen i filteret føres inn i riktig hull i filterhuset. Fyll på litt brinevæske ved behov før du monterer lokket. Etter en kortere tids drift bør filteret kontrolleres og rengjøres.

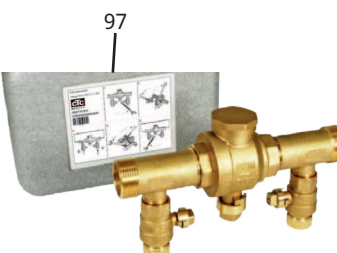

! Blandekar og pumpe må være solide.

12.2.4 Brinevæske

Brinevæsken sirkulerer i et lukket system. Væsken består av vann og kjølevæske. Etanolsprit anbefales, f.eks. Svedol eller Brineol. Sprit blandes inn til et %-innhold litt lavere enn 30 %, noe som innebærer brannrisikoklasse 2 b og et frysepunkt på ca. $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Regn med at det går med ca. 1 liter ferdigblandet brinevæske per meter kollektorslange, det vil si ca. 0,3 liter kjølevæske per meter slange, ved en (utvendig) slangediameter på 40 mm.


12.2.5 Luftlommer


For å unngå luftlommer må du sørge for at kollektorslangene er konstant stigende mot varmepumpen. Hvis det ikke går, må det finnes luftemulighet på de høye punktene. Påfyllingspumpen klarer som regel mindre lokale høydeavvik.


12.2.6 Kontroll av brinedifferanse

Når varmepumpen er i gang, kontrolleres det regelmessig at temperaturforskjellen mellom inngående og utgående brinetemperatur ikke er for stor. Hvis differansen er stor, kan det noen ganger skyldes luft i systemet eller tett filter. I så fall avgir varmepumpen en alarm om dette.

Fabrikkinnstillingen for alarm er $7\text{ }^{\circ}\text{C}$, men $9\text{ }^{\circ}\text{C}$ tillates de første 72 timene kompressoren er i drift da mikrobobler i systemet kan redusere sirkulasjonen av brinevæske.


 **Kontroller smussfilteret når luftingen er avsluttet.**

 **Væsken må være ordentlig blandet før varmepumpen kjøres i gang.**


 **Kontroller brinesystemets smussfilter etter noen dagers drift.**

12.2.7 Trykkfallsdiagram - kald side

CTC GSi 608 / CTC GSi 612

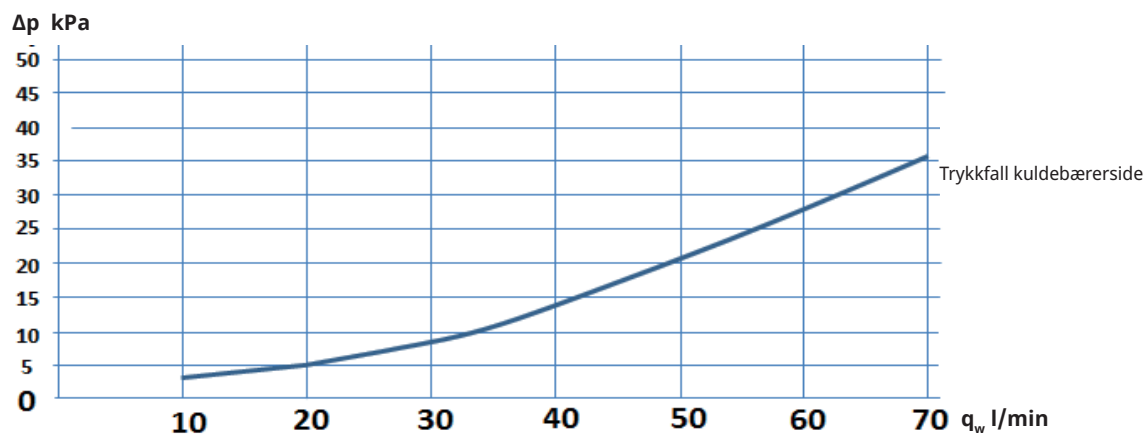


CTC GSi 616

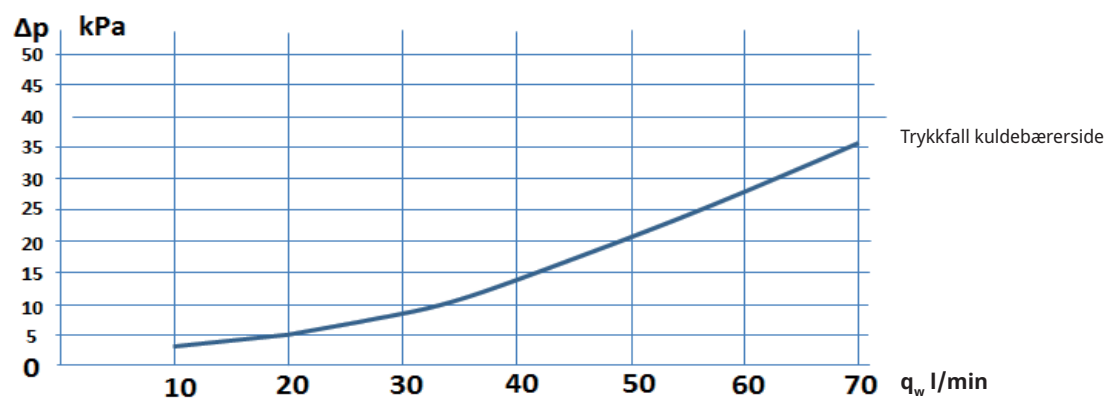

12.2.8 Kuldebærerpumpe (G20)


CTC GSi 608

25/70-180 PWM, 1x230V, 50/60Hz

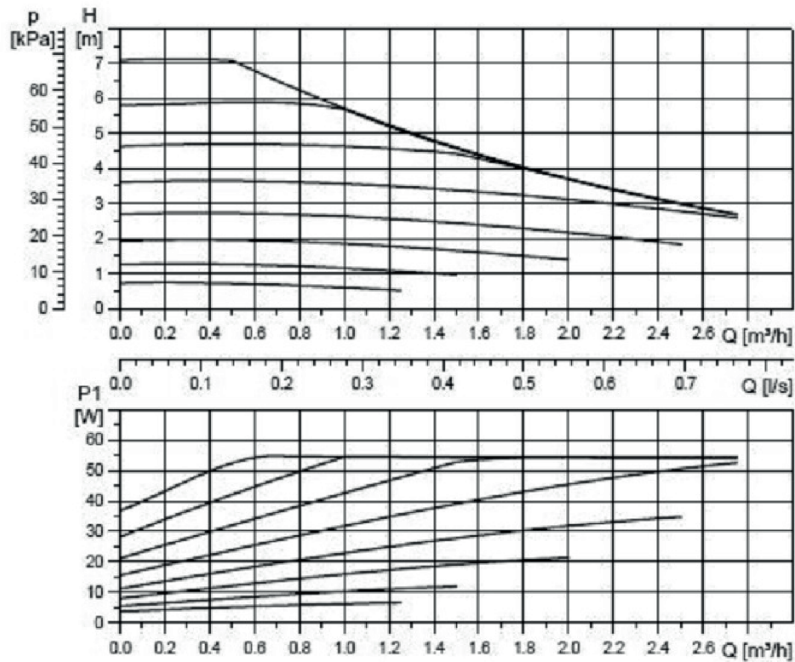

CTC GSi 612 / CTC GSi 616

25/125-180 PWM, 1x230V, 50/60Hz

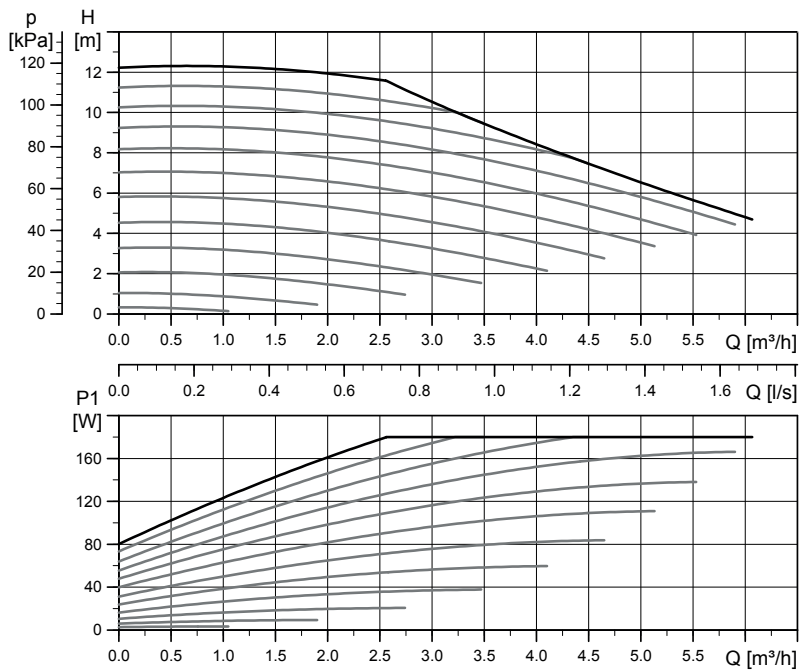

13. Einstallasjon

Sikkerhetsinformasjon

Den elektriske installasjonen skal utføres i samsvar med spesielle forordninger i nasjonal standard for elsikkerhet. Du må ta følgende sikkerhetsforskrifter i betraktning ved håndtering, installasjon og bruk av produktet:

- Bryt strømmen med en allpolet bryter før alle inngrep i produktet.
- Bytte av skadet matekabel må utføres av produsenten eller kvalifisert servicetekniker for å unngå risiko.
- Produktet er klassifisert som IPX1. Produktet må ikke spyles med vann.
- Sett aldri sikkerheten i fare ved å demontere fastskrudde deksler, lokk eller annet.
- Sett aldri sikkerheten i fare ved å deaktivere sikkerhetsutstyret.
- Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektriker. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen leveres internt ferdigkoblet* fra fabrikk.

Slik åpner du frontpanelet: 1. Fjern magnetlist 2. Løsne de to skruene på toppen. 3. Fell ut fronten, og sett den til side. 4. Husk at kablen til displayet i fronten er skjør.

Mating

Matekabel er montert ved (1). Lengde 200 cm.

Det må velges gruppesikring, slik at alle relevante krav til elanlegget oppfylles, se tekniske data. Sikringstype stilles inn under installasjonen ved hjelp av displayen. Produktet tilpasser effekten basert på dette. Når strømføleren er installert, kan den innebygde belastningsvakten regulere elkolbens effekt basert på innstilt hovedsikring.

Allpolet arbeidsbryter

Installasjonen skal foregå av en allpolet arbeidsbryter iht. overspenningskategori III, som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder.

Jordfeilbryter

Hvis det allerede finnes en jordfeilbryter, må produktet utstyres med egen jordfeilbryter med forsinket frakobling.

Maks. termostat


Hvis produktet har vært oppbevart i ekstrem kulde, kan maks. termostaten ha løst ut. Den tilbakestilles ved å trykke inn knappen på elskapet bak fronten. Kontroller alltid at maks. termostaten ikke er utløst ved installasjon.

Vernelavspenning

Følgende ut- og innganger har vernelavspenning: strømtrafo, uteføler, romføler, turledningsføler, returføler, NS/RS.


Tilbehør Ekspansjonskort (A3)

For enkelte systemalternativer må produktet kompletteres med tilbehøret Ekspansjonskort (A3). Se medfølgende bruksanvisning for tilkobling av kortet. I denne bruksanvisningen vises innstillinger som gjøres etter installasjon.

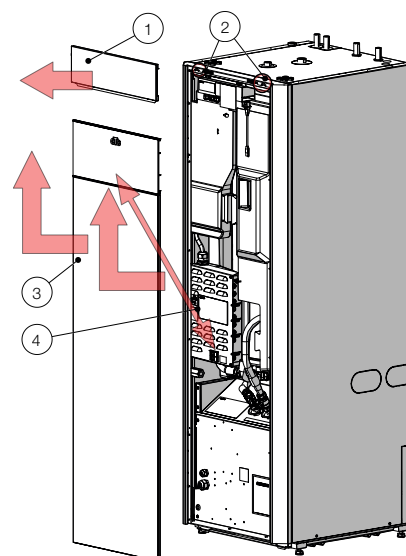

*Leveringsinnstilling elkolbe

	Varme (kW)	Varmtvann (kW)
400V 3~	9,0 / 5,8 (GS/GSI 608)	0
230V 1N~	5,5	0
230V 3~	7,0	0

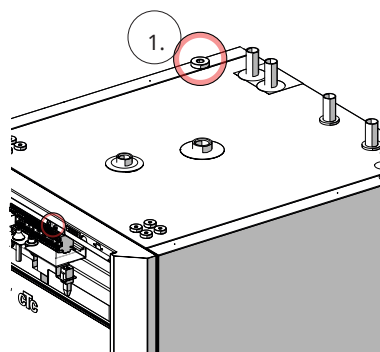

Plassering av matekabel.





Symbol for maks. termostat.

13.1 Tilkobling av føler

Tilkobling av føler gjøres på oversiden av hovedproduktet.

Følerskinne

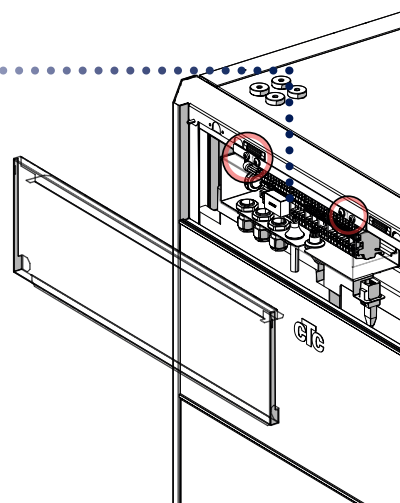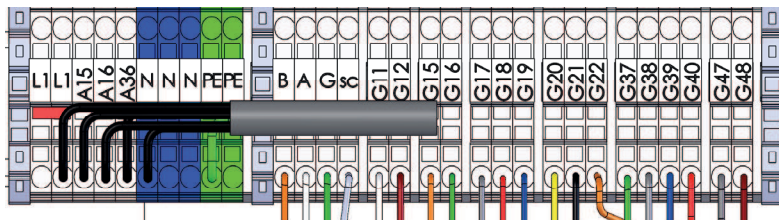

Tilkobling av utendørsføler (B15)

Uteføler kobles til på G11–G12 på følerskinnen.

Føleren bør festes på husets nordvestlige eller nordlige side slik at den ikke utsettes for morgen- og kveldssol. Hvis det er fare for at solens stråler faller på føleren, må den beskyttes med en skjerm.

Plasser føleren på ca. 2/3 høyde av fasaden i nærheten av et hjørne, men ikke under utspring eller annen vindbeskyttelse. Den må heller ikke plasseres over ventilasjonskanaler, dører og vinduer hvor den kan påvirkes av andre temperaturer enn den reelle utetemperatur.

Tilkobling av romføler (B11 og B12)

Romføler 1 kobles til på G17–G19.

Romføler 2 kobles til på G20–G22.

Romføleren plasseres sentralt på et så åpent sted som mulig i huset, gjerne i gang mellom flere rom. Da registrerer føleren gjennomsnittstemperaturen i huset.

Dra en treleder kabel (minst 0,5 mm²) mellom varmepumpe og romføler. Skru deretter fast romføleren på ca. 2/3-høyde av vegg. Koble kabelen til romføleren og varmepumpen.

Se bruksanvisningen for utstyret ved tilkobling av trådløs romføler (ekstraustyr).

Kontroll av romfølerens tilkobling

- Gå til menyen: «Avansert/Service/Funksjonstest/Varmesystem».
- Finn linjen «Diode romføler», og trykk på «OK».
- Velg «På» med knappen «+», og trykk på «OK». Kontroller at romfølerens diode lyser. Hvis den ikke gjør det, må du kontrollere kabler og tilkobling.
- Velg «Av» med knappen «-», og trykk på «OK». Hvis OK-dioden slukker, er kontrollen ferdig.
- Gå tilbake til startsidene ved å trykke på «Hjem»-knappen.

i Fest ikke følerens kabel før du har funnet den beste plasseringen.

Romføler 1 (B11)

Følerskinne	Skinne, romføler
G17	#1 (alarm)
G18	#2
G19	#4

Romføler 2 (B12)

Følerskinne	Skinne, romføler
G20	#1 (alarm)
G21	#2
G22	#4

13.2 Kontroll av tilkoblede følere

Hvis en føler er feil tilkoblet, vises det tekst i displayet, for eksempel «Alarm: [E030] føler ute». Hvis flere følere er feilkoblet, vises de ulike alarmene på ulike linjer.

Hvis ingen alarm vises, er følerne riktig tilkoblet.

13.3 Trykk/nivåvakt

Trykk-/nivåvakten kobles til plint G73 og G74 og defineres deretter i menyen «Avansert/Definere/Def varmpumpe».

13.4 Innstilling av eleffekt i reservemodus

DIP-bryteren på relékortet (A2) brukes til å stille inn eleffekt i reservemodus. DIP-bryteren er merket «RESERV».

Når bryteren er slått på (ON), er trinnet aktivt i reservevarmemodus.

Still inn verdien basert på husets behov og kapasitet.

3x400V

Relé	EL3A	EL2B	EL2A	EL1B	EL1A
Fabrikkinnstilling	ON	OFF	ON	OFF	ON
Strøm	5,2 A	10 A	2,6 A	10 A	1,3 A
Effekt	1,2 kW	2,3 kW	0,6 kW	2,3 kW	0,3 kW

1x230V

Relé	EL3A	EL2B	EL2A	EL1B	EL1A
Strøm	-	10,0 A	2,6 A	10,0 A	1,3 A
Effekt	-	2,3 kW	0,6 kW	2,3 kW	0,3 kW


3x230V

Relé	EL3A	EL2B	EL2A	EL1B	EL1A
Strøm	-	5,9 A	3,0 A	5,9 A	3,0 A
Effekt	-	1,567 kW	0,780 kW	1,567 kW	0,780 kW



Eksempel for 3x400V:
1,2 + 0,6 + 0,3 = 2,1 kW

(Fabrikkinnstilt verdi)

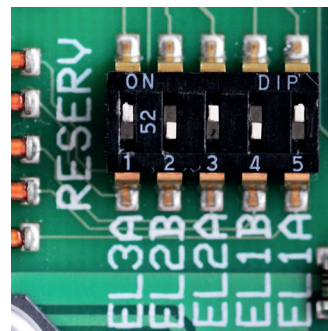

13.5 Pumpe Diff termostatfunksjon (G46) On/Off

230V 1N~

Føler (B46) kobles til på relékortet (A2) på terminal G65-G66.

Sirkulasjonspumpe G46 kobles til følgende terminaler:

Fase:	brun	Terminal A:11
Null:	blå	
Jord:	gul/grønn	

Kontroller funksjonen ved å testkjøre pumpen under menyen «Avansert/Service/Funksjonstest» i styresystemet.


13.6 Varmesystem 2 (alt. Frikjøling)

Tilkobling av turledningsføler 2 (B2) NTC 22k gjøres til terminal G15–G16 på følerskinnen.

Monter turtemperaturføleren på turrøret, helst etter sirkulasjonspumpen.

Registreringselementet ligger i den fremre delen av føleren, se skissen.

- Fest føleren med det medfølgende stripsen.
- Sørg for at føleren får god kontakt med røret. Påfør eventuelt kontaktmasse på den fremre delen av føleren, mellom føler og rør, hvis det er vanskelig å oppnå god kontakt.
- **Viktig!** Isoler føleren med rørisolering.
- Koble til kablene til følerskinnen til posisjon G15–G16.

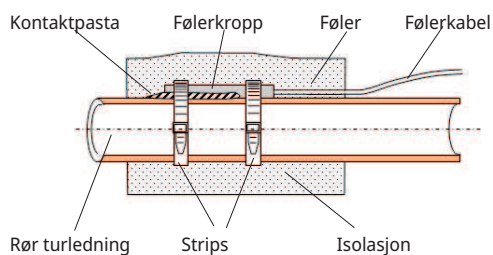

Shunt 2 (Y2) kobles til følerskinnen til terminal A15, A16 og null:

Svart	Åpne	Terminal A15
Brun	Stenge	Terminal A16
Blå	Null	N

Radiatorpumpe 2 (G2) kobles til på følerskinnen til terminal A36, samt null og jord:

Brun		Plint X2/A36
Blå	Null	X2/N
Gul/grønn	Jord	X2/PE

Frikjøling reguleres med turledningsføler 2 (B2), noe som da innebærer at varmesystem 2 og frikjøling ikke kan brukes samtidig.

Ved felles system for gulvvarme og frikjøling skal vekselventil Y60 kobles til slik:

Svart	Reléutgang	Plint X2/A36
Brun	Fase	Plint X2/L1
Blå	Null	Plint X2/N

13.7 Pool (ekstrautstyr)

Koble føler (B50) som måler bassengtemperatur, til Ekspansjonskort (A3), plint X3: 15–16.

Koble til sirkulasjonspumpe (G51) på ekspansjonskortet (A3) slik:

Fase:	brun	Plint X7: 33
Jord:	gul/grønn	Plint X7: 34
Null:	blå	Plint X7: 35

For tilkobling av vekselventil (Y50):

Styrespenning	Svart	Plint X7:24
Fase	Brun	Plint X7:25
Null	Blå	Plint X7:26

Kontroller funksjonen ved å prøvekjøre pumpen under menyen «Avansert/Service/Funksjonstest».

13.8 Ekstern varmekilde (EVK)

Tilkobling av føler (B47) fra den eksterne varmekilden gjøres på relékortet (A2) terminal G67–68.

Tilkobling for å styre shunten (Y41) gjøres på:


Svart kabel	Åpne	Terminal A27
Brun kabel	Stenge	Terminal A28
Blå kabel	Null	Terminal A29

13.9 CTC EcoVent (ekstrautstyr)

Se bruksanvisningen for CTC EcoVent for tilkobling av ventilasjonsprodukt CTC EcoVent.

13.10 CTC SmartControl (ekstrautstyr)

Se separat bruksanvisning for CTC SmartControl for tilkoblingsinstruksjoner.

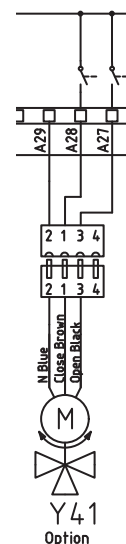

13.11 Solvarme (ekstrautstyr)

Pumpe solfangere (G30) PWM

230V 1N~

Sirkulasjonspumpe G30 strømmates separat (ikke fra denne enheten). PWM-styringssignalene kobles til på følgende koblingsplinter:

Ekspansjonskort (A3) X5:

Observer kabelfargene!

PWM+:	hvit	Plint X5: 1
JORD:	brun	Plint X5: 2

Kontroller funksjonen ved å testkjøre pumpen under menyen «Avansert/Service/Funksjonstest» i styresystemet.

Pumpe mellomveksler solfangere (G32) PWM

230V 1N~

Pumpe G32 strømforsynes separat (ikke fra denne enheten). PWM-styringssignalene kobles til på følgende koblingsplinter:

Ekspansjonskort (A3) X5:

Observer kabelfargene!

PWM+:	blå	Terminal X5:3
JORD:	brun	Terminal X5:4

Kontroller funksjonen ved å testkjøre pumpen under menyen «Avansert/Service/Funksjonstest» i styresystemet.

Pumpe borehullsladning (G31) on/off

230V 1N~

Sirkulasjonspumpe G31 kobles til på følgende koblingsplinter:

Ekspansjonskort (A3) X6:

Observer kabelfargene!

Fase:	brun	Plint X6:8
Null:	blå	Terminal X6:11
Jord:	gul/grønn	Terminal X6:10

Kontroller funksjonen ved å testkjøre pumpen under menyen «Avansert/Service/Funksjonstest» i styresystemet.

Ventil 2 tanker (Y30)

230V 1N~

Vekselventil Y30 kobles på følgende koblingsplinter:

Ekspansjonskort (A3) X6:

Styrespenning:	svart	Terminal X6:4
Fase:	brun	Terminal X6:5
Null:	blå	Terminal X6:7

Ventil borehullading (Y31)

230V 1N~

Vekselventil Y31 kobles sammen med pumpe G31 på følgende koblingsplinter:
Ekspanjonskort (A3) X6:

Styrespenning:	svart	Plint X6:8
Fase:	brun	Terminal X6:9
Null:	blå	Terminal X6:11



13.12 Tilkobling strømføler (ekstrautstyr)

Tilkobling av strømfølere gjøres på følerskinnen G37–G40.

De tre strømfølerne, én for hver fase, monteres i gruppesentralen. Hver fase fra strømmåleren som mater gruppesentralen, føres gjennom en strømføler før monteringen på skinnen. På denne måten registreres fasestrømmen kontinuerlig og sammenlignes med den innstilte verdien på belastningsvakten i varmepumpen. Hvis strømmen er høyere, kobler styringsenheten ut effekttrinn på elkolben. Hvis det ikke er nok, begrenses også varmepumpen. Når strømmen igjen synker under den innstilte verdien, kobles varmepumpen og elkolben inn igjen. Strømfølerne forhindrer altså, sammen med elektronikken, at det kobles inn mer effekt enn hovedsikringene tåler.


Strømfølerens hull for kabel er 11 mm i diameter.

Tilkoblede strømfølere har ingen alarm, men strømverdien kan avleses i menyen «Aktuell driftsinfo». Toleransen/nøyaktigheten er svært lav ved små strømverdier.

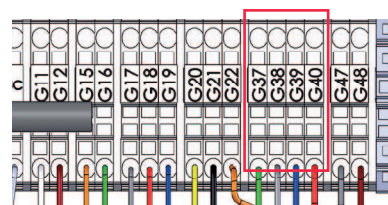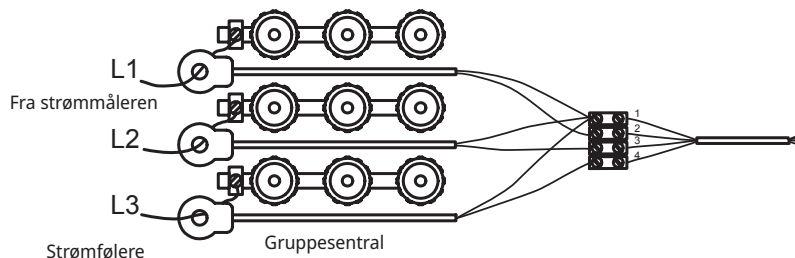


Kobles til på følerskinne G37–G40. Bruk minst 0,5 mm² kabel.

13.13 Koblingskema tank (A2), 3x400V /1.

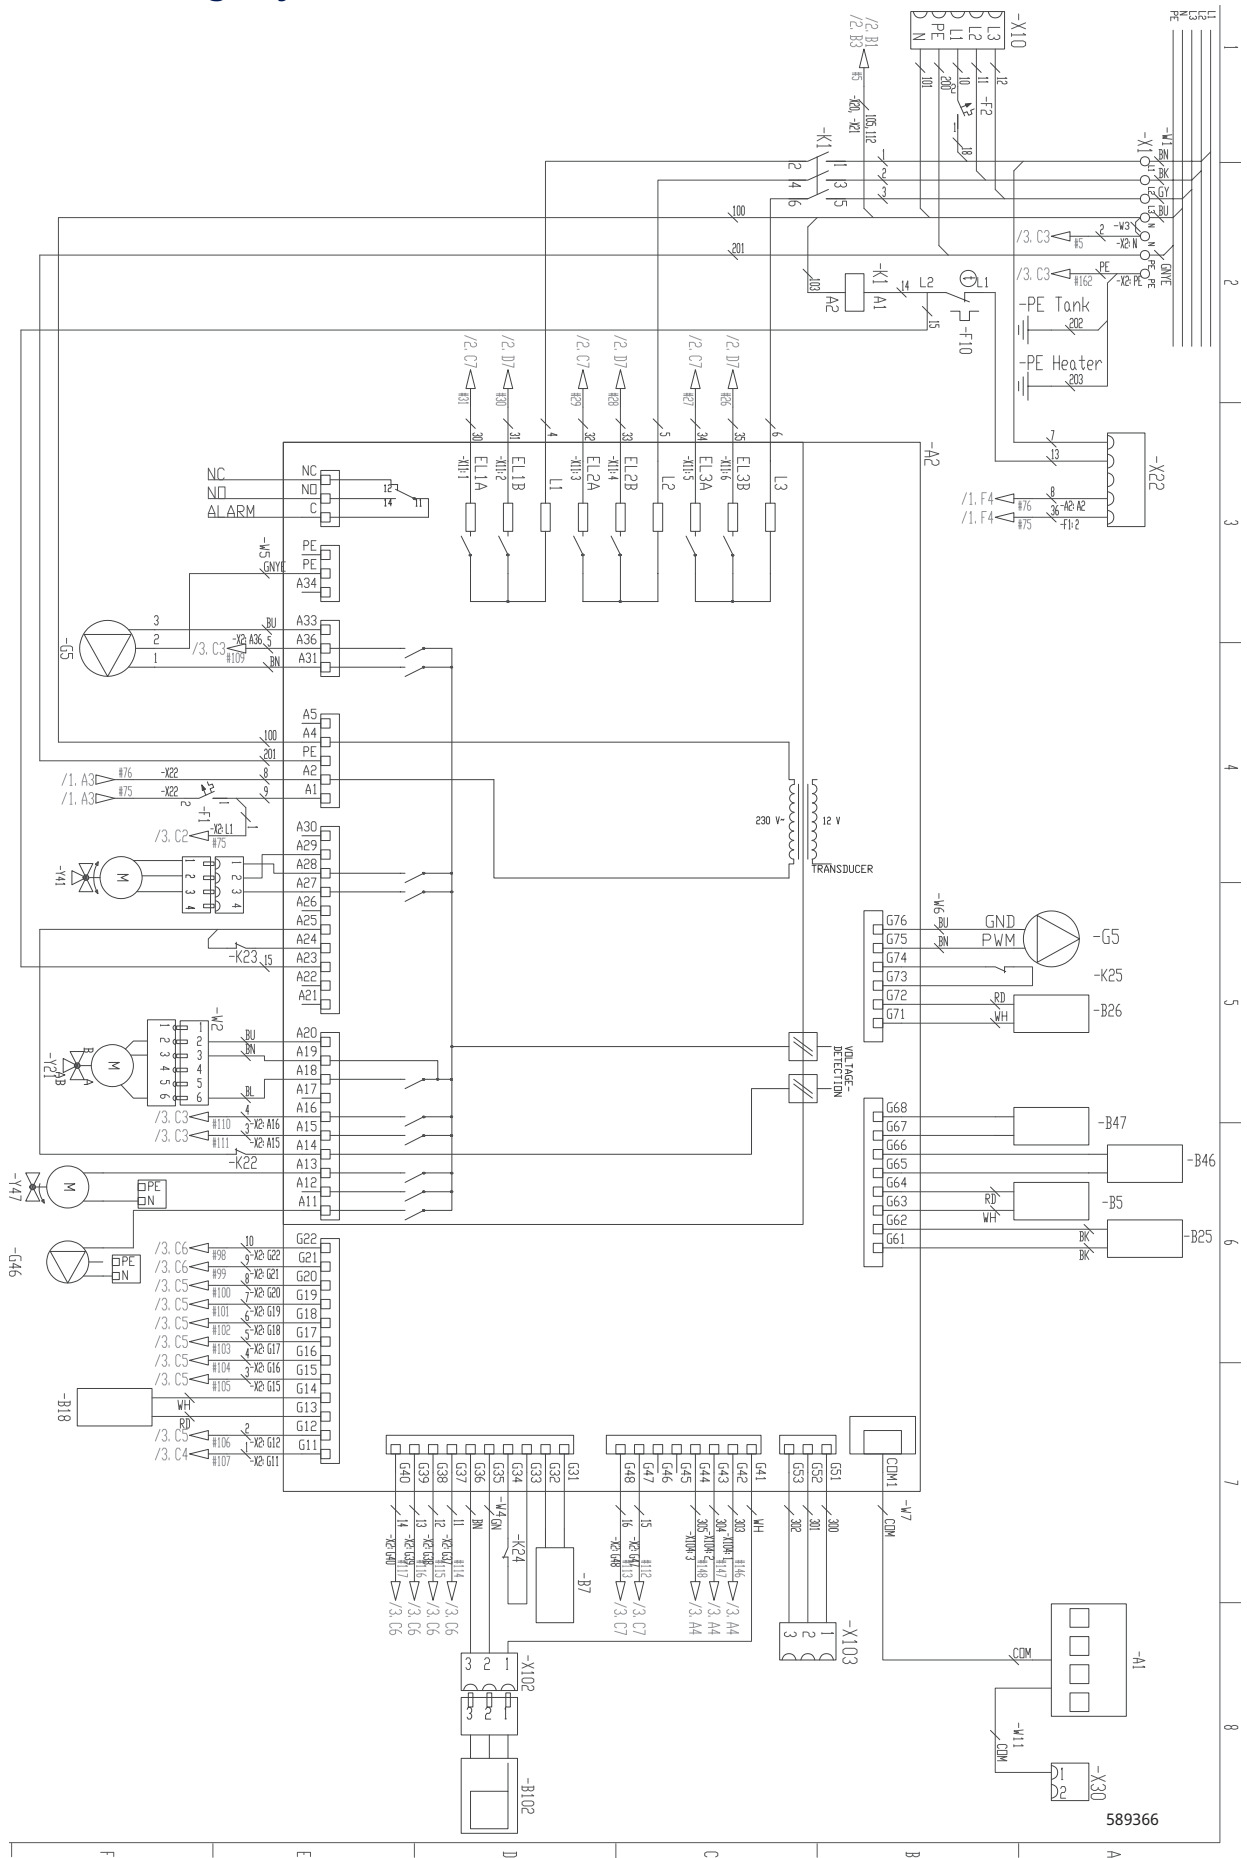


2-2870482-1

13.15 Tilkoblingsplint (X2), 3x400V /3.

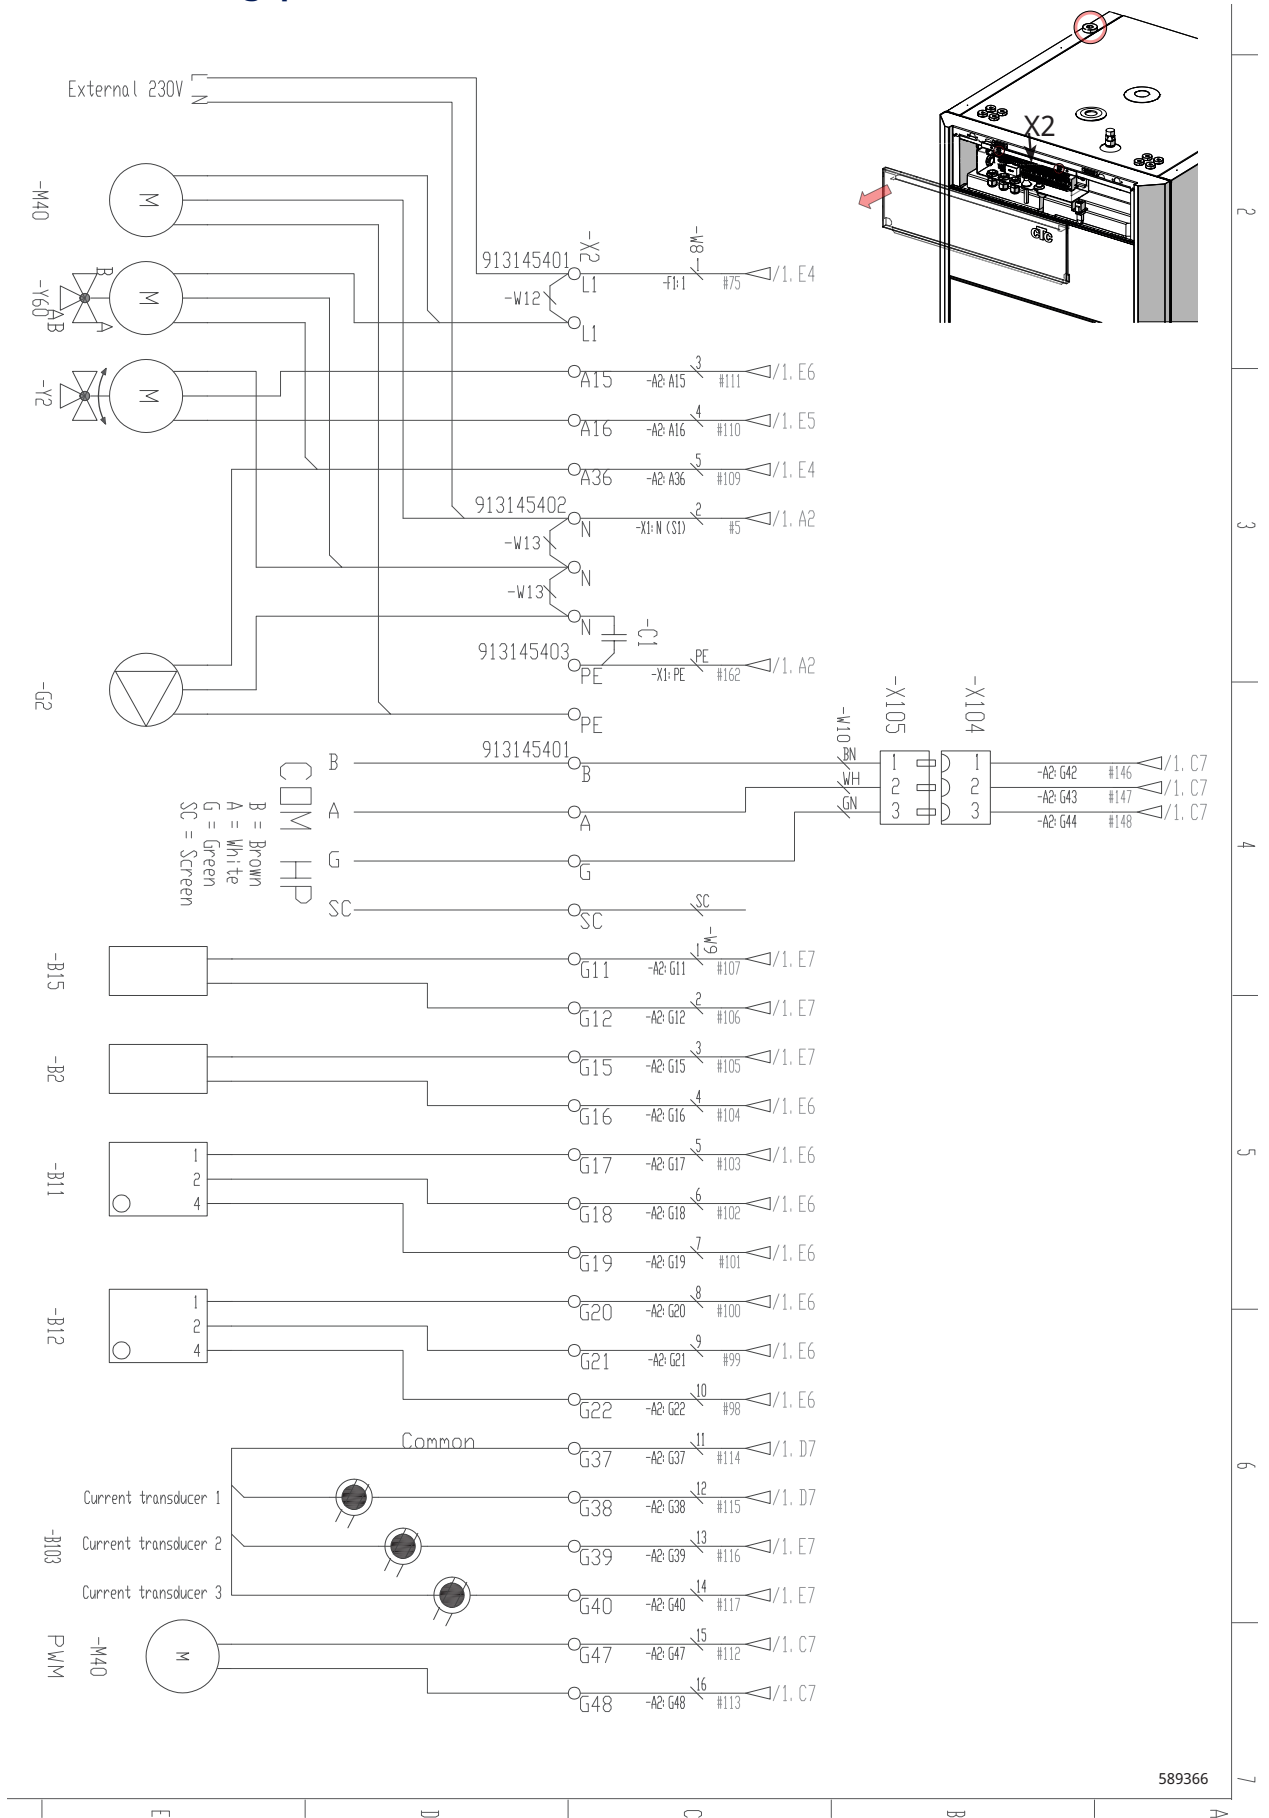


13.16 Koblingskjema VP-kjølemodul 3x400V (A5)

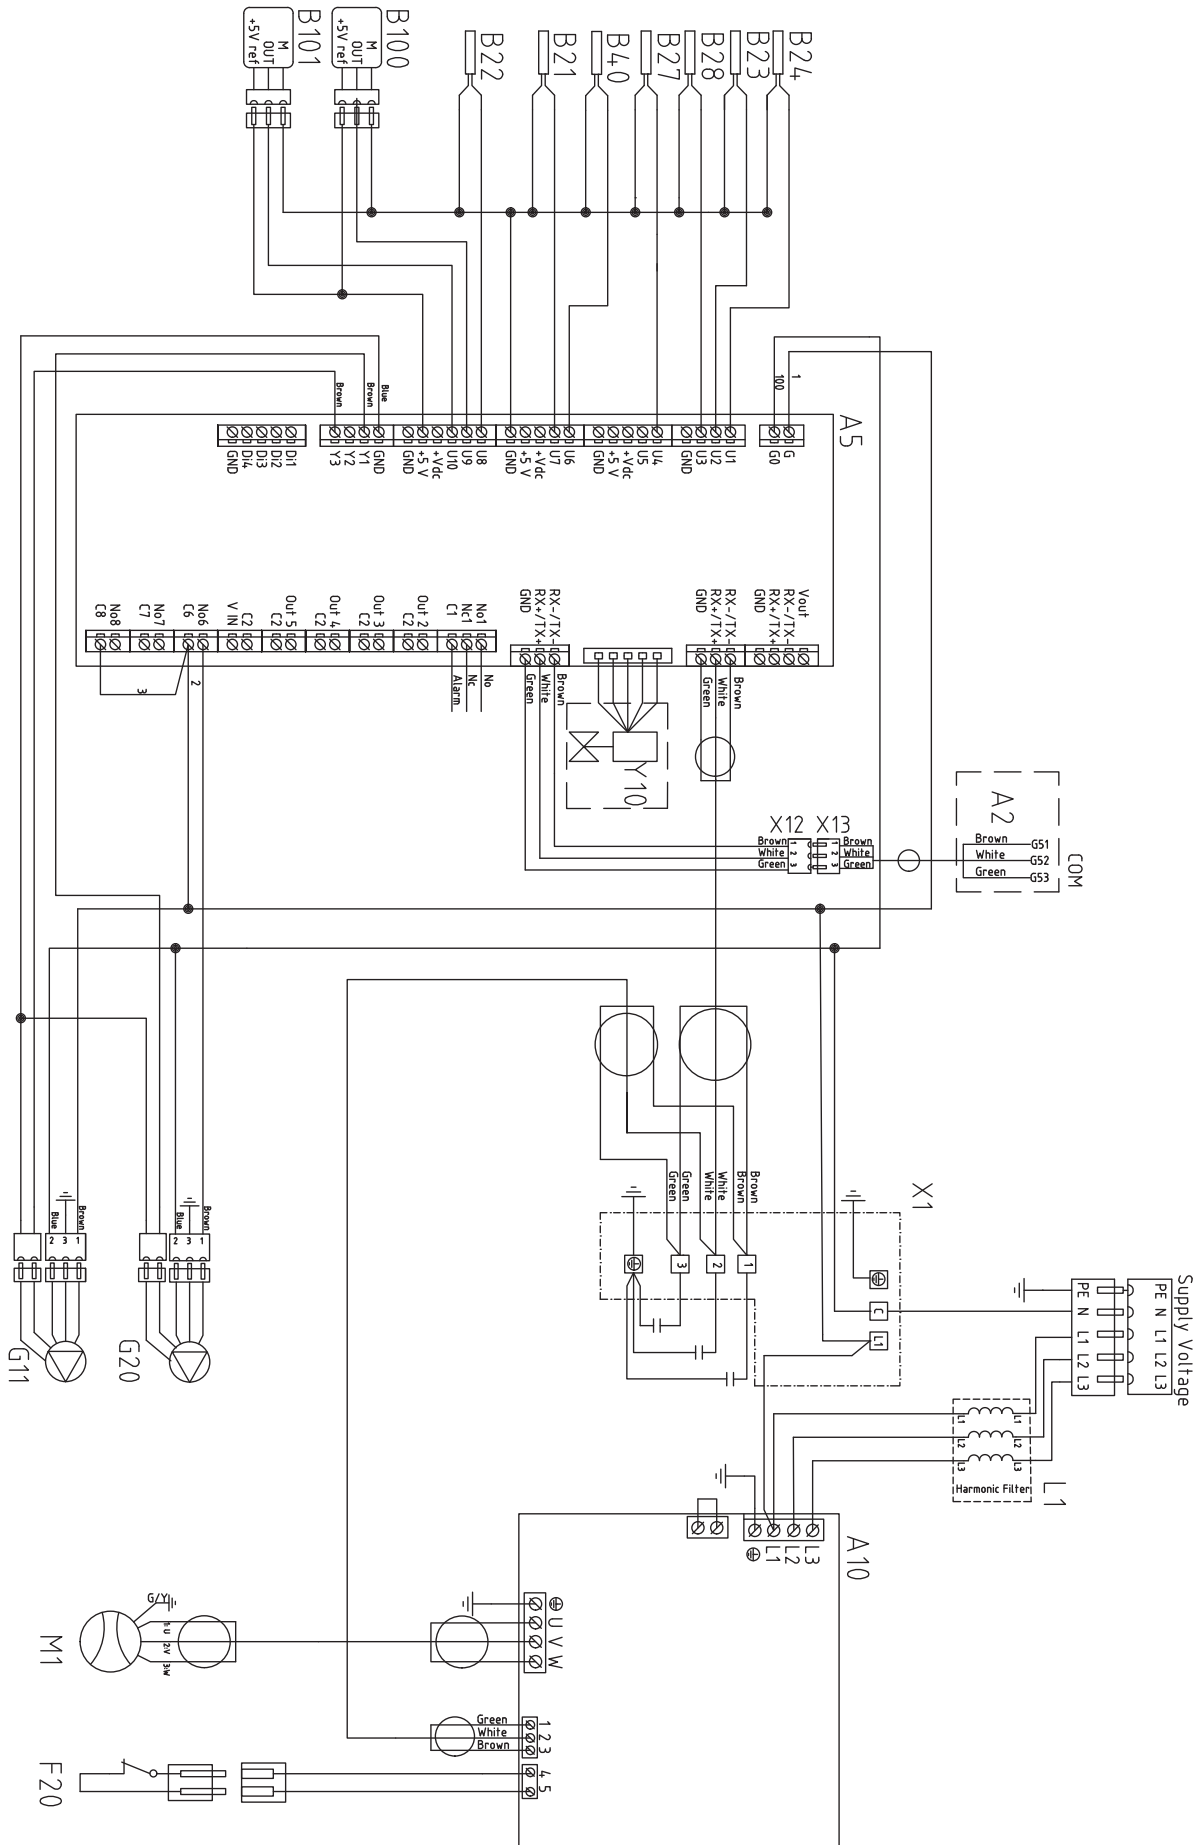


589046

13.17 Koblings skjema ekspansjonskort (tilbehør)

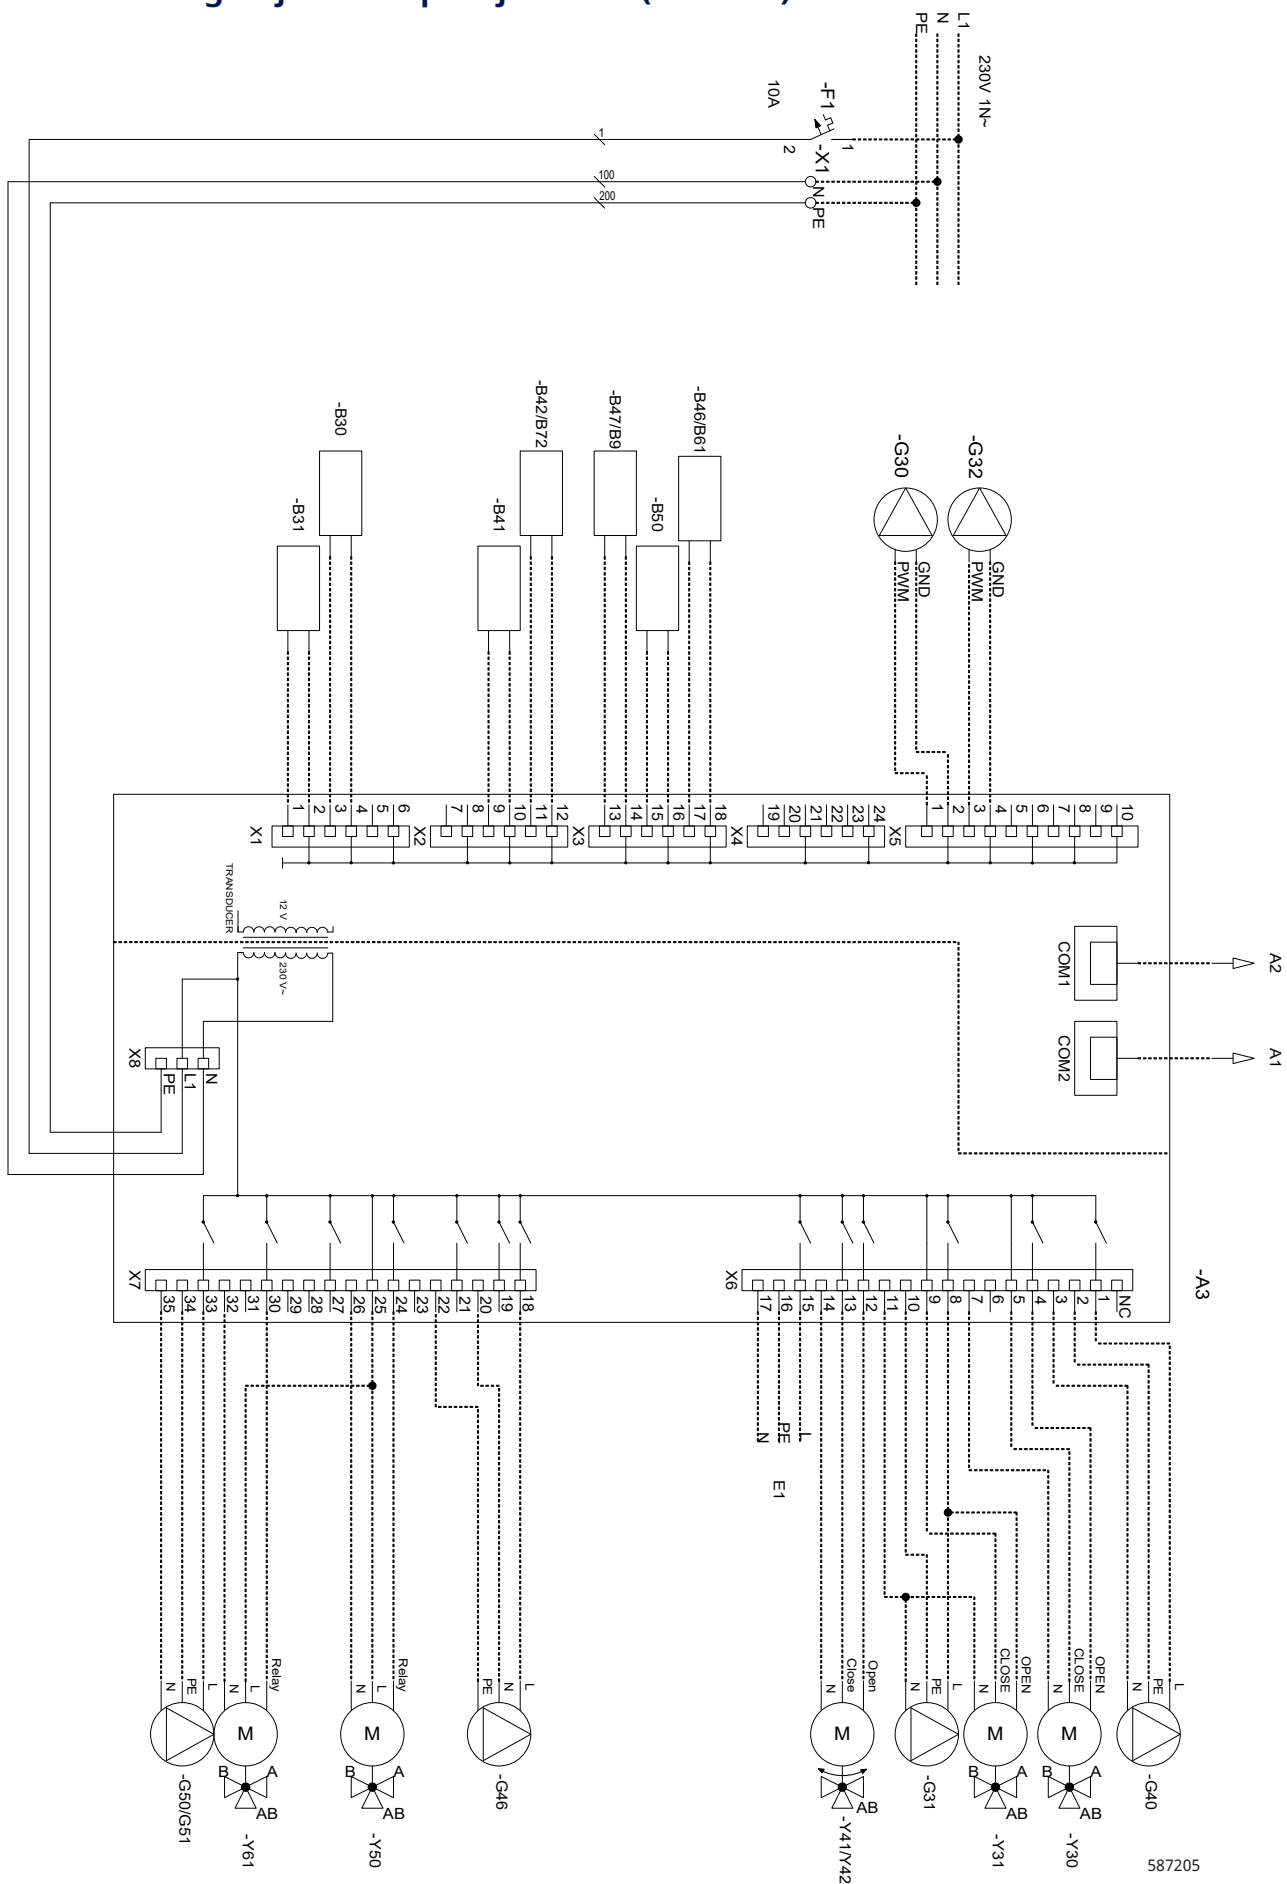

587205

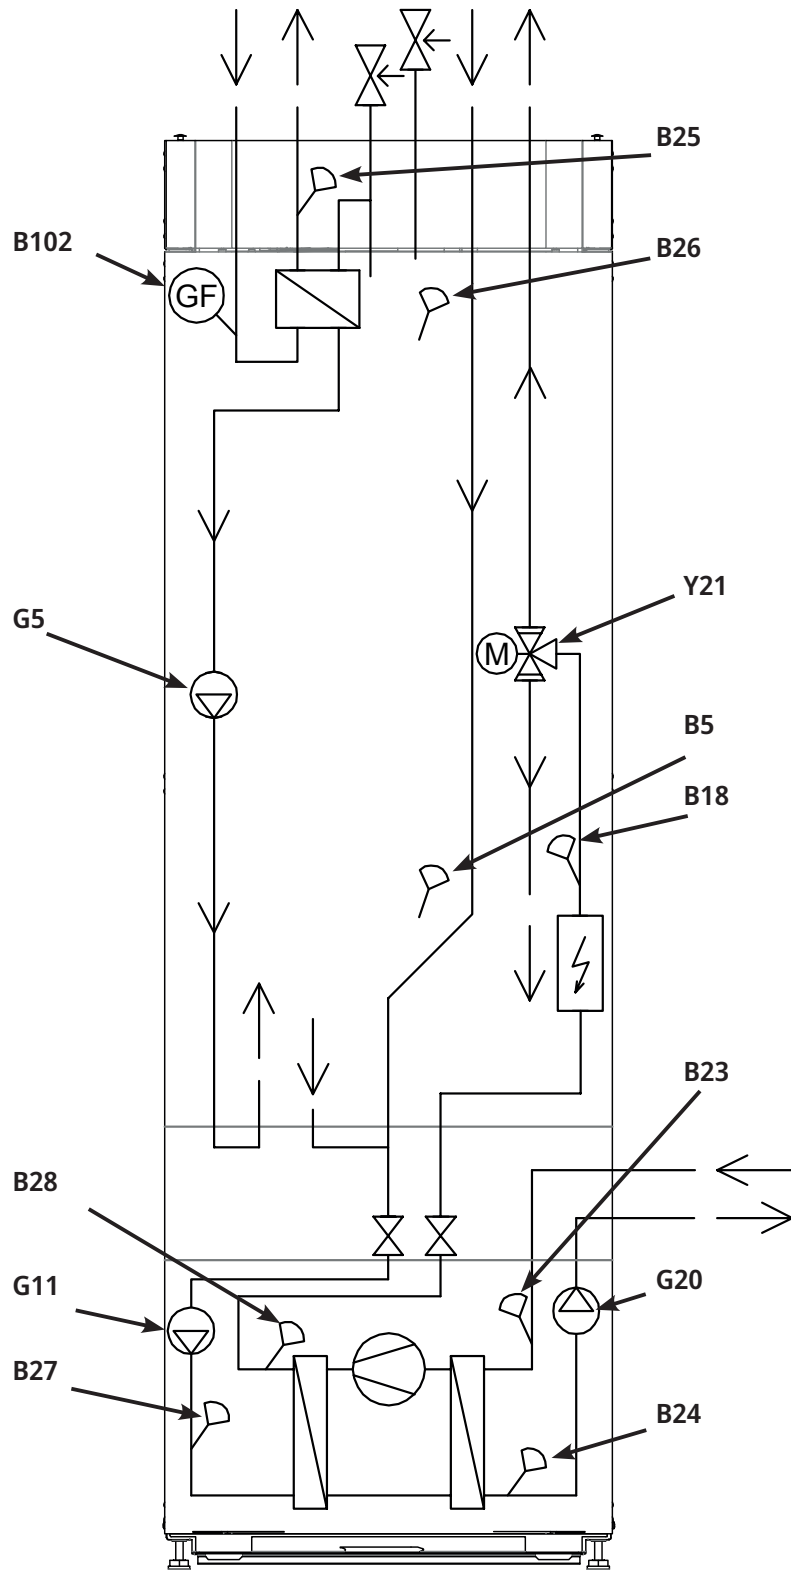

13.18 Komponentliste

A1	Display	
A2	Relé/hovedkort	
A3	Ekspansjonskort	
A5	VP-styrekort	
A6	Gateway, SmartControl	
A10	Driver	
B2	Turledningsføler 2	NTC 22
B5	Føler varmtvannstank	NTC 22
B7	Returføler	NTC 22
B11	Romføler 1	NTC 22
B12	Romføler 2	NTC 22
B15	Uteføler	NTC 150
B18	Turføler	NTC 22
B21	Temperaturføler varm gass	Type 3 / NTC
B22	Temperaturføler sugegass	Type 1 / NTC
B23	Brine inn	Type 1 / NTC
B24	Brine ut	Type 1 / NTC
B25	Føler tappevarmtvann	NTC 015
B26	Føler varmtvannstank øvre	NTC 22
B27	VP inn	Type 2 / NTC
B28	VP ut	Type 2 / NTC
B30	Solpanelføler inn	PT 1000
B31	Solpanelføler ut	PT 1000
B40	Føler temp. AC choke	NTC 015
B41	Føler ekstern buffertank øvre	NTC 22
B42	Føler ekstern buffertank nedre	NTC 22
B46	Føler diff.termostat	NTC 22
B47	Ekstern varmekilde tank	NTC 22
B50	Føler basseng	NTC 22
B100	Høytrykksføler	
B101	Lavtrykksføler	
B102	Nivåvakt	
F1	Automatsikring	10 A
F2	Automatsikring	13 A
F10	Maks.termostat	
F20	Høytrykksvakt	
G2	Sirkulasjonspumpe 2	
G5	Sirkulasjonspumpe for tappevarmtvannsvexler	
G11	Ladepumpe HP1	
G20	Brinepumpe	
G30	Sirkulasjonspumpe solfanger	
G31	Pumpe återlading borehull	
G32	Pumpe platevarmeveksler solvarme	
G40	Sirkulasjonspumpe VVC	
G46	Sirkulasjonspumpe diff termostat	
G51	Sirkulasjonspumpe basseng	
K1	Kontaktor 1	
K22- K25	Flexibel fjernstyring / SmartGrid	
K26	Termostatisk kontroll, ekstrastyr (Basic display)	
L1	Induksjonsspole	
M1	Kompressor	
M40	Vifte	
X1	Plint	
X10	Ekstra tilkoblingsskinne	
Y2	Shunt 2	
Y10	Ekspansjonsventil	
Y21	Vekselventil VV 1	
Y30	Sol 2-trinnsventil ekstern buffertank	
Y31	Sol 2-trinnsventil	
Y41	Ekstern varmekilde tank	
Y47	Elektrisk avstengingsventil	
Y50	Vekselventil pool	
Y60	Vekselventil frikjøling	
Z1	EMC-filter	
NC	Alarmutgang, Ekstern signal	NC
NO	Alarmutgang, Ekstern signal	NO
Alarm	Alarmutgang, Ekstern signal	C


13.19 Resistanser for følere, kjølemodul

Temp °C	Føler Type 1 NTC Resistans kΩ	Temp °C	Føler Type 2 NTC Resistans kΩ	Temp	Føler Type 3 NTC Resistans kΩ	Temp °C	NTC 015 Resistans kΩ
100	0.22	100	0.67	130	5.37	110	0.76
95	0.25	95	0.78	125	6.18	105	0.86
90	0.28	90	0.908	120	7.13	100	0.97
85	0.32	85	1.06	115	8.26	95	1.11
80	0.37	80	1.25	110	9.59	90	1.27
75	0.42	75	1.47	105	11.17	80	1.67
70	0.49	70	1.74	100	13.06	75	1.92
65	0.57	65	2.07	95	15.33	70	2.23
60	0.7	60	2.5	90	18.1	65	2.59
55	0.8	55	3.0	85	21.4	60	3.02
50	0.9	50	3.6	80	25.4	55	3.54
45	1.1	45	4.4	75	30.3	50	4.16
40	1.3	40	5.3	70	36.3	45	4.91
35	1.5	35	6.5	65	43.6	40	5.83
30	1.8	30	8.1	60	52.8	35	6.9
25	2.2	25	10	55	64.1	30	8.3
20	2.6	20	12.5	50	78.3	25	10.0
15	3.2	15	15.8	45	96.1	20	12.1
10	4	10	20	40	119	15	14.7
5	5	5	26	35	147	10	18
0	6	0	33	30	184	5	22
-5	7	-5	43	25	232	0	27
-10	9	-10	56	20	293	-5	34
-15	12	-15	74	15	373		
-20	15	-20	99	10	479		
-25	19	-25	134	5	619		
-30	25	-30	183				


13.20 Resistanser følere, øvrige

Temp °C	NTC 22 kΩ Resistans Ω	Temp °C	NTC 150 Resistans Ω
130	800	70	32
125	906	65	37
120	1027	60	43
115	1167	55	51
110	1330	50	60
105	1522	45	72
100	1746	40	85
95	2010	35	102
90	2320	30	123
85	2690	25	150
80	3130	20	182
75	3650	15	224
70	4280	10	276
65	5045	5	342
60	5960	0	428
55	7080	-5	538
50	8450	-10	681
45	10130	-15	868
40	12200	-20	1115
35	14770	-25	1443
30	18000	-30	1883
25	22000	-35	2478
20	27100	-40	3289
15	33540		
10	41800		
5	52400		
0	66200		
-5	84750		
-10	108000		
-15	139000		
-20	181000		
-25	238000		

14. Installasjon, Kommunikasjon

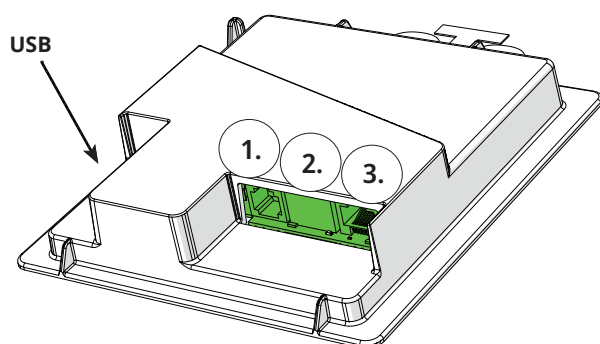

Bakside displayenhet har tre porter for kommunikasjon.

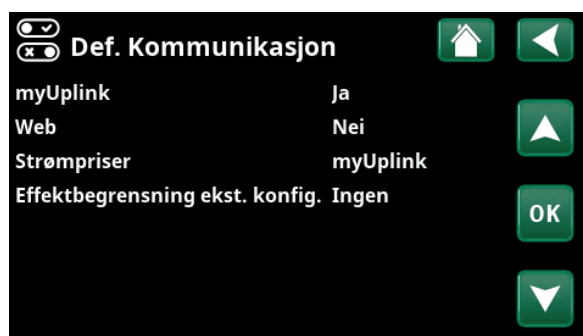

Meny «Avansert/Definere/Kommunikasjon».




Kommunikasjonsporter display

1 Port 1. RS485-port uten galvanisk beskyttelse.

Definer BMS:

Ja - tillater BMS via RS485-port.

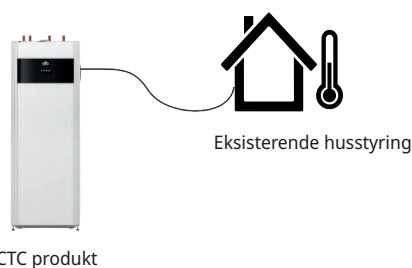


Beskrivelse av tilkobling i displayenhet

1: Jord
4: RS485 B
5: RS485 A

2 Port 2. Nettverksuttak (Ethernet), se tilkobling på neste side.

Definer appen:

myUplink: Ja - muliggjør tilkobling til appen.

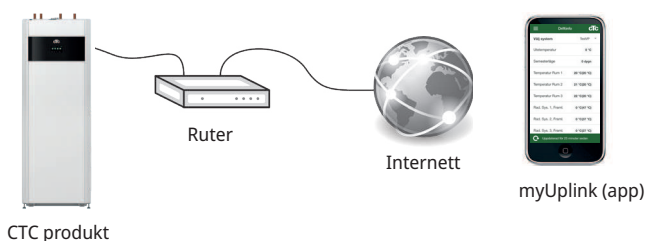

Definer Web:

Ja - tillater nettverkstilkobling, skjermspilingsfunksjon «CTC Remote» samt BMS*-funksjon med fjernstyring via nettverkskabel til lokalt nettverk.




3 Port 3. Kommunikasjon mellom produktets elkabler og display: Fabrikkmontert.


*Port 2 - nettverkskontakt (Ethernet) ved tilkobling av BMS via TCP/IP.

14.1 Installere Ethernet-kabel


For å kunne definere og aktivere tilkobling til nettverk og app, må det være installert en Ethernet-kabel som beskrevet nedenfor.

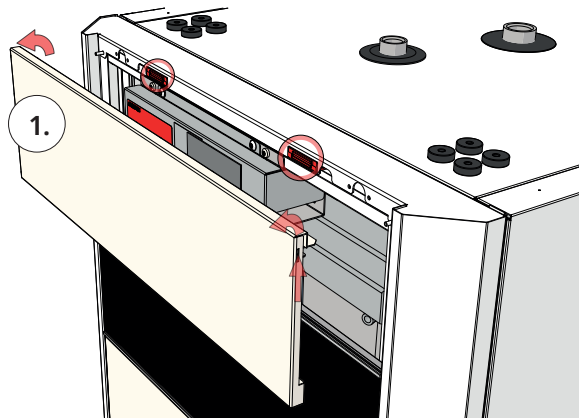


1. Dra ut magnetlisten. Den er festet med magneter. Ved problem kan du bruke en liten skrutrekker i sporet i øvre kant.

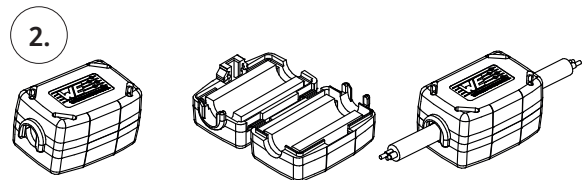

2. Ta ferritten ut av posen, og klem den fast rundt Ethernet-kabelen over tilkoblingen.

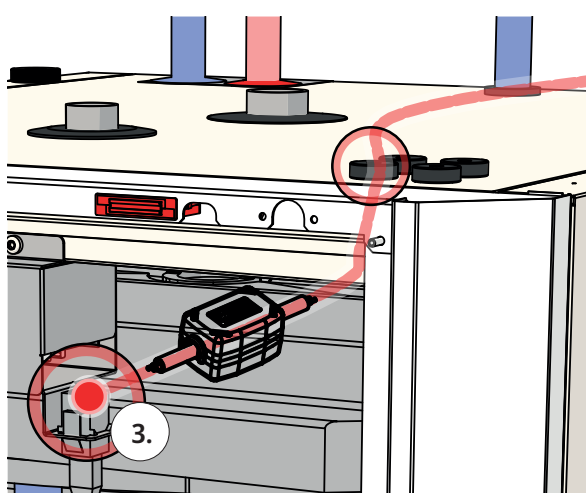

3. Koble til Ethernet-kabelen.

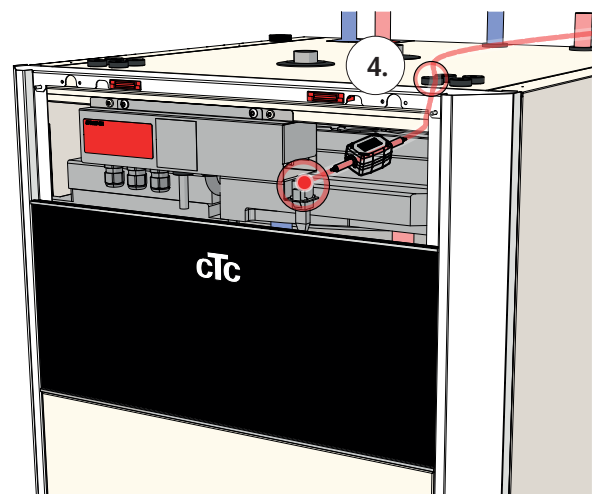


4. Før Ethernet-kabelen gjennom et valgfritt hull i taket, og fjern gummigjennomføringen ved behov.


5. Koble Ethernet-kabel til nettverkskontakt eller ruter.

For å tillate og definere tilkobling se avsnittet «Kommunikasjon» i kapitlet «Avansert/Definer».






14.2 Remote – Skjermspeiling

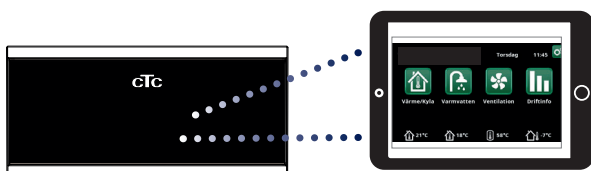- Koble til Ethernet-kabel, se forrige side.
- Avansert/Definere/Kommunikasjon/Web – Ja. Tillater at produktet kobler opp med ukryptert nettrafikk mot lokalt nettverk. Ruter og brannmur mot internett kreves.
- Avansert/i – Skann QR-kode med nettbrett eller mobil. 
- Lagre som favoritt/ikon på mobiltelefonen/nettbrettet/datamaskinen. Når mobiltelefonen/nettbrettet er koblet til det lokale nettverket, kan berøringsskjermen på produktet brukes på samme måte som om du brukte produktets display.
- I appen: skann QR-kode eller skriv inn adressen «<http://ctcXXXX/main.htm>». (XXXX = de fire siste tallene i displayets serienummer, for eksempel S/N 888800000040 = “<http://ctc0040/main.htm>”). Ved problemer: klikk på lenken for å oppdatere enhetens IP-adresse.




Nettbrett/smarttelefon/PC som berøringsskjerm for lokalt nettverk
«Avansert/Definere/Kommunikasjon/Web» – «Ja».

 **Systeminformasjon**
 

Serienummer	888800000040
MAC-adress	020000000025
Programversion	20200422
Bootloaderversion	1.0

Juridisk informasjon
<http://ctc0040/main.htm>



14.3 myUplink




Med myUplink kan du enkelt overvåke og endre innstillinger for varmepumpen og varmesystemet ditt ved hjelp av mobiltelefonen.

Du kan endre ønsket innetemperatur, innstillinger for varmtvann eller aktivere feriemodus eksternt via myUplink. Appen viser lettlest grafikk der du kan følge temperaturene og ytelsen til varmepumpen. myUplink sender også push-varsler når varmepumpen din varsler om noe.

Installasjon av app

- Last ned myUplink fra App Store eller Google Play.
- Opprett en konto.
- Legg til anlegget ditt.

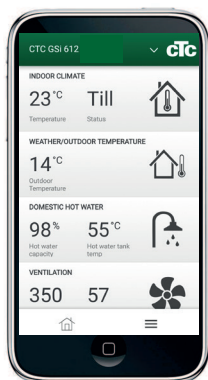


Definering av myUplink

Definer myUplink i displaymenyen «Avansert/Definere/Kommunikasjon».

myUplink Nei (Ja/Nei)

Velg «Ja» for å koble det styrende produktet til myUplink-appen.

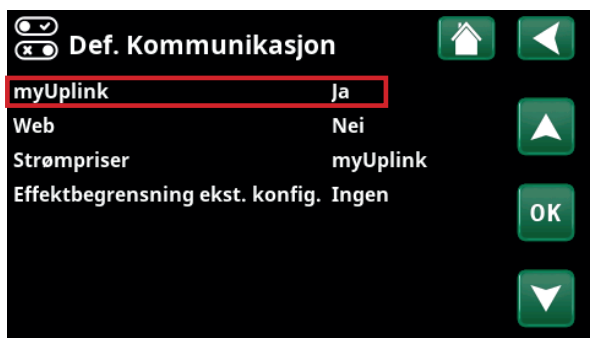

Koble til myUplink

Rader i displaymenyen «Avansert/Definere/Kommunikasjon/myUplink» markeres med grått frem til displayet er koblet til myUplink.

Når forbindelsen er etablert, lyser den øverste linjen «Hent Tilkoblingsstreng».


Når tiden er ute, forsvinner tilkoblingsstrengen fra displayet, og du kan be om en ny streng ved å trykke på «Hent Tilkoblingsstreng».

Koble anlegget til myUplink-appen ved å skanne QR-koden i displaymenyen. Alternativt kan du legge inn tilkoblingsinformasjonen manuelt. Se avsnittet «Legg til anlegget ditt».



Legg til anlegget ditt

Koble anlegget til kontoen din ved å klikke på pil ned ved siden av logoen i øvre høyre hjørne av myUplink-appen. Deretter velger du «Legg til anlegget ditt»*.

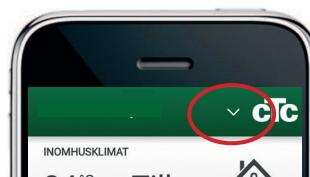

Skann QR-koden

Velg «Skann QR-koden», og skann deretter QR-koden på displayet (Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon/myUplink). Sjekk informasjonen som ble generert, og trykk på «Koble til».

Angi manuelt


Hvis QR-koden mangler eller ikke kan leses, trykker du på «Angi manuelt» og deretter «Angi tilkoblingsinformasjon».

- Angi serienummer og tilkoblingsstreng, og trykk deretter på «Fortsett».
- Angi navnet på anlegget (for eksempel bygningens adresse).
- Angi postnummeret der anlegget er.
- Velg landet der anlegget er.

Legg til brukere

For å opprette en konto må appen lastes ned og en konto opprettes før brukeren kan legges til.

Flere brukere kan kobles til samme system. Som administrator kan du legge til brukere, slik at de kan overvåke systemet ditt. Du kan kun legge til eksisterende kontoer. Disse kategoriseres i henhold til tillatelsene «Overvåking» og «Styring».

 Systemet kan også overvåkes og styres fra nettsiden <https://myuplink.com>.

*Tidligere brukere må slettes for å opprette en ny tilkobling.


15. Førstegangs start

Når varmepumpen leveres, er kompressoren blokkert for å unngå utilsiktet start. Varmepumpen kan installeres og driftsettes før kuldebærersløyfen settes i drift.

Varmepumpen kan også startes uten at det er montert romfølere. Da vil den innstilte varmekurven regulere varmen. Føleren kan imidlertid alltid monteres for alarmdiodefunksjonen.

Før førstegangs start

1. Kontroller at varmekjelen og systemet er fylt med vann og luftet.
2. Påse at kuldebærersystemet er fylt med vann og frostvæske, samt at det er luftet, eller påse at kompressoren er sperret.
3. Kontroller at alle tilkoblinger er tette.
4. Kontroller at alle følere er koblet til strøm.
5. Kontroller at koblingene bak isolasjonslokket er tette. Fjern begge isolasjonslokkene ved å dra forsiktig i de merkede punktene.

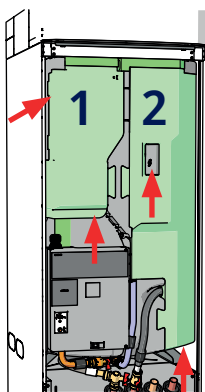

Kontrollere koblinger.

Mot slutten av installasjonsveiviseren kontrolleres tilkoblingen av eventuelle strømfølere. Da er det viktig at alle produkter som bruker mye strøm, er slått av.

OBS! Produktet har en automatisk luftesekvens for tappevarmtvannsystemet. Den utføres i bakgrunnen. Sekvensen tar ca. 15 minutter, og den påvirker ikke andre funksjoner.

Førstegangs start

Koble til strømmen med sikkerhetsbryteren. Displayet slås på. Varmepumpen viser nå følgende:

1. Velg språk, og trykk på OK.
2. Bekreft at produktet er fylt med vann ved å trykke på OK.
3. Angi størrelse på hovedsikring. Velg mellom 10–35 A.
4. Angi maksimal elkolbeeffekt. Velg mellom 0,0 og 9,0 kW i trinn på 0,3 kW. Se også «Ved drift av kun elkjele» nedenfor.

Valgt effekt må skrives på typeskiltet med tusj.

5. Velg kompressor tillatt (hvis kollektorsystemet er ferdig). Når kompressoren startes for første gang, blir det automatisk kontrollert at den roterer i riktig retning.
6. Brinepumpe på i 10 dager.
7. Angi maks. turlledning °C varmesystem 1.
8. Angi kurvehelning varmesystem 1.
9. Angi kurvejustering varmesystem 1. Hvis det er installert turføler for varmesystem 2, gjentas punkt 7–9 for varmesystem 2.
10. Deretter starter varmepumpen og viser startsidene.

Lagre disse innstillingene i menyen: «Avansert/Innstillinger/Lagre mine innstillinger».

Ved drift med bare elkjele

Når produktet startes uten borehull, må man oppgi eleffekt for varmtvannsproduksjon i menyen «Avansert/Innstillinger/Elkolbe/Maks elkolbe VV kW».

16. Drift og vedlikehold

Når installatøren har installert den nye varmepumpen, skal dere sammen kontrollere at anlegget er i fullgod stand. La installatøren vise deg strømbrytere, betjeningsanordninger og sikringer, slik at du vet hvordan anlegget fungerer og skal vedlikeholdes. Luft radiatorene etter ca. tre dagers drift, og etterfyll med vann ved behov.

Lufting/sikkerhetsventil for kjele og varmesystem

Ca. fire ganger i året må du kontrollere at ventilen fungerer som den skal ved å vri på betjeningsanordningen manuelt. Kontroller at det kommer vann ut i avløpsrøret, og ikke luft. Hvis det kommer luft, må tanken luftes.

Shuntventil (tilbehør)

Shuntventilen (Y2) manøvreres automatisk fra styringssystemet slik at riktig temperatur, uavhengig av årstid, når radiatorene. Ved feil kan du imidlertid selv påvirke ventilen ved å dra ut rattet på motoren og dreie med urviseren for å redusere temperaturen eller mot urviseren for å øke temperaturen.

Avtapping

Varmepumpen skal være strømløs ved avtapping. Tappeventilen er plassert nede til venstre, sett fra forsiden, bak fronten av varmepumpen. Ved nedtapping av hele systemet skal shuntventilen stå helt åpen, dvs. vridd helt over moturs. Det må tilføres luft ved lukket system.

Driftsopphold

Varmepumpen slås av med arbeidsbryteren. Hvis det er fare for at vannet kan fryse, må alt vann tappes ut av kjelen og varmesystemet. Varmtvannssløyfen, som inneholder ca. fem liter, tømmes ved å føre en slange helt ned i kaldtvannstilkoblingen og deretter tappe ut ved hjelp av hevertprinsippet.



! Glem ikke å tilbake stille shuntmotoren til automatisk modus ved å skyve inn rattet igjen.

17. Displayinnstillinger

På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillinger direkte på displayen. De store ikonene fungerer som knapper på berøringsskjermen. Her vises også informasjon om drift og temperaturer. Du kan enkelt gå inn i de ulike menyene for å finne informasjon om driften eller stille inn egne verdier.

Undermenyer som ikke får plass på én side i displayet, kan vises ved å klikke på pil nedover på displayen eller ved å skrolle for hånd. En hvit linje viser hvor man befinner seg.



Startside, modell CTC GSi 608.

17.1 Startside

Denne menyen er systemets startside. Her vises en oversikt over den aktuelle driftsinformasjonen. Alle andre menyer kan nås herfra. Avhengig av hvilket system som er definert, kan for eksempel følgende symboler vises på startsidene:



Varme/Kjøling

Innstillinger for å heve eller senke temperaturen innendørs og planlegge temperaturendringer. Undermenyer for «Kjøling» vises hvis de er definert.



Varmtvann

Innstillinger for varmtvannsproduksjonen.



Ventilasjon

Innstillinger av ventilasjonsmoduser hvis systemet har et frittstående ventilasjonsaggregat.



Driftsinfo

Her vises både aktuelle og historiske driftsinfo for systemet.



Avansert

Her gjør installatøren innstillinger og service på systemet.



Innetemperatur

Viser aktuell innetemperatur for respektive varmesystem hvis det er montert romfølere.



Varmtvannstemperatur

Viser aktuell temperatur i øvre tank.



Utetemperatur

Viser utetemperaturen.

17.2 Installasjonsveiledning


Ved oppstart av systemet og ved reinstallerings (se kapittel «Avansert/Service») skal det gjøres en rekke systemvalg. Nedenfor beskrives menybildene som vises, verdiene som er angitt er kun eksempelverdier.




1. Velg språk. Bekreft med «OK».




2. Velg landet der anlegget er installert. Bekreft med «OK».

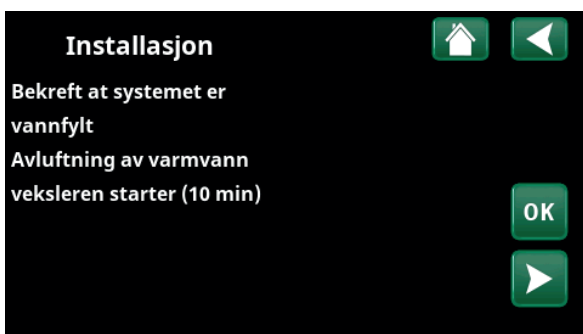


3. Bekreft at vann er påfylt. Bekreft med «OK» og «pil til høyre».

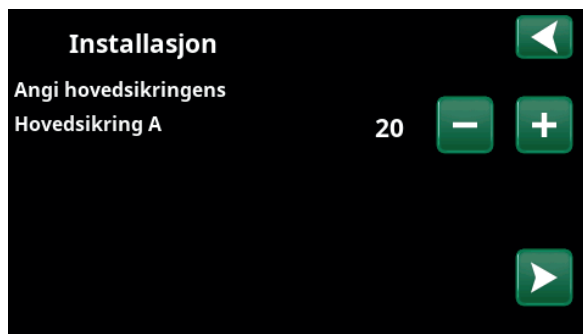

4. Velg størrelse på hovedsikringen med knappene (+/-). Bekreft med «pil høyre». Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger, kan du se kapittelet «Avansert/Innstillinger/Elkolbe».

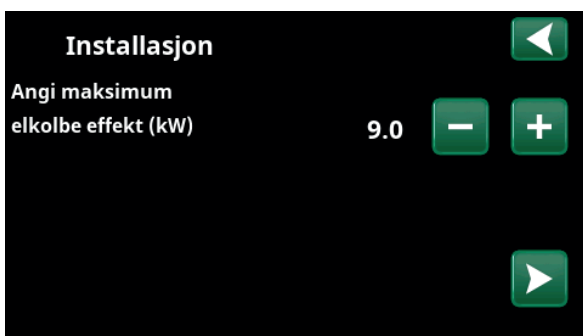


5. Velg maksimal elkolbeeffekt med knappene (+/-). Bekreft med «pil høyre». Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger, kan du se kapittelet «Avansert/Innstillinger/Elkolbe».

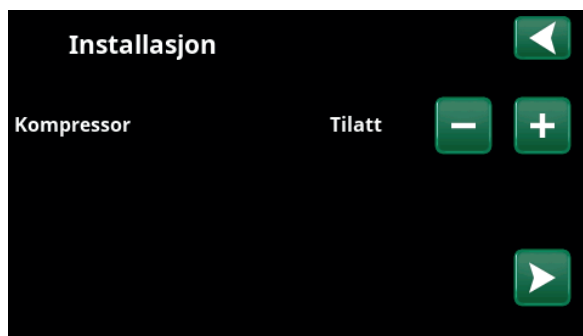

6. Angi om kompressoren er «Tilatt» eller «Blokert» med knappene (+/-). Bekreft med «pil høyre».



7. Angi om brinepumpen er «På», «10d» eller «Auto» med knappene (+/-). Bekreft med «pil høyre». Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger, kan du se kapittelet «Avansert/Innstillinger/Varmepumpe».

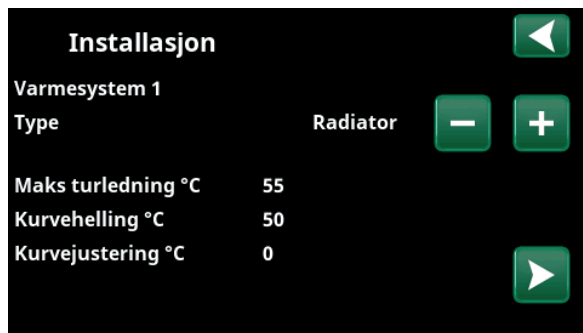

8. Angi om varmesystem 1 inkluderer radiatorer eller gulvvarme. Veksle mellom «Radiator» og «Gulvvarme» med knappene «+» og «-». Bekreft med «pil høyre».

9. Hvis varmesystem 2 er definert, vises tilsvarende meny for dette systemet. Gjør tilsvarende valg («Radiator» eller «Gulvvarme») for varmesystem 2, og avslutt veiledningen med «OK».

17.3 Varme/Kjøling



I menyen «Varme/Kjøling» kan du gjøre følgende innstillinger:

17.3.1 Innstilling av børverdi med romføler

Still inn ønsket romtemperatur (børverdi) ved hjelp av symbolene «pluss» og «minus». I eksempelet i menyen «VS1 Varme/Kjøling» er programmene «Økonomi» og «Feriemodus» (S) aktive for varmesystem 1.

I menyen «VS2 Varme/Kjøling» er modusen «Kjøling» aktiv.

Feriemodus og nattsenkning senker bare romtemperaturen når varmemodus er aktiv.



Klikk på varmesystem 1 eller 2 for å gå videre til menyen for det respektive varmesystemet. I denne menyen kan man aktivere «Feriemodus» for varmesystemet.



I menyen er programmene «Økonomi» og «Feriemodus» (S) aktive for varmesystem 1. I dette eksempelet er både programmet «Økonomi» og programmet «Feriemodus» stilt inn for å senke børverdien (23,5 °C) med 2 °C, noe som innebærer reell børverdi = $23,5 - 2 - 2 = 19,5$ °C.




I menyen er «Kjøling» (innstilt børverdi: 20,0 °C) aktiv for varmesystem 2. «Feriemodus» (S) senker ikke børverdien når kjøling er aktivert.

17.3.2 Program



Trykk på «Program»-symbolet samt det varmeprogrammet som skal aktiveres.

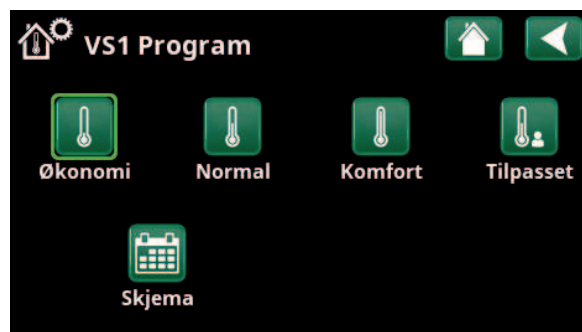

Meny «VS1 Varme/Kjøling / VS1 Program» der programmet «Økonomi» er aktivert.

Hold symbolet inne for å gå direkte til innstillingene for de respektive varmeprogrammene «Økonomi», «Komfort» og «Tilpasset».


Det kan også lages et skjema for programmet.

Se kapittelet «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Program» for informasjon om hvordan man stiller inn temperaturøkninger/-senkninger samt forsinkelsestider for programmene.

17.3.3 Varmekurve



Trykk på symbolet for varmekurve i menyen «VS1 Varme/Kjøling». Grafen for varmekurven til varmesystemet vises.

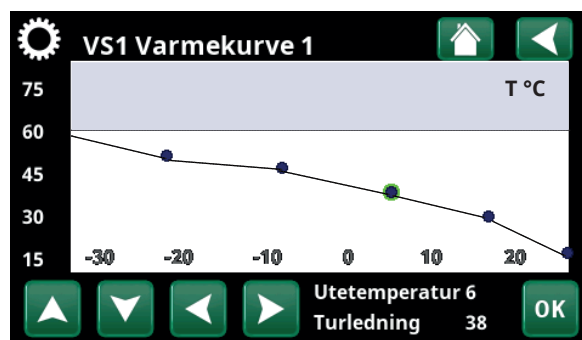

Meny «Varme/Kjøling / VS1 Varme/Kjøling».


I kapittelet «Avansert/Installasjon/Varmesystem» beskrives innstillingen av varmekurven.

Se også kapittelet «Husets varmekurve» for mer informasjon om justering av varmekurven.

17.3.4 Varmemodus



Trykk på «Modus»-symbolet, og velg deretter «Varmemodus»: «Auto», «På» eller «Av».

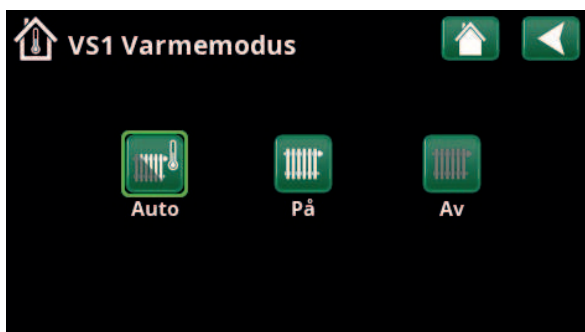


Meny «VS1 Varme/Kjøling / VS1 Varmemodus», der modus «Auto» er aktivert.

Varmemodus kan også velges i menyen «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmemodus».

Se kapittelet «Avansert/Innstillinger/Varmesystem» for mer informasjon.

17.3.5 Innstilling av romtemperatur uten romfølere

I menyen «Avansert/Definere/Varmesystem» kan du velge «Romføler - Nei».

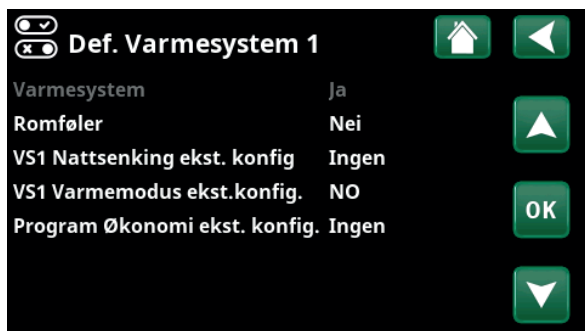

Menyen «Avansert/Definere/Varmesystem/Varmesystem 1».



Menyen «Avansert/Definere/Varmesystem/Varmesystem 1». Varmesystemet har ingen romfølere. Børverdien vises i parentes (turlledningstemperatur 45 °C), aktuell turlledningstemperatur 42 °C vises til venstre for børverdien.

Dette brukes hvis romføleren er vanskelig å plassere, hvis gulvvarmesystemets styring har en egen romføler eller hvis du bruker vedovn/peis. Alarmdioden på romføleren fungerer som vanlig.

Hvis en vedovn eller peis brukes sporadisk, kan fyringen føre til at romføleren senker temperaturen på varmesystemet, og det kan bli kaldt i rommene i andre deler av huset. Romføleren kan da slås av midlertidig under fyringen, og varmepumpen leverer varme til varmesystemet i henhold til den innstilte varmekurven. Radiatortermostatene strupes i den delen av huset der det fyres.

Hvis det ikke er installert romføler, må varmen justeres som beskrevet i kapittelet «Husets varmeinnstilling».

17.3.6 Ved feil på uteføler/romføler

Hvis det oppstår en feil på uteføleren, avgir produktet en alarm, og det simuleres en utetemperatur på -5 °C for at huset ikke skal bli nedkjølt.


Hvis det oppstår en feil på en romføler, avgir produktet en alarm og går automatisk over til drift iht. innstilt kurve.

17.3.7 Nattsinking temperatur



Nattsinking innebærer at man senker temperaturen innendørs, enten via fjernstyring eller i planlagte perioder.

I menyen «VS Nattsinking» planlegges de periodene i ukedagene som temperaturen skal nattsinkes.

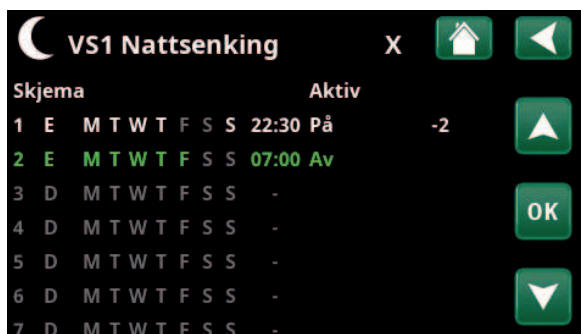

I skjemat er det stilt inn at «Nattsinking» skal være aktiv ukedager mellom 22.30 og 07.00, bortsett fra natten mellom fredag og lørdag samt natten mellom lørdag og søndag (da det ikke er nattsinking).

Ikonet «Nattsinking» i menyen «Varme/Frikjøling» vises bare om et «Skjema» er definert for varmesystemet i menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».



Meny «Avansert/Definere/Fjernstyring». Funksjonen «VS1 Nattsinking» tildeles skjema #1.

I kapitlet «Skjema» forklarer vi hvordan du stiller inn programmet.

Verdien som temperaturen senkes med i perioden, stilles inn i en av menyene.

Hvis romføler er montert:

«Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Rumtemp. sænkes natsænkning °C».

Hvis romføler ikke er montert:

«Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Freml. sænkes natsænkning °C».

17.3.8 Ferie



Her stiller du inn hvor mange dager du vil at den innstilte temperaturen skal senkes, for eksempel hvis du reiser på ferie.

Ferieperioden kan angis i antall dager, eller du kan planlegge ferien med start- og sluttdato og klokkeslett.

The screenshot shows a dark-themed menu titled 'Ferie' with a palm tree icon. It displays the following information and controls:

- Ferieperiode:** 3 dager. To the right are minus (-) and plus (+) buttons.
- Startdato:** 2025 -05 -01 08 :00. To the right is an up arrow button.
- Sluttdato:** 2025 -05 -03 22 :15. To the right is a down arrow button.
- Tilbakestill:** Below the date fields is an 'OK' button and a down arrow button.
- At the top right of the menu are a home icon and a back arrow icon.

Meny «Varme/Kjøling / Ferie».

Ferieperiode 0...300 dager

Klikk på «+»-tegnet for å angi antall dager. Perioden aktiveres direkte med dato og klokkeslett.

Start-/Sluttdato

Still inn dato og klokkeslett ved hjelp av pilene.

MERK! Antall dager vises som 0.

Tilbakestill

Tilbakestill ferieperioden til null.

Antall grader som temperaturen senkes med i løpet av perioden, stilles inn i en av menyene:

Hvis romføler er montert:

«Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Rumtemp. sænkes ferie».

Hvis romføler ikke er montert:

«Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Freml. sænkes ferie °C».

i Når både «Nattsænking» og «Feriesænking» brukes, overstyrer «Feriesænkingen».

i Når ferie aktiveres, stoppes varmtvannsproduksjonen. Funksjonen «Midlertidig ekstra VV» stoppes også.



17.4 Varmtvann

I menyen stiller man inn ønsket varmtvannskomfort og «Ekstra VV».

Ekstra VV

Her velger du om du vil aktivere funksjonen «Ekstra VV». Når funksjonen aktiveres (ved at antall timer stilles inn med plusstegnet i menyen «Varmtvann»), begynner varmpumpen umiddelbart å lage ekstra varmtvann. Man kan også fjernstyre eller planlegge varmtvannsproduksjonen til bestemte tider.

Program VV

Her gjør man innstillinger som gjelder for normaldrift av varmpumpen. Det er tre moduser:



Økonomi

Ved lavt varmtvannsbehov.
(Fabrikkverdi stopptemperatur VV-tank: 50 °C).



Normal

Normalt varmtvannsbehov.
(Fabrikkverdi stopptemperatur VV-tank: 55 °C).



Komfort

Ved større varmtvannsbehov.
(Fabrikkverdi stopptemperatur VV-tank: 58 °C).

Hold knappen inne for å gå direkte til innstillingene for de respektive varmtvannsprogrammene «Økonomi», «Normal» og «Komfort».

17.4.1 Ekstra varmtvann

I denne menyen planlegges perioder i ukedagene da man ønsker ekstra varmtvann. Programmet gjentas uke etter uke.

Stopptemperaturen for ekstra VV er 60 °C (fabrikkinnstilling).


I kapittelet «Skjema» forklarer vi hvordan du stiller inn programmet.

Klikk på overskriften «Ekstra VV program» for å vise en grafisk oversikt når skjemat er aktivt under ukens dager.



17.5 Ventilasjon


Se installasjons- og vedlikeholdsanvisningen for ventilasjonsproduktet CTC EcoVent.

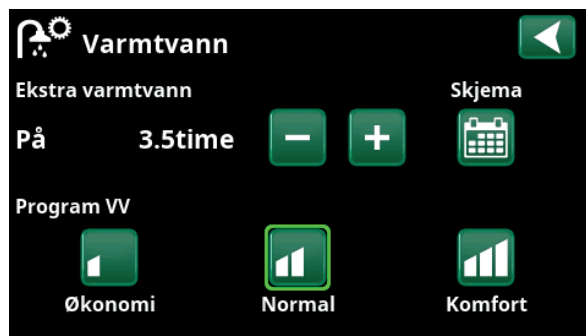


Funksjonen «Ekstra VV» er satt til å være aktiv i 3,5 timer.

OBS! Still inn tiden ca. 1 time tidligere enn du trenger varmt-vannet da det tar en viss tid å varme opp.

Tips: Still inn modus «Økonomi» fra starten. Hvis det ikke blir nok varmtvann, øker du til «Normal», og så videre.

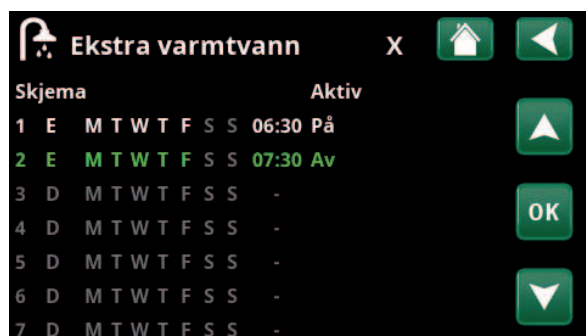

Funksjonen «Ekstra VV» er satt til å være aktiv på hverdager mellom klokken 06.30 og 07.30. Klikk på varmtvannssikonet for å se forhåndsvisningen nedenfor.

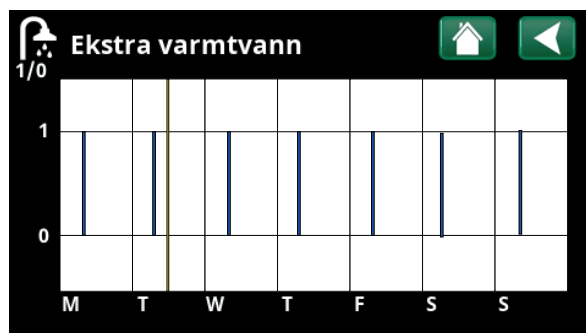

Blå mellom innstilling og forhåndsvisning med tilbakeknappen. Blå søyle viser når «Ekstra VV» er aktivert. Gul strek angir aktuell tid. X-aksen viser dager, mandag-søndag.

17.6 Skjema

I et skjema angis det når på ukedagene en funksjon skal være aktiv eller inaktiv.

Systemet tillater ikke at noen funksjoner er aktive samtidig på samme skjema, for eksempel funksjonene "Nattsenking" og "Ekstra VV", men de fleste funksjonene kan dele samme skjema.

Hvis flere funksjoner deler samme skjema, vil endringer i tidsplanen for én funksjon føre til de samme endringene for de andre funksjonene som deler skjemat.

Til høyre for skjematets overskrift vises en "X" hvis den samme skjema også deles av en annen fjernkontrollfunksjon.

Klikk på overskriftsraden for skjemat for å se en grafisk oversikt over når skjemat er aktiv i løpet av ukens dager.

17.6.1 Definer skjema

I dette eksempelet planlegges nattsenking av temperaturen for varmesystem 1 (VS1).

Først må det defineres et skjema i menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».



Meny «Avansert/Definere/Fjernstyring».

Funksjonen «VS1 Nattsenking» tildeles skjema #1.

Angi et skjema (1–20) i kolonnen «Skjema» på linjen «VS1 Nattsenking» med piltastene, eller klikk på det stedet markøren står i eksempelet.


17.6.2 Stille inn skjema

Skjema kan stilles inn for de fleste fjernstyringsfunksjoner i menyene under «Avansert/Innstillinger/».



Meny «Avansert».

Skjema for «Ekstra VV» og «Ventilasjon» er tilgjengelige fra startsidens.

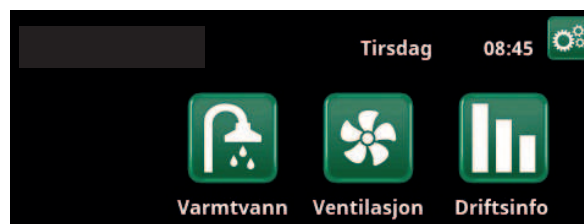

Hovedmenyen; displayens startside.

Skjema for «Nattsenking» og «Ferie» er tilgjengelige via menyen «Varme/Kjøling» på startsidens.



Klikk på ikonet «Nattsenking» i menyen «Varme/Kjøling» for varmesystemet for å stille inn skjemat.

Skjemat består av 30 linjer, og det kan gjøres innstillinger på hver linje. På én linje kan du for eksempel stille inn dag og klokkeslett for start av funksjonen, og på linjen under på hvilket tidspunkt funksjonen skal deaktiveres.

I eksempelet er «Nattsenking» for varmesystem 1 stilt inn til å være «På» ukedager fra klokken 22.30 til 07.00, bortsett fra i helgen (natt til lørdag og søndag).



I skjemat er det stilt inn at «Nattsenking» skal være aktiv ukedager mellom 22.30 og 07.00, bortsett fra natten mellom fredag og lørdag samt natten mellom lørdag og søndag (da det ikke er nattsenking).

Den andre linjen er merket grønn. Det betyr at den linjen er aktiv ved det aktuelle tidspunktet.

Skjema **Aktiv (Aktiv/Inaktiv/Hent fabrikk)**

Aktiver skjema ved å sette det til «Aktiv». Man kan også hente inn fabrikkinnstillinger.

17.6.3 Rediger skjema

Gå ned til den første linjen og trykk på «OK» for å aktivere redigeringsmodus.

Tid

Bruk piltastene til å endre tiden (timer og minutter).

Dag for dag

Bruk piltastene for å merke (pil opp/ned) aktive dager.

Handling Av (På/Av)

Her velges vanligvis om linjen skal føre til at funksjonen slås på eller av («Av»/«På»).

For funksjonene «Nattsinking» og «SmartGrid Skjema» gjelder følgende:

- I skjemaet for «Nattsinking» angis her isteden den temperatursenkingen i °C som skal brukes i perioden. Når en temperatur angis (innstillingsområde -1 til -30 °C), blir status for linjen automatisk «På».



Innstilling av nattsinkingen (-2 °C), netter i ukedagene.

- Ved innstilling av et «SmartGrid Skjema», angis SmartGrid-funksjonen (SG Blokkering, SG Lavpris samt SG Overkap.) på linjen «Handling». Da blir status for linjen automatisk «På».




SmartGrid-funksjonen «SG Lavpris» planlegges hverdager klokken 22.30–06.00. Gå til menyen ved å velge «SmartGrid Skjema» i menyen «Avansert/Innstillinger».

Aktiv Ja (Ja/Nei)

«Ja» betyr at linjen er aktivert.



17.7 Driftsinfo

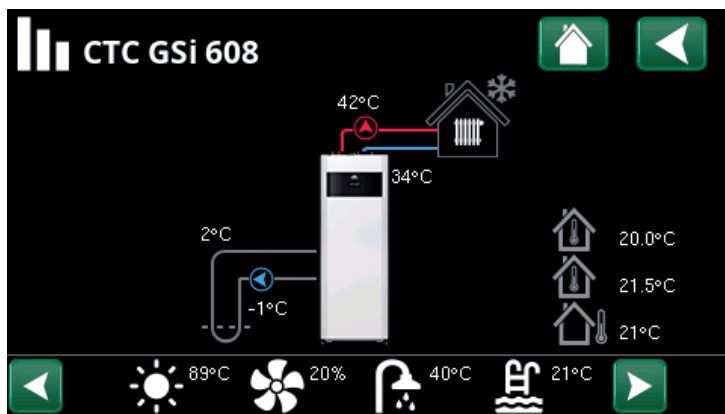

i OBS! Driftsverdiene som vises i menybildene i kapittelet, er bare eksempelverdier.

Hovedmenysiden for «Driftsinfo».

Når pumpene er i drift, roterer også pumpesymbolene i bildet.



Utetemperatur

Målt temperatur uteføler.



Innetemperatur

Viser romtemperatur for de varmesystemene som er definert (romføler 1 og 2).



Brinetemperatur

Aktuell temperatur (2 °C) på brinevæsken fra kollektoren inn i varmepumpen samt returtemperaturen (-1 °C) på brinevæsken tilbake i kollektorslangen.




Varmesystem

Til venstre i menyen vises aktuell turledningstemperatur (42 °C) til huset. Under vises aktuell returtemperatur (34 °C).

I ikonlisten nederst på menysiden vises ikoner for de ekstrarfunksjonene eller delsystemene som er definert.

Bla med pilene eller sveip i listen hvis alle funksjonene ikke får plass på siden.



Ventilasjon



Pool



Solfangere



Diftermostat



Varmtvann



Historikk




Ekstern varmekilde (EVK)



Strømpriser

Tannhjulsikonet er en snarvei til «Innstillinger» for de ulike delene.





17.7.1 Driftsinfo, Styreenhet

Klikk på «Driftsinfo» i startmenyen og deretter på den øvre delen av symbolet for varmepumpen for å vise menyen «Styreenhet».

Status VS

Aktuell modus lading, se tabell nedenfor.

VV-tank °C 49, 45 (55)

Viser varmtvannstemperaturen i tankens øvre og nedre del. Verdien i parentes er børverdien (stopptemp). Børverdien måles i tankens øvre del.

Tappevann °C 45 (50)

Viser temperaturen på tappevarmtvannet samt børverdien (i parentes).

Kapasitet 75%

Viser beregnet gjenværende energimengde for varmtvannet.

Gradminutt -1000


Viser aktuelt varmeunderskudd i gradminutter.

Eleffekt kW 0,0

Viser momentan effekt på elkolben.

Strøm L1/L2/L3 A 0,0 0,0 0,0

Viser strømmen i fasene L1-L3, hvis det er montert strømfølere. Hvis det ikke er konfigurert, vises bare verdien for den fasen som har den høyeste verdien.

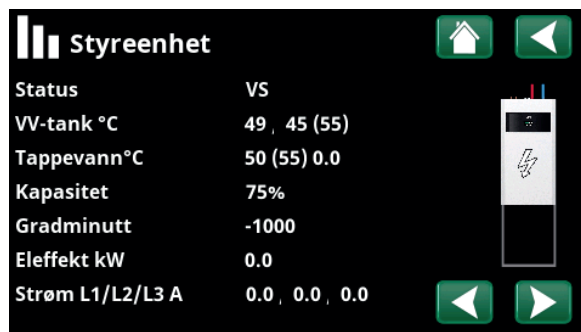

Meny Driftsinfo/Styreenhet. Klikk på pilene eller sveip sideveis for å gå til menyen «Driftsinfo/Varmepumpe».

● Det første sifferet er den aktuelle driftsverdien, verdien i parentes er børverdien som varmepumpen arbeider mot.

● Med gradminutter menes produktet av det akkumulerte varmeunderskuddet i grader (°C) og oppmålt tid for dette (i minutter).

Status styreenhet

VS	Varmepumpen lader varmesystemet.
VV	Varmepumpen lader varmtvannssystemet.
Pool	Varmepumpen lader poolen.



17.7.2 Driftsinfo, Varmesystem*

Klikk på et varmesystem for å se mer detaljerte driftsinfo i et nytt menyvindu.

Modus Tilpasset

Viser hvilket varmtvannsprogram som er aktivt.

Status Varme

Viser varmesystemets driftstilstand. Se tabellen nedenfor.

Turledning °C 42 (48)

Viser temperaturen ut til aktuelt varmesystem samt børverdien (i parentes).

Returledning °C 34

Viser temperaturen på vannet som kommer tilbake fra varmesystemet inn til varmpumpen.

Romtemperatur °C 21 (22) (25)

Viser romtemperatur for varmesystemet hvis romføleren er installert. Børverdien ved status «Varme» og «Kjøling» vises i parentes.

Radiatorpumpe Av

Viser radiatorpumpens driftstilstand («På» eller «Av»).


Shuntventil Åpner <50%

Vises bare for varmesystem 2.


Viser om shuntventilen øker (åpner) eller reduserer (stenger) varmemolumstrømmen til varmesystem 2 og når shuntventilen er i posisjon "<50%" eller ">=50%".

SmartGrid Av

Her vises status for SmartGrid-funksjonene for valgt varmesystem.

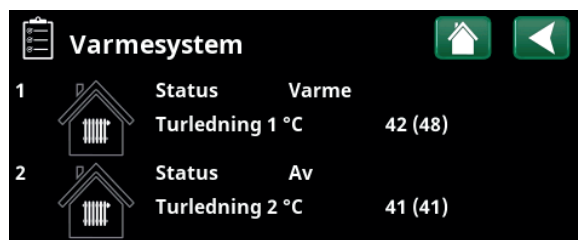

Meny «Driftsinfo/Varmesystem». I menyen vises aktuelle temperaturer og status for definerte varmesystemer.

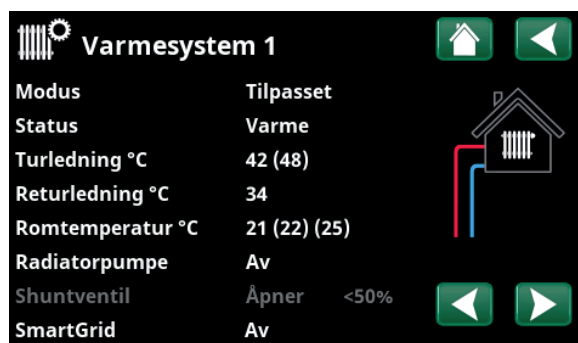

I menyen vises detaljert driftsinfo for valgt varmesystem. Klikk på pilene eller sveip sideveis for å bla mellom definerte varmesystemer.

*Varmepumpen kan styre opptil 2 varmesystemer.

Status varmesystem	
Varme	Varme produseres til varmesystemet (VS).
Frikjøling	Systemet produserer frikjøling.
Ferie	«Feriesenking» av romtemperaturen er aktiv. Se kapittelet «Varme/frikjøling» for mer informasjon.
Nattsenking	«Nattsenking» av romtemperaturen er aktiv. Se kapittelet «Varme/frikjøling» for mer informasjon.
Av	Ingen varme/kjøling produseres.



17.7.3 Driftsinfo, Varmepumpe

Status På, varme

Viser varmepumpens status. Se tabellen nedenfor.

Kompressor 65rps R

Viser kompressorens turtall. «R» står for «Redusert modus».

Ladepumpe På 50%

Viser ladepumpens driftstilstand («På» eller «Av») og gjennomstrømningen i prosent.

Brinepumpe Av 0%

Viser brinepumpens driftstilstand («På» eller «Av») og gjennomstrømningen i prosent.

Brine inn/ut °C -2,0 / 1,0

Viser varmepumpens brinetemperatur på retur- og turledning.

VP inn/ut °C 48,0 / 53,0

Viser varmepumpens temperatur på retur- eller tur.

AC choke °C 0,0

Viser temperaturen på varmepumpens AC-choke.

Driver °C 0,0

Viser drivertemperaturen.

Programversjon VP-styrekont 20210909

Her vises varmepumpens programversjon.

I menyen vises status og driftstemperaturer for definerte varmepumper.

Status varmepumpe	
Av	Varmepumpe lader ikke – ingen behov finnes.
Av, startklar	Varmepumpens kompressor ser slått av, men klar til oppstart.
Sperret i meny	Varmepumpens kompressor er «Sperret» i menyen «Avansert/Innstillinger/Varmepumpe».
Startforsinkelse	Varmepumpens kompressor er slått av og forhindrede fra å starte på grunn av startforsinkelse.
Kommunikasjonsfeil VP	Styreenheten kan ikke kommunisere med varmepumpen.
På	Varmepumpen er «På».
På, VV	Varmepumpen varmer varmtvannstanken.
På, kjøling	Varmepumpen produserer kjøling til varmesystemet.
På, varme	Varmepumpen produserer varme til varmesystemet.
Driver blokk underspenning	Driveren er blokkert grunnet for lav driftsspenning til driveren.
Driver blokk alarm	Driveren er blokkert grunnet en driveralarm.
Stopp, tariff	Kompressoren er sperret fordi Tariff-fjernstyringsfunksjonen er aktiv.
Alarm	Kompressoren er slått av grunnet en alarm.
Blokkert, lav brine inn	Kompressoren er sperret grunnet for lav brinetemperatur.



17.7.4 Driftsinfo, Historikk

I denne menyen vises akkumulerte driftsverdier.

Driftsverdiene som er angitt i menybildene er kun eksempler. Hvilken driftsinfo som vises, varierer avhengig av språkvalg.

Total driftstid t **3500**

Viser den totale tiden som produktet har vært spenningssatt.

Høyeste turlledning °C **51**

Viser den høyeste temperaturen som er levert til varmesystemet.

Energi el total (kWh) **250**

Her vises hvor mye tilskuddsvarme som har blitt brukt.

Kompressor

Drift / 24 h:m **07.26**

Viser total driftstid forrige døgn.

Total driftstid **1500**

Viser den totale driftstiden for kompressoren i timer.


Driftsinfo, Historikk	
Total driftstid t	3500
Høyeste turlledning °C	51
Energi el total (kWh)	250
Kompressor	
Drift / 24 h:m	07:26
Total driftstid	1500

Meny «Driftsinfo/Historikk».



17.7.5 Driftsinfo, Varmtvann

Modus	Komfort
Viser hvilket varmtvannsprogram som er aktivt.	
VV-tank °C	45, 55 (55)
Viser aktuell temperatur i VV-tanken samt (i parentes) børverdi ved varmepumpedrift og ved tilskuddsvarme.	
Tappevann °C	45 (50)
Viser temperaturen på tappevarmtvannet samt børverdien (i parentes).	
Kapasitet	50%
Viser beregnet gjenværende energimengde for varmtvannet.	
Ekstra VV	På
«På» betyr at funksjonen «Ekstra varmtvann» er aktiv.	
VV-sirkulasjon	Av
«På» betyr at funksjonen «Varmtvannssirkulasjon» er aktiv.	
SmartGrid	Av
Her vises status for SmartGrid-funksjonene for varmtvann.	

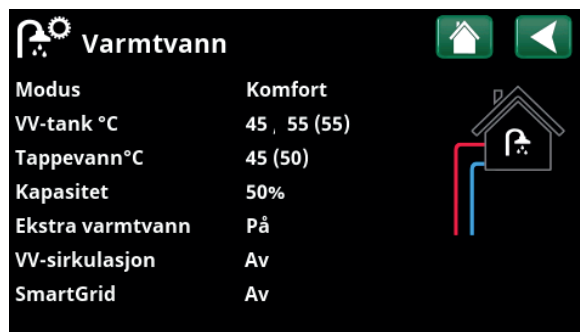

Meny «Driftsinfo/Varmtvann».



17.7.6 Driftsinfo, Diff termostatfunksjon

Menyen vises hvis det er definert vedkjele i menyen «Avansert/Definere/Diff termostatfunksjon».

Status	På
Viser om ladepumpen er slått på (På/Av).	
Temperatur °C	51
Temperatur i tank som det lades Fra .	
Temp. Destinasjon °C	43
Temperatur i tank som det lades Til .	



Meny «Driftsinfo/Diff termostatfunksjon».



17.7.7 Driftsinfo Ekstern varmekilde (EVK)

Menyen vises hvis det er definert Ekstern varmekilde i menyen «Avansert/Definere/Ekstern varmekilde (EVK)».

Systemstatus **VV**

Viser systemets forskjellige driftstilstander. Se avsnittet «Driftsinfo/Styreenhet».

Status **På**

Den eksterne varmekilden kan ha status «Av» og «På».

Temperatur °C **47**

Viser aktuell temperatur i EVK-tanken.

Ladestart °C **50**

Dette er den minste temperaturen som kreves i den eksterne varmekildens tank for at shuntventilen skal åpne og avgi varme til systemet.

SmartGrid blokk kap. **Av**

Ekstern varmekilde blokkeres av SmartGrid ved «Overkapasitet».

Shuntventil **Stenger**

Viser om EVK-tankens shuntventil øker (åpner) eller reduserer (stenger).

Behov VV **Ja (55)**

«Ja» betyr at det er behov for varmtvann og at det tas varmtvann fra EVK-tanken. Varmtvannets børverdi vises i parentes.

Behov VS **Nei (0)**

«Ja» betyr at det er behov for varme til varmesystemet og at varmen tas fra EVK-tanken. Varmesystemets børverdi vises i parentes.

Behov pool **Nei (0)**

«Ja» betyr at det er behov for varme til pool, og at varmen tas fra EVK-tanken. Poolens børverdi vises i parentes.

Ekstern varmekilde	
Systemstatus	VV
Status	På
Temperatur °C	47
Ladestart °C	50
SmartGrid Blokk. kap.	Av
Shuntventil	Stenger
Behov VV	Ja (55)
Behov VS	Nei (0)
Behov pool	Nei (0)

Meny «Driftsinfo/Ekstern varmekilde».



17.7.8 Driftsinfo, Strømpriser

Menyen vises hvis «Strømpriser» er definert i menyen «Avansert/Definere/Kommunikasjon».

Strømprisnivå **Høy**

Viser aktuell priskategori (Høy, Middels eller Lav).

Strømpris/kWh **NOK 7,5**

Viser aktuell strømpris i lokal valuta.

Vis diagrammet «Forhåndsvisning data» ved å klikke på «diagramikonet» nederst til venstre i menybildet.



Menyen «Driftsinformasjon/Strømpriser».

i For mer informasjon og eksempler på Smart strømprisstyring / SmartGrid, se nettstedet www.ctc-heating.com/Products/Download.



17.7.9 Ekstern signal

I menyen vises funksjonene som er aktive via ekstern styring. Funksjonene kan aktiveres med følgende:

- myUplink
- Virtual digital in
- Modbus
- Relé
- SmartControl-føler



Menyen «Driftsinformasjon/Ekstern signal aktiv».

18. Avanceret



Denne menu indeholder fire undermenuer:

- Display
- Indstillinger
- Definere
- Service



Menu: "Avanceret".



For "System information" skal du klikke på knappen "i" i nederste højre hjørne af menuen "Avanceret". Dette viser produktets serienummer, MAC-adresse og program- og bootloaderversioner. Klik på "Juridiske oplysninger" for at få vist oplysninger om tredjepartslicenser.




Menu: "Avanceret/System information". For at tilgå denne menu skal du klikke på knappen "i" i nederste venstre hjørne af menuen "Avanceret".

Scan QR-koden med en tablet eller smartphone. Når din telefon/tablet er tilsluttet dit lokale netværk, kan produktet bruges sammen med enhedens berøringsskærm på samme måde som produktets display.

18.1 Display




Tid, sprog og andre displayindstillinger kan foretages fra denne menu.

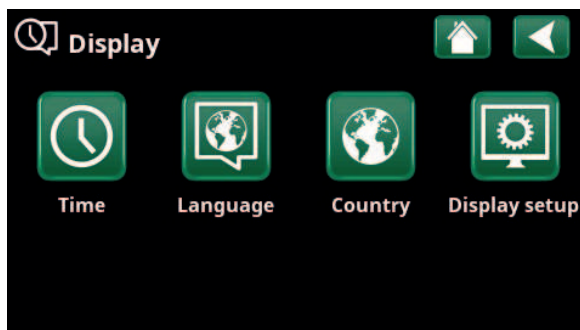

Menu: "Avanceret/Display".

18.1.1 Tid

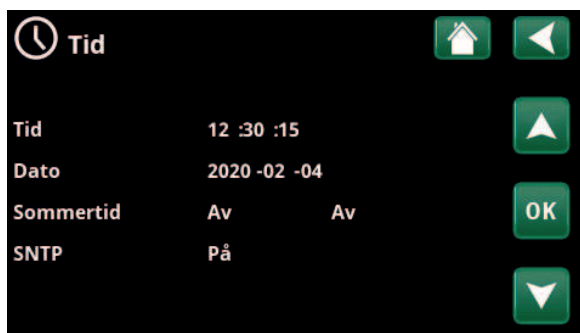

Menu: "Avanceret/Display/Tid".

Tid og Dato

Klik på tidssymbolet. Menuen kan også tilgås ved at klikke på dato eller klokkeslæt i øverste højre hjørne af startskærmen. Tryk på "OK" for at fremhæve den første værdi, og brug pile-tasterne til at indstille klokkeslæt og dato.

Sommertid (Til, Aktiv)

Venstre værdi kan indstilles. "Til" betyder, at tiden justeres i henhold til sommertid.

Højre værdi er fast og viser den aktuelle status (f.eks. "Fra" om vinteren). Det er ikke nødvendigt at tilslutte displayet til strømmen for at ændre værdierne, da dette sker ved næste opstart.


SNTF

Menuindstillingen "Til" henter det aktuelle klokkeslæt fra internettet (hvis online). Du kan finde flere indstillingsmuligheder i menuen "Avanceret/Indstillinger/Kommunikation/Internet".

18.1.2 Språk



Klikk på et flagg for å velge språk. Valgt språk markeres med en grønn firkant.

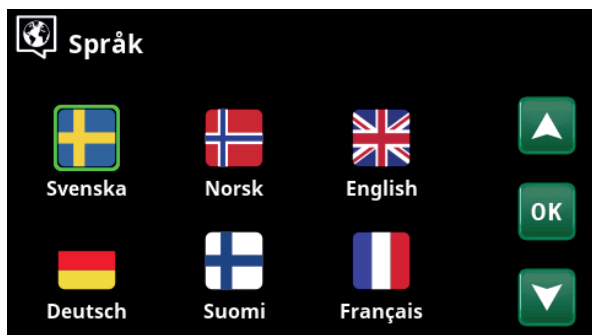

Meny «Avansert/Display/Språk».

For å vise flere språk enn de som er synlige i menyen skroller du nedover på siden eller trykker på pil nedover.

18.1.3 Land



Klikk på «Land»-ikonet i menyen «Avansert/Display» for å vise land eller regioner som kan velges.




Menu «Avansert/Display/Land».

Det forhåndsvalgte landet (merket grønt) avhenger av hvilket språk som er valgt. «Engelsk» er standardinnstilling for språk, som betyr at det forhåndsvalgte landet blir «GB United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland».

Velg landet der enheten er installert, slik at du får riktige strømpriser. Avhengig av hvilket land som velges, kan produktspesifikke fabrikkinnstillinger påvirkes.

«Land» må også velges for å få korrekte strømpriser ved kontroll av strømpriser via myUplink mobilappen.

18.1.4 Skjerm setup

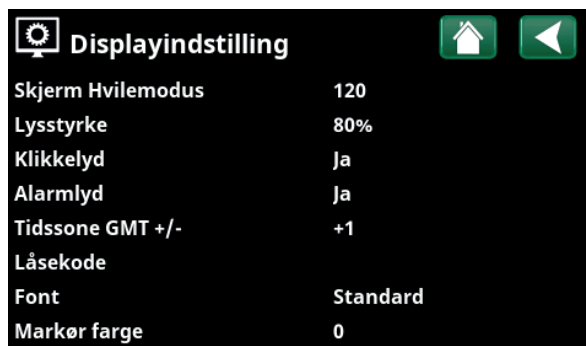

Meny «Avansert/Display/Skjerm setup».

Display hvilemodus 120 (Av, 1...360)

Angi tid i minutter før displayet skal slutes hvis det ikke berøres. Innstillingen gjøres i trinn på 10 minutter.

Lysstyrke 80% (10...90)

Angi lysstyrken for displayets bakgrunnsbelysning.

Klikkelyd Ja (Ja/Nei)

Angi om det ønskes lyd når du trykker på knappene.

Alarmlyd Ja (Ja/Nei)

Angi om du ønsker lydssignal når det oppstår en alarm.

Tidssone, GMT +/- +1 (-12...14)

Still inn tidssonen (basert på GMT) du befinner deg i.

Låsekode 0000

Trykk på «OK» og bruk pilene til å velge en firesifret kode. Hvis en kode er angitt, markeres det med fire stjerner. Du blir bedt om å oppgi koden når skjermen startes på nytt.

OBS! Skriv ned låsekoden når du oppgir den i menyen.

Også displayets serienummer (12 sifre) kan angis for å låse opp skjermen (skriv inn '0000' + serienummer); se kapittel "Avansert/Systeminformasjon".

Skjermen kan låses ved å klikke på produktnavnet øverst til venstre på startside. Da blir man spurt om låsekoden.

En låsekode kan fjernes ved å oppgi «0000» istedenfor tidligere oppgitt låsekode i denne menyen.

Font Standard (Liten/Standard/Stor)

Her kan størrelsen på teksten i displayet endres.

Markør farge 0 (0/1/2)

Mulighet for å endre bakgrunnsfarge på markøren for å få en tydeligere markering avhengig av lysforhold.



18.2 Innstillinger

Her stiller du blant annet inn husets varmebehov eller behov for kjøling. Det er viktig at grunninnstillingen for varme er riktig for ditt hus. Feilinnstilte verdier kan føre til utilstrekkelig varme eller at det går med unødvendig mye energi til å varme opp boligen.


i Definer først ønskede funksjoner, se «Avansert/Definere». Innstillinger vises bare for aktiverte funksjoner.

18.2.1 Innstillinger, Varmesystem*


I menyen "Innstillinger" velg "Varmesystem" og deretter varmesystemet som skal stilles inn.



Meny «Avansert/Innstillinger».

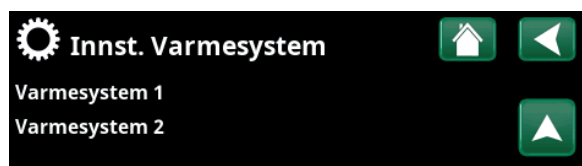

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem».

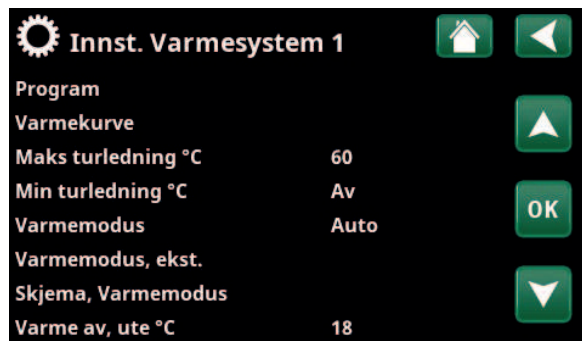

Del av meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem1».

*Varmepumpen kan styre opptil to varmesystemer.

Program

Trykk på «OK» på menylinjen «Program» for å velge innstillinger for varmeprogrammene «Økonomi», «Komfort» og «Tilpasset». Valgt program er merket med «X».

For å aktivere et varmeprogram eller stille inn et skjema trykker du på knappen «Program» fra menyen «Varme/Kjøling», se kapittelet «Displayinnstillinger».



Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem1/Program».



Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem1/Program/Økonomi».

• Turledning endring °C -5 (-20...-1)

Menylinjen vises hvis det ikke er definert romføler for varmesystemet. Innstilling «-5» (fabrikkverdi program «Økonomi») betyr at børverdien for turledningen senkes med 5 °C når programmet er aktivt.

• Romtemp. endring °C -2.0 (-5.0...-0.1)

Menylinjen vises hvis det er definert romføler for varmesystemet. Innstilling «-2» (fabrikkverdi program «Økonomi») betyr at innstilt børverdi for romtemperaturen senkes med 2 °C når programmet er aktivt.

• Forsinkelsetid, min Nei (Nei/10...600)

Med forsinkelsetid menes tiden i minutter etter at varmeprogram «Økonomi», «Komfort» eller «Tilpasset» er aktivert før varmemodusen går tilbake til programmet «Normal».

Hvis programmet «Tilpasset» har blitt valgt senere enn programmet «Normal», vil programmet «Tilpasset» gjelde etter forsinkelsetiden. Forsinkelsetiden justeres i trinn på 10 minutter hver gang du trykker på knappen (pil opp eller ned).

“Nei” betyr at det valgte programmet forblir aktivt inntil et annet oppvarmingsprogram aktiveres.

• SmartGrid Blokkering* Av (Av/På)

Menylinjen vises ved innstilling av varmeprogrammene «Økonomi» eller «Tilpasset».

«På» innebærer at varmeprogrammet aktiveres når «SmartGrid Blokkering» er aktiv.

• SmartGrid Lavpris* Av (Av/På)

Menylinjen vises ved innstilling av varmeprogrammene «Komfort» eller «Tilpasset».

«På» betyr at temperaturen økes i henhold til innstillingen for «SmartGrid Lavpris °C» når «SmartGrid Lavpris» er aktiv.

• SmartGrid Overkap.* Av (Av/På)

Menylinjen vises ved innstilling av varmeprogrammene «Komfort» eller «Tilpasset».

«På» innebærer at romtemperaturen øker i henhold til innstillingen for «SmartGrid Overkap. °C» når «SmartGrid Overkap.» er aktiv.

• Nullstille program

Aktuelt program nullstilles med fabrikkverdier.

*SmartGrid-funksjonene stilles inn i menyen «Avansert/Innstillinger/Varmesystem».

Varmekurve

Varmekurven bestemmer turlledningstemperatur (og dermed innetemperatur) til varmesystemet ved forskjellige utetemperaturer.

Se kapitlet «Husets varmeinnstilling» for mer informasjon om justering av varmekurven.


Mulige valg er «Innst. varmekurve», «Finjustering», «Aktiv kurve», «Kopi fra ...» og «Reset kurve».



Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem1/Varmekurve».

• Innst. varmekurve

Den tykkere linjen viser fabrikkinnstilt kurve, og den tynnere linjen viser den aktive varmekurven som skal nullstilles.

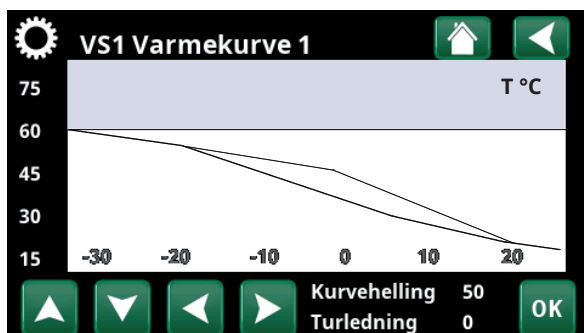


Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem1/Varmekurve».

Her kan man justere grafen ved å justere kurvehelling og kurvejustering ved hjelp av knappene under grafen. Justeringene man gjør her, påvirker hele grafens utseende, mens endringene som gjøres under «Finjustering», gjøres for ett punkt om gangen. Kurvehellingen justeres med pil til venstre og høyre, mens kurvejustering gjøres med pil opp og ned. Bekreft med «OK».

• Finjustering

Grafen for den aktive varmekurven for varmesystemet vises.

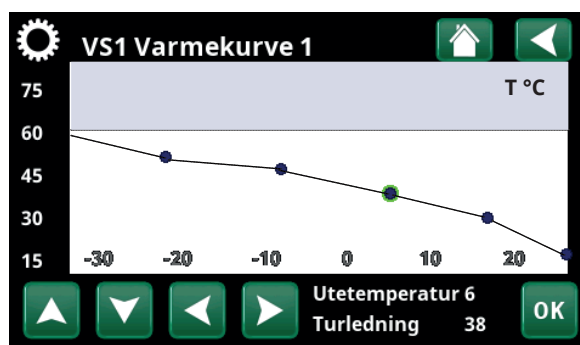

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem1/Varmekurve/Finjustering».

Varmekurven kan justeres i fem punkter på grafen. Trykk på et punkt (markeres med grønt) for å endre posisjonen i x-aksen (utetemperatur) og y-aksen (turlledningstemperatur). Bruk knappene opp/ned/venstre/høyre under grafen, eller trykk på punktene og dra dem.

Under grafen vises utetemperatur og turlledningstemperatur for markert punkt.

Varmekurven kan også justeres fra menyen «Varme/Kjøling», se kapitlet «Displayinnstillinger».

• Aktiv kurve

1 (1/2)

På denne menylinjen vises valgt varmekurve. Man kan velge mellom to varmekurver per varmesystem.

• Kopi fra 1 (2)

Funksjonen «Kopi fra ...» kan brukes hvis man har laget to forskjellige varmekurvegrafer, men vil tilbake stille den ene grafen til samme utseende som den andre, for deretter å gjøre endringer.

Eksempel: Hvis Varmekurve 1 er valgt som «Aktiv kurve», vil Varmekurve 1 få samme utseende som Varmekurve 2 hvis man markerer raden «Kopi fra 2» og trykker på «OK». Menylinjen kan ikke velges (er gråmarkert) når varmekurve 1 og 2 har samme verdier (grafene ser like ut).

• Reset kurve

Nullstill den aktive varmekurven til den fabrikkinnstilte kurven.

Maks. turledning °C 55 (30...80)

Høyeste temperatur som tillates ut til aktuelt varmesystem.

Min. turledning °C Av (Av/15...65)

Minste temperatur som tillates ut til aktuelt varmesystem.

Varmemodus Auto (Auto/På/Av)

Vekslingen mellom oppvarmings sesong og sommersesong kan gjøres automatisk (Auto), eller du kan velge om oppvarmingen skal være «På» eller «Av». Varmemodus kan også velges fra startsiden ved å trykke på knappen «Modus» i menyen Varme/Kjøling.

- **Auto** = bytte til og fra oppvarmings sesong skjer automatisk.
- **På** = Kontinuerlig oppvarmings sesong, radiatorpumpen sirkulerer konstant.
- **Av** = Ingen oppvarming, radiatorpumpen står stille (mosjoneres).

Varmemodus, ekst. - (Auto/På/Av)

Varmemodusen som velges i denne menyen, kan aktiveres/deaktiveres eksternt.

Menylinjen vises for aktuelt varmesystem hvis det er definert en fjernstyringsinngang eller et skjema for funksjonen.

Les mer i avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapitlet «Avansert/Definere».

Skjema, Varmemodus

Menylinjen vises hvis man har definert et skjema for funksjonen «Varmemodus, ekst.» i fjernstyringsmenyen.

Du finner mer informasjon i:

- kapittel «Skjema».
- Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapitlet «Avansert/Definere» for definering av fjernstyringsfunksjonen.

Varme av, ute °C 18 (2...30)**Varme av, tid (min)** 120 (30...1440)**Varme til, tid (min)** 120 (30...1440)

Menylinjene kan bare stille inn hvis modus «Auto» er valgt i menyen «Varmemodus» over. Ellers er menylinjene låst (merket med grått).

Når utetemperaturen overstiger (eller er lik) den innstilte verdien i menyen «Varme av, ute °C» i tiden (i minutter) som angis i menyen «Varme av, tid (min)», stoppes produksjonen av varme til huset.

Det innebærer at radiatorpumpen stopper, og at shuntventilen holdes stengt. Radiatorpumpen kjøres daglig en kort stund for ikke å kjøre seg fast. Systemet starter automatisk igjen når det oppstår varmebehov.

Når utetemperaturen synker til den grensen der det trengs varme igjen, tillates varme til huset når temperaturen er lavere enn (eller lik) innstilt verdi i menyen «Varme av, ute °C» i antall minutter som er angitt i menyen «Varme til, tid (min)».

Innst. Varmesystem 1	
Program	
Varmekurve	
Maks turledning °C	55
Min turledning °C	Av
Varmemodus	Auto
Varmemodus, ekst.	
Skjema, Varmemodus	
Varme av, ute °C	18
Varme fra, tid (min)	120
Varme til, tid (min)	120
Nattsinking ned til °C	5
Romtemp senkes nattsinking °C-2	
Romtemp senkes ferie °C	-2
Turl. senkes nattsinking °C	-3
Turledning senkes Ferie °C	-3
Regulering romtemp. (min.)	Av
Alarm lav romtemp. °C	5
SmartGrid Lavpris °C	Av
SmartGrid Overkap. °C	Av
SmartGrid Blokkering	Av
Makstid varme	20
Ladepumpe %	60
Modus	Av
Temp °C	25

Meny: «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1».

Nattsenking ned til °C **5 (-40...40)**

Når utetemperaturen er lavere enn innstilt verdi, opphører funksjonen «Nattsenking» fordi det brukes for mye energi og tar for lang tid å øke temperaturen igjen.

Denne menyen overstyrer fjernstyring av «Nattsenking».

Romtemp. senkes nattsenking °C **-2 (0...-30)****Romtemp. senkes ferie °C** **-2 (0...-30)**

Menyene vises hvis det er installert romfølere for varmesystemet. Her angis hvor mange grader romtemperaturen skal senkes ved fjernstyrt nattsenking eller i ferier. Nattsenking kan også periodiseres. Da angis temperatursenkingen i skjemat.

Turl. senkes nattsenking °C **-3 (0...-30)****Turledning senkes ferie °C** **-3 (0...-30)**

Menyene vises hvis romfølere ikke er installert for varmesystemet. Her stilles det inn hvor mange grader turledningstemperaturen for varmesystemet skal senkes ved fjernstyrt nattsenking og i ferier. Nattsenking kan også periodiseres. Da angis temperatursenkingen i skjemat.

Regulering romtemp. (min.) **Av (30...600)**

Ved valgt tidsintervall registrerer systemet rommets eksisterende temperatur og regulerer for å nå innstilt børverdi.

Tidsintervallet stilles inn individuelt for hver eiendom, avhengig av isolasjon og varmeoverføring (god isolasjon = lengre tid, dårlig isolasjon = kortere tid).

Alarm lav romtemp. °C **5 (-40...40)**

Ved for lav romtemperatur (angitt verdi), vises meldingen «Alarm lav romtemp» i displayet. Menylinjen vises hvis romføler er koblet til og definert.

SmartGrid Lavpris °C **Av (Av/1...5)**

Innstilling for økning av romtemperaturen ved energipris «Lavpris», via SmartGrid.

Både SmartGrid A og SmartGrid B må være definert i fjernstyringsmenyen for at denne menyen skal vises. Les mer i avsnittet «Fjernstyring/SmartGrid A/B» i kapittelet «Avansert/Definere».

SmartGrid Overkap. °C **Av (Av/1...5)**

Innstilling for økning av justering ved energipris «Overkapasitet», via SmartGrid.

Både SmartGrid A og SmartGrid B må være definert med en fjernstyringsinngang for at denne menyen skal vises. Les mer i avsnittet «Fjernstyring/SmartGrid A/B» i kapittelet «Avansert/Definere».

SmartGrid Blokkering **Av (Av/På)**

Innstilling «På» for blokkering av varmesystemet ved energipris «Høy», via SmartGrid. Hvis utetemperaturen faller under innstilt verdi i menyen «Nattsenking ned til °C», aktiveres ikke funksjonen.

Både SmartGrid A og SmartGrid B må være definert med en fjernstyringsinngang for at denne menyen skal vises. Les mer i avsnittet «Fjernstyring/SmartGrid A/B» i kapittelet «Avansert/Definere».

● Hvis det er installert romføler, vises menyen «Romtemp senkes ...». Hvis det ikke er romføler, vises menyen «Turledning senkes ...».

Eksempel

Tommelfingerregelen er at hvis «Turledning senkes» senkes 3-4 °C, så tilsvarer dette ca. 1 °C senking av romtemperaturen i et normalt system.

Makstid varme 20 (10...120)

Dette er makstiden varmpumpen lader varmesystemet ved behov i varmtvannstanken.

Ladepumpe % 60* (Av/25...100)


Innstilling av hastigheten (i prosent) for ladepumpen (G11) ved lading av varmesystemet.

Gulvfunksjon Av (Av/1/2/3)

Gjelder varmesystem 1. Gulvtørkefunksjon for nybygde hus. Funksjonen innebærer at beregningen av turlødningsstemperatur (børverdi) for «Husets varmeinnstilling» begrenses og følger følgende program.

Modus 1 – Gulvtørkefunksjon for 8 dager

1. Radiatorsystemets børverdi settes til 25 °C i fire dager.
2. Dag 5–8 brukes innstilt verdi «Gulvfunksjon temp. °C».
(Fra og med dag ni beregnes verdien automatisk etter «Husets varmeinnstilling»).

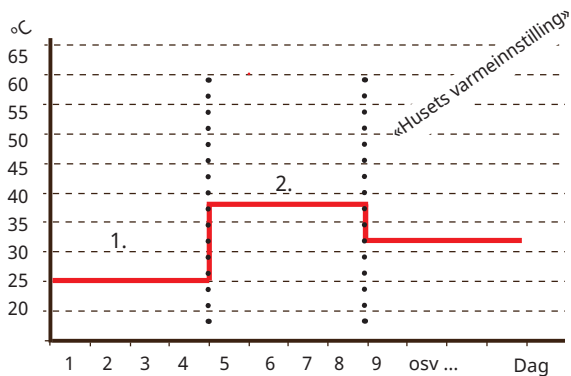


Eksempel for Modus 1 med innstilt verdi «Gulvfunksjon temp. °C»: 38.

Modus 2 – Gulvtørkefunksjon i 10 dager + opptrapping og nedtrapping

1. Opptrapping start: Radiatorsystemets børverdi settes til 25 °C. Deretter økes børverdien med 5 °C hver dag til børverdien er lik «Gulvfunksjon temp °C». Det siste trinnet kan være mindre enn 5 °C.
2. Gulvtørkefunksjon for ti dager.
3. Nedtrapping: Etter opptrapping og ti dager med jevn temperatur, senkes børverdien til 25 °C med 5 °C per dag. Det siste trinnet kan være mindre enn 5 °C.

(Etter nedtrapping og en dag med børverdi 25 °C, beregnes verdien automatisk basert på «Husets varmeinnstilling».)

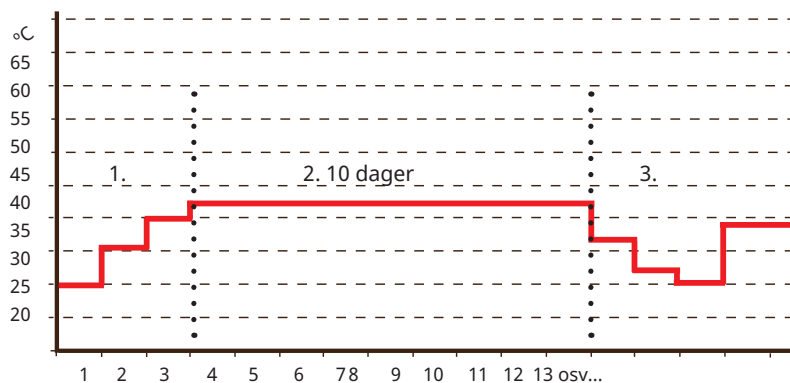

Eksempel for modus 2 med innstilt verdi gulvfunksjon temp °C: 37.

Modus 3

Denne modusen innebærer at funksjonen starter med «Modus 1», etterfulgt av «Modus 2» og deretter «Husets varmeinnstilling».


Gulvfunksjon temp °C 25 (25...55)

Her velges temperatur for «Modus 1/2/3», som forklart tidligere.

Gulvfunksjon modus Av (av/på)

Menylinjen vises for varmesystem 2-* hvis det er valgt en varmemodus (1-3) i menyen «Gulvfunksjon modus» over.

Valget «På» innebærer at gulvtørkmodusen som er valgt for varmesystem 1, også kjøres for valgt varmesystem*.

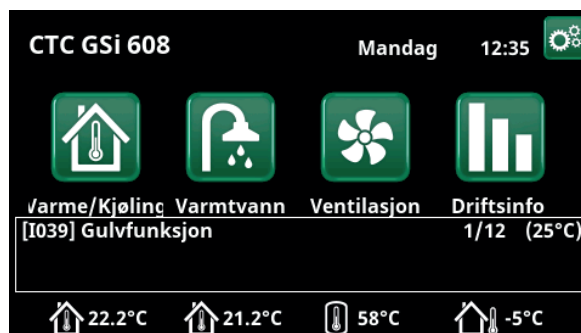

Eksempel Gulvfunksjon dag en av tolv med aktuell børverdi 25 °C.

*Verdien kan variere alt etter varmpumpemodell.

18.2.2 Innstillinger, Varmepumpe

Kompressor **Sperret (Tillatt/Sperret)**

Varmepumpen leveres med blokkert kompressor.
«Tillatt» innebærer at kompressoren tillates å starte.

Brinepumpe **Auto (Auto/10 dgr/På)**

Etter installasjon kan man velge å kjøre brinepumpen konstant i 10 dager for å få luft ut av systemet. Deretter går brinepumpen over i modus «Auto». Ved valg «På» kjøres brinepumpen konstant.

Kompressor stopp ved brine °C **-5 (-15...10)**

Angi ved hvilken brinetemperatur kompressoren skal stoppe.

Tariff VP **Nei (Nei/Ja)**

Valget «Ja» betyr at funksjonen kan aktiveres via fjernstyring.

Les mer i avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/Definere».

Skjema, Tariff VP

Menylinjen vises hvis man har definert et «Skjema» for funksjonen «VP Tariff».

Du finner mer informasjon i:

- kapittel «Skjema».
- Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/Definere» for definering av fjernstyringsfunksjonen.

SmartGrid Blokkering VP **Nei (Nei/Ja)**

«Ja» innebærer at varmpumpen sperres når «SmartGrid Blokkering» er aktiv.

Les mer i avsnittet «Fjernstyring/SmartGrid» i kapittelet «Avansert/Definere».

Start ved gradminutt **-60 (-900...-30)**

Her angis ved hvilket gradminutt varmpumpe 1 (VP1) skal starte.

Maks. RPS **100 (50...100)**

Kompressorens maksimalt tillatte turtall.

Innstillingsområdet varierer avhengig av varmpumpemodell.

Ekst. Støydemping RPS **50 (50...100)**

Still inn verdien for kompressorturtall som gjelder ved fjernstyring.

Innstillingsområdet varierer avhengig av varmpumpemodell.

Les mer i kapittelet «Avansert/Definer/Fjernstyring».

Blokkering VP

I denne menyen kan man starte et skjema med begrenset kompressorturtall for å redusere støynivået.

I kapittelet «Skjema» forklarer vi hvordan du stiller inn skjemaet.

Frikjøling brinepumpe På **På (På/Av)**

Angi («På») om brinepumpen skal brukes ved frikjøling.



Meny «Avansert/Innstillinger/Varmepumpe».

18.2.3 Innstillinger, Elkolbe

Maks. elkolbe kW 9,0 (0,0...9,0)

Her angis hvilken effekt elkolben skal avgi.

Innstillingsområdet varierer avhengig av varmepumpemodell.

Innstillingsområdet varierer, se «Eldata» i kapittelet «Tekniske data». For språkvalg «Tysk» og «Fransk» er maks. eleffekt 0,0 kW fabrikkinnstilt.

Maks. elkolbe VV kW 0.0 (0.0...5.8)

Her velges hvilken effekt elkolben tillates å avgi ved varmtvannslading.

Innstillingsområdet varierer, se «Eldata» i kapittelet «Tekniske data». For "Land" Tyskland og Frankrike, er maksimal el. effekt 0.0 kW fabrikkinnstilt.

Start ved gradminutt -500 (-900...-30)

I denne menyen angir man hvor mange gradminutter som skal gå før elkolben skal starte.

Diff. trinn, gradminutt -50 (-300...-20)

I denne menyen fastsetter man differansen i gradminutter mellom start og stopp av elkolben. Hvis elkolben startes ved -500 gradminutter, skal den stoppes ved -450 gradminutter (ved innstilling -50).

Hovedsikring A 20 (10...90)

Her stilles størrelsen på husets hovedsikring inn. Sammen med monterte strømfølere beskyttes sikringene ved bruk av apparater som gir midlertidige effektopper, for eksempel komfyrer, ovner, motorvarmere, osv., der produktet midlertidig reduserer tilkoblet strømeffekt.

Omreg.faktor strømfølere 1 (1...10)

I denne menyen angis hvilken omregningsfaktor strømfølere skal bruke. Denne innstillingen gjøres bare hvis det er installert tilkobling for strømfølere for høyere strømmer.

Eksempel: Innstilt verdi 2 => 16A blir 32A.

Tariff EL Nei (Nei/Ja)

Menylinjen vises hvis man har definert en «Inngang» for fjernstyring for funksjonen «Tariff EL» i menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

Valget «Ja» betyr at funksjonen kan aktiveres via fjernstyring.

Les mer i kapittelet «Avansert/Definere/Fjernstyring/Tariff EL».

Skjema, Tariff EL

Menylinjen vises hvis man har definert et «Program» for funksjonen «Tariff EL» i menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

Du finner mer informasjon i:

- kapittel «Skjema».
- Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/Definere» for definering av fjernstyringsfunksjonen.



Meny «Avansert/Innstillinger/Elkolbe».

SmartGrid Blokkering EL Nei (Ja/Nei)

Definer en fjernstyringsinngang for både SmartGrid A og SmartGrid B for at denne menyen skal vises.

«Ja» innebærer at tilskuddsvarmen sperres når «SmartGrid Blokkering» er aktiv.

Les mer i kapittelet «Avansert/Definere/Fjernstyring».

18.2.4 Innstillinger, VV-tank

Menyene nedenfor vises hvis «Varmtvann» er definert i menyen «Avansert/Definere/Varmtvann». Temperaturen i varmtvannstanken måles med føler B5.

Program VV

Mulige valg er «Økonomi», «Normal» og «Komfort».

Trykk på «OK» for å åpne innstillingene for Program VV som er markert. Fabrikkverdiene som vises nedenfor, gjelder for modus «Normal». Se kapittelet «Parameterliste» for fabrikkverdier for modus «Økonomi» og «Komfort».

• Ladestart % Nei (Nei/50...90)

Verdien «Ladestart: 60%» angir at lading av varmtvann tillates å starte når energimengden varmtvann er beregnet til «60%» eller mindre.

«Nei» betyr at beregnet energimengde varmtvann ikke påvirker start av lading av varmtvann.

• Ladestopp øvre/nedre °C 56* (20...65)

Lading av varmtvann er ferdig når begge følerne har oppnådd innstilt verdi.

*Gjelder CTC GS 608 (CTC GS 606: 55 °C).

*Gjelder CTC GSi 608 (CTC GSi 612 / CTC GSi 616: 55 °C).

• Ladestart nedre °C 40 (15...60)

Lading av varmtvann starter når innstilt temperatur underskrides.

• Tappevann °C 50 (38...65)

Temperaturen på utgående tappevann.

• Nullstille program

Aktuelt VV-program tilbakestilles til fabrikkverdien.

Start/stopp diff øvre °C 5 (3...7)

I menyen angir man den negative hysteresen før varmpumpen starter lading av varmtvannstank etter at børverdien er oppnådd.

Eksempel: Hvis stopptemperaturen er 55 °C og hysteresen i denne menyen er satt til 5 °C, betyr det at varmpumpen starter VV-lading igjen når temperaturen i tanken har sunket til 50 °C.

Makstid VV (min) 30 (10...150)

Her angis makstiden som varmpumpen varmer varmtvannstanken.


Ladepumpe % 90 (20...100)

Her stilles ladepumpens hastighet inn.


SmartGrid Blokkering °C Av (Av/-1...-50)

Børverdien for oppvarming av varmtvannstanken reduseres med innstilt verdi når «SmartGrid Blokkering» er aktiv.

Både SmartGrid A og SmartGrid B må være definert i fjernstyringsmenyen for at denne menyen skal vises. Les mer i avsnittet «Def. Fjernstyring/SmartGrid A/B» i kapittel «Avansert/Definere».

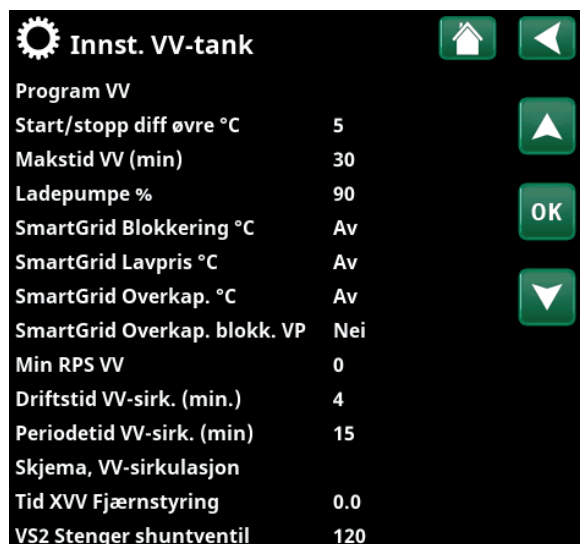

Meny «Avansert/Innstillinger/VV-tank».

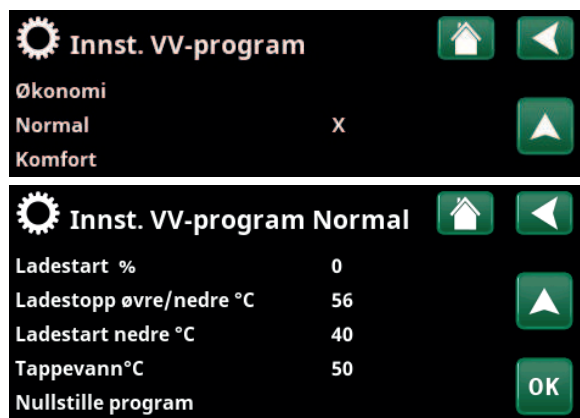

Menyen «Avansert/Innstillinger/Varmtvann/VV-program».

SmartGrid Lavpris °C **Av (Av/1...30)**

Børverdien for oppvarming av varmtvannstanken øker med innstilt verdi når «SmartGrid Lavpris» er aktiv.

Både SmartGrid A og SmartGrid B må være definert i fjernstyringsmenyen for at denne menyen skal vises. Les mer i avsnittet «Def. Fjernstyring/SmartGrid A/B» i kapittel «Avansert/Definere».

SmartGrid Overkap. °C **Av (Av/1...30)**

Børverdien for oppvarming av varmtvannstanken øker med innstilt verdi når «SmartGrid Overkap.» er aktiv.

Både SmartGrid A og SmartGrid B må være definert med en fjernstyringsinngang for at denne menyen skal vises. Les mer i avsnittet «Def. Fjernstyring/SmartGrid A/B» i kapittel «Avansert/Definere».

SmartGrid Overkap. blokk. VP **Nei (Nei/Ja)**

«Ja» innebærer at opplading av varmtvann med varmepumpen sperres når «SmartGrid Overkap.» er aktiv.

Min RPS VV-ladning **50 (50...100)**

Minste kompressorturtall ved varmtvannslading. Når varmepumpen veksler fra varme til varmtvann, brukes dette RPS for varmtvann.

Driftstid VV-sirk. (min.) **4 (1...90)**

Driftstid som varmtvannssirkulasjon skal være aktiv i hver periode. Viser hvis «VV-sirkulasjon» er definert i menyen «Avansert/Definere/Varmtvann».

Periodetid VV-sirk. (min) **15 (5...90)**

Tid mellom periodene for varmtvannssirkulasjon. Viser hvis «VV-sirkulasjon» er definert i menyen «Avansert/Definere/Varmtvann».

VV-sirkulation skjema

I denne menyen vises planlagte perioder i ukedagene når sirkulasjonspumpen for varmtvannssirkulasjon skal gå. Menylinjen vises:

- hvis «VV-sirkulasjon» er definert i menyen «Avansert/Definere/Varmtvann».
- hvis et «Ukeprogram» er definert for funksjonen «VV-sirkulasjon» i menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

Du finner mer informasjon i:

- kapittel «Skjema».
- Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/Definere» for definering av fjernstyringsfunksjonen.

Tid XVV Fjernstyring **0.0 (0.0...10.0)**

Still inn tiden (timer) som produksjonen av ekstra varmtvann til VV-tanken skal fortsette. Funksjonen «Ekstra varmtvann» aktiveres via fjernstyring.

Menylinjen vises:

- hvis normal modus for eksternt styresignal (Normalt åpen (NO)/Normalt stengt (NC)) er definert for funksjonen i menyen «Avansert/Definere/VV-tank».
- hvis en «Inngang» for «Ekstra varmtvann» er definert i menyen «Avansert/Definere/VV-tank».

VS2 Stenger shuntventil **120 (Av/1...300)**

Tiden i sekunder for å sette shuntventil i posisjon 50 %. Dette for å unngå strømningsproblemer ved lading av varmtvann.

Menyen vises hvis varmesystem 2 er definert.

18.2.5 Innstillinger, Ekstern varmekilde (EVK)

Ladestart °C **70**

Dette er den laveste temperaturen som kreves i den eksterne varmekildens tank (B47) for at shuntventilen skal åpne og avgj varme til systemet.

Stopp diff. °C **5**

Temperaturforskjellen før lading stopper fra den ekstra varmekilden.

SmartGrid blokk kap. **Nei (Nei/Ja)**

Eldrift prioriteres. Shuntventil på EVK-tank stenges for å akkumulere varmeenergi.

Les mer i «Avansert/Definere/Fjernstyring/SmartGrid».

18.2.6 Innstillinger, Difftermostatfunksjon

Funksjonen må defineres før innstillingene kan gjøres. Diff termostatfunksjon brukes til å lade systemtanken fra en annen varmekilde.

Ladestart diff °C **7 (3...30)**

Innstilling av temperaturdifferansen når lading fra varmekilden skal starte. Varmekilden må være så mange grader varmere enn tankens temperatur for at ladingen skal starte.

Ladestopp diff °C **3 (2...20)**

Innstilling av temperaturdifferansen når lading fra varmekilden skal stoppes. Når temperaturforskjellen mellom produktet og tanken synker under denne verdien, stoppes ladingen.

Ladetemperatur °C **60 (10...80)**

Innstilling av maksimalt tillatt temperaturen i nedre tank. Ladingen stoppes hvis denne temperaturen overskrides.

Blokkering difftermostat **Nei (Nei/Ja)**

«Ja» betyr at funksjonen kan aktiveres via fjernstyring.

Skjema, Blokk diff termostat

Gå til planlegging av funksjonen fra linjen «Skjema, Blokk diff termostat».



Meny «Avansert/Innstillinger/Ekstern varmekilde».



Meny «Avansert/Innstillinger/Difftermostatfunksjon».

i Sørg for høy volumstrøm i pumpe (G46), slik at du oppnår lav temperaturdifferanse, ca. 5-10 °C, over EVK-tanken under lading.

18.2.7 Innstillinger, Kjøling

Rom temp. kjøling °C 25,0 (10,0...30,0)

Her angis ønsket romtemperatur for kjøling.

SmartGrid Lavpris °C Av (Av/1...5)

Romtemperaturens børverdi reduseres med innstilt verdi når «SmartGrid Lavpris» er aktiv.

Menylinjen vises hvis SmartGrid er definert i menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

Les mer i avsnittet «Fjernstyring/SmartGrid» i kapittelet «Avansert/Definere».

SmartGrid Overkap. °C Av (Av/1...5)

Romtemperaturens børverdi reduseres med innstilt verdi når «SmartGrid Overkap.» er aktiv.

Menylinjen vises hvis SmartGrid er definert i menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

Les mer i avsnittet «Fjernstyring/SmartGrid» i kapittelet «Avansert/Definere».

Ekst. blokkering kjøling Nei (Nei/Ja)

Valget «Ja» aktiverer blokkering av kjøling. Funksjonen kan brukes for å avslutte kjøling ved hjelp av en fuktighetsføler når det er fare for kondens.

Skjema, Blokkering kjøling

I denne menyen planlegges perioder for dager da kjøling skal blokkeres. Programmet kommer tilbake uke etter uke.

Menylinjen vises hvis man har definert et «Skjema» for funksjonen «Blokker kjøling», i menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

Du finner mer informasjon i:

- kapittel «Skjema» for innstilling av programmet.
- Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/Definere» for definering av fjernstyringsfunksjonen.



Meny «Avansert/Innstillinger/Kjøling».


18.2.8 Innstillinger, Kommunikasjon

Her finner man innstillinger for å styre produktet med et overordnet system.



Meny «Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon».

18.2.8.1 Innstillinger, Ethernet

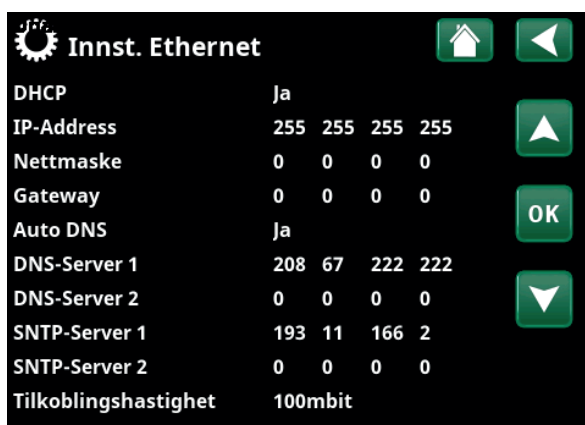

Meny «Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon/Internett».

DHCP Ja (Ja/Nei)

Ved «Ja» kobles det automatisk til nettverket.

Ved «Nei» angir man egne ruterinnstillinger (IP-adresse, nettmaske og gateway) samt DNS-innstilling.

Auto DNS Ja (Ja/Nei)

Ved «Ja» brukes forhåndsvalgte innstillinger for DNS-server. Ved «Nei» angir man sine egne DNS-innstillinger.

SNTP-server

Mulighet til å bruke egne innstillinger for SNTP-server.


Tilkoblingshastighet 100mbit

Her angis tilkoblingshastigheten.

Fabrikkinnstilt tilkoblingshastighet er 100 mbit/s.

i For mer informasjon om installering av Ethernet-kabler, se kapitlet «Installasjon, kommunikasjon».

18.2.8.2 Innstillinger, BMS

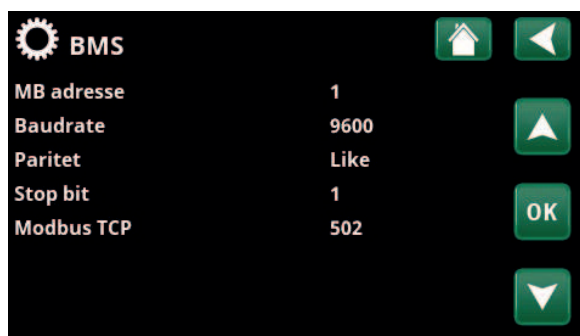

Meny «Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon/BMS».

MB-adresse 1 (1...255)

Kan stilles inn «1-255».

Baudrate 9600 (9600/19200)

Mulige innstillinger: «9600» eller «19 200».

Paritet Like (Like/Ulike/Ingen)

Mulige innstillinger: «Like», «Ulike» eller «Ingen».

Stop bit 1 (1/2)

Mulige innstillinger: 1 eller 2.

Modbus TCP 502 (1...32767)

Menylinjen vises hvis «Modbus TCP» er definert i linjen «Ethernet» i menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

18.2.8.3 Innstillinger, myUplink

Menyen brukes for parkobling med myUplink-appen.



Meny «Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon/myUplink».

Be om tilkoblingsstreng ved å trykke på «Hent tilkoblingsstreng» og bekrefte med «OK». Menylinjen er klikkbar hvis displayet er koblet til serveren.

I appen: Skann QR-koden eller angi verdier for «Seriell» og «Tilkoblingsstreng».

Bruk menyvalgene «Fjern brukere» og/eller «Fjern servicepartnere» for å koble disse kontoene fra systemet. Bekreft med «OK».

18.2.8.4 Innstillinger, Strømpriser

Pass på at «myUplink» er valgt i menyen «Def. Kommunikasjon».

Velg «Strømpriser» i menyen «Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon» for å komme til menyen «Innst. Strømpriser».

Menyen «Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon/Strømpriser» ved valg «Avansert/Definere/Kommunikasjon/myUplink:Ja».

Prisstyring

På/av

Velg «På» for å vise de øvrige menylinjene i displaymenyen «Innst. Strømpriser».

Regioner SE01/SE02/SE03/SE04

Klikk «OK» på linjen «Regioner». Hvis «Regioner» er definert for landet som er valgt (se menyen «Avansert/Display/Land»), vises landets strømprisregioner her. Ellers vises teksten «Ingen regioner tilgjengelig». I eksempelet vises svenske strømprisregioner.

Menyen «Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon/Strømpriser/Regioner» ved valg «Avansert/Definere/Kommunikasjon/myUplink:Ja»

Dynamisk

Ja/Nei

«Ja» innebærer at beregning av strømprisene skjer i henhold til strømprisalgoritmer som definerer priskategoriene («Høy», «Middels» og «Lav»).

Grenseverdi høy

Still inn grenseverdien hvor strømprisen over denne skal bedømmes som «Høy» (i eksempelet er grenseverdien satt til 3,50 SEK). Kan brukes sammen med dynamisk prisberegning for å definere et annet prisområde som «Høy» enn det den dynamiske prisberegningen gir.

Priser som defineres som «Høy», aktiverer funksjonen «SmartGrid Blokkering».

Grenseverdi lav

Still inn grenseverdien hvor strømprisen under denne skal bedømmes som «Lav» (i eksempelet er grenseverdien satt til 1,50 SEK). Kan brukes sammen med dynamisk prisberegning for å definere et annet prisområde som «Lav» enn det den dynamiske prisberegningen gir.

Priser som defineres som «Lav», aktiverer funksjonen «SmartGrid Lavpris».

For mer informasjon og eksempler på Smart strømprisstyring / SmartGrid, se nettstedet www.ctc-heating.com/Products/Download.

Standard

Høy/Middels/Lav

Velg den strømpriskategorien som skal gjelde hvis strømprisen ikke kan hentes.

Dager i beregning


1-10

Velg det antall dager som den dynamiske beregningen av strømprisen skal bygge på. Ettersom den dynamiske beregningen tar utgangspunkt i gjennomsnittsprisen per dag, medfører flere dager i beregningen en mer stabil og pålitelig verdi.

Forhåndsvisning data

Klikk på «OK» på linjen «Forhåndsvisning data» for å vise et diagram med beregnede strømpriser i løpet av valgt tidsintervall («Dager i beregning»).

Diagrammet kan også vises ved å klikke på «Strømprisikonet» i hovedmenyen for «Driftsinfo» (se avsnittet «Driftsinfo»).

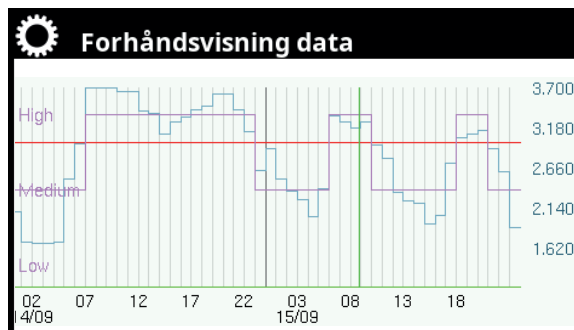

Menyen «Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon/Strømpriser/Forhåndsvisning».

Offset % **0 (0-100)**

Angi koden «4003» i menyen «Avansert/Service/Kodede innstillinger/Kode» for å vise menylinjen «Offset %».



Menyen «Avansert/Service/Innstillinger kodet/Kode».

«Offset» er grensen mellom der strømprisen bestemmes som «Høy» og «Middels» og baseres på snittprisen for det antall dager som brukes i beregningen.

Hvis offset endres, vil kurven flyttes og formen beholdes. Bruk «Kurvehelling» for å endre kurven.

Bredde % **50 (0-200)**

Angi koden «4003» i menyen «Avansert/Service/Kodede innstillinger/Kode» for å vise menylinjen «Bredde %».

«Bredde» er det vertikale prisintervallet hvor strømprisen bestemmes som «Middels».

18.2.8.5 Innstillinger, Effektbegrensning

Effektbegrensning kan for eksempel brukes hvis strømnettoperatøren krever kontroll av strømnettets belastning. Funksjonen kan begrense driftseffekten til kompressoren og elkolben.

Trykk på «OK» på menylinjen «Effektbegrensning» i menyen «Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon/Effektbegrensning».



Menyen «Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon/Effektbegrensning».



CTC EcoLogic L/M og CTC EcoPart i600M må ha programversjon 2025-02-06 eller nyere.

Modus **Blokking (Blokking/Begrensning/Av)**

Velg «Blokking» hvis både varmepumpen og tilskuddsvarmen skal hindres i å starte.

Velg «Begrensning» hvis varmesystemets driftseffekt skal begrenses. Still inn «Grenseverdi» og «Offset».

Grenseverdi (kW) **4.2 (1.0-100.0)**

Velg verdien for driftseffekt som varmesystemet ikke skal overskride.

Offset (kW) **0.2 (0.0-10.0)**

Fradrag fra grenseverdien i tillegg til driftseffekten til kompressoren og elkolben.

Tillat effekttopp **Ja (Ja/Nei)**

Angi koden «4003» i menyen «Avansert/Service/Kodede innstillinger/Kode» for å vise menylinjen «Tillat effekttopp».

Velg «Ja» hvis varmepumpen ved oppstart skal kunne overstige innstilt grenseverdi i en kort stund.

Dette gjelder kun modulerende varmepumper.

Skjema **Av/På/Hente fabrikkinst.**

I skjemaet stilles det inn tider for når effektbegrensningen skal være aktiv eller inaktiv på ukedager. Se kapittelet «Skjema» hvis du vil ha mer informasjon.

18.2.9 Innstillinger, Ventilasjon

Her finner du innstillinger for ventilasjonsproduktet CTC EcoVent.

Du finner mer informasjon i «Installasjons- og vedlikeholdsanvisningen» for CTC EcoVent.

18.2.10 Innstillinger, Strømfølere

Menylinjen vises hvis «Strømfølere» er definert i menyen «Avansert/Definere/Strømføler».



Meny «Avansert/Innstillinger/Strømføler».

Angi i menyen til hvilke faser (L1, L2 og L3) strømfølerne er koblet til.

Nederst til venstre på displayet vises «Ugyldig konfigurasjon» til L1, L2 og L3 er parett med de tre strømfølerne i menyen.




Meny «Avansert/Innstillinger/Strømføler/Auto konfigur. strømfølere».

Ved aktivering av funksjonen «Auto konfigur. strømfølere» er det viktig å ha alle store strømforbrukere i huset slått av.

18.2.11 Innstillinger, Rundstyring skjema

Rundstyring er utstyr som strømleverandøren kan montere slik at de kan koble fra strømkrevende utstyr i kortere perioder. Kompressor og eleffekt sperres når rundstyring er aktiv.

Menylinjen vises hvis man har definert et «Skjema» for funksjonen «Rundstyring».

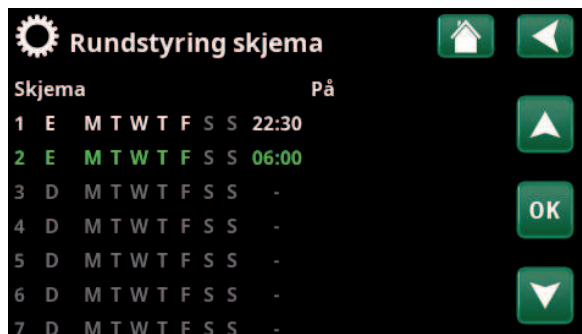

Meny «Avansert/Innstillinger/Rundstyring».


Funksjonen «Rundstyring» kan også fjernstyres ved at man aktiverer den «Inngangen» man har definert for funksjonen.

Du finner mer informasjon i:

- kapittel «Skjema».
- Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/Definere» for definering av fjernstyringsfunksjonen.

18.2.12 Innstillinger, SmartGrid Skjema

I denne menyen planlegges perioder på ukedagene da «SmartGrid»-funksjonene skal være aktive. Programmet kommer tilbake uke etter uke.

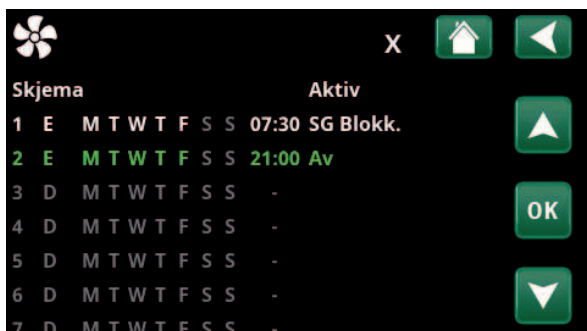

Meny «Avansert/Innstillinger/SmartGrid Skjema».

«SmartGrid» kan brukes til å blokkere en funksjon («SG Blokk») eller for å sikre temperaturøkning i perioder da strømprisen er lav («SG Lavpris») eller («SG Overkap.»).

Modusen «SG Normal» kan brukes for å gå ut av alle anleggets SmartGrid-innstillinger på en enkel måte på bestemte dager/tider.

Menylinjen «SmartGrid Skjema» vises hvis man har definert et skjema på linjen «SmartGrid A».

Du finner mer informasjon i:

- kapittel «Skjema».
- kapittel «Avansert/Definere/Fjernstyring» for definering av SmartGrid.

18.2.13 Lagre mine innstillinger

Her kan man lagre egne innstillinger i «Bank» 1–3 samt på USB-minne. Linjen «USB» er grå til USB-minnepinnen er installert. På linjene vises dato og tidspunkt for lagrede innstillinger.

Bekreft med «OK»-knappen.

18.2.14 Hente mine innstillinger

De lagrede innstillingene kan hentes inn igjen.

Bekreft med «OK».



Meny «Avansert/Innstillinger/Hente mine innstillinger».

18.2.15 Hente fabrikkinnstillinger

Produktet leveres med innlagte fabrikkinnstillinger.

Lagrede innstillinger i «Bank» 1–3 slettes når fabrikkinnstillingene lastes inn. Valgt språk gjenopprettes.

Bekreft med «OK».

18.3 Definere



I «Definere»-menyene angir man hvilke komponenter og delsystemer systemet består av.



Meny «Avansert/Definere/Fjernstyring».

18.3.1 Definere, Fjernstyring



Del av menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

Menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring» beskriver alle fjernstyringsfunksjoner – hvordan de stilles inn, og hvordan de brukes.

Fjernstyringsinngangene kan aktiveres ved å angi ett av følgende tre alternativer i kolonnen «Inngang»:

- en terminal K22–K23 på relékortet (A2) gjøres strømførende, eller terminal K24–K25 lukkes. Det finnes to 230 V innganger og to svakstrømsporter.

Betegnelse	Klemmeposisjon	Tilkoblingstype
K22	A14 & A25	230V
K23	A24 & A25	230V
K24	G33 & G34	Svakstrøm (<12V)
K25	G73 & G74	Svakstrøm (<12V)

Tabellen viser fjernstyringsinnganger K22–K25 på relékortet.

- tilbehør i CTC SmartControl-serien, består av trådløse følere og styreenheter som kontrollerer signaler for temperatur, luftfuktighet og karbondioksidnivåer.
- tilbehør i CTC Trådløs romføler II-serien, som består av romsenhet og en basisenhet som kontrollerer signaler for temperatur.
- BMS-styring der styresignaler sendes via BMS-grensesnittet.

Hvis man ønsker at en funksjon skal gjentas på ukedagene, kan man bruke et skjema til å velge når funksjonen skal være aktiv/inaktiv.

18.3.1.1 Innstilling av fjernstyringsfunksjon, eksempel

1. Definer en «Inngang»

Først tildeles den eller de funksjonene som skal fjernstyres, en inngang.

I eksempelet velges plint K24 som inngang for funksjonen «VS1 Varmemodus ekst.».



Meny «Avansert/Definere/Fjernstyring».


2. Konfigurere funksjonen

(Normalt åpent (NO) / Normalt stengt (NC))

Bestem en normaltilstand for det eksterne styresignalet – NO eller NC. Innstillingen gjøres for aktuelt varmesystem i menyen «Avansert/Definere/Varmesystem».

For eksempel kan en strømbryter med to moduser kobles til den definerte inngangen.

Hvis knappen ved påvirkning genererer et styresignal på inngangen (lukket krets), skal kretsen defineres som NO. Når kretsen lukkes og styresignalet genereres, aktiveres i dette tilfellet en varmemodus som er valgt i linjen «VS1 Varmemodus ekst.konfig.» i innstillingsmenyen for varmesystemet.

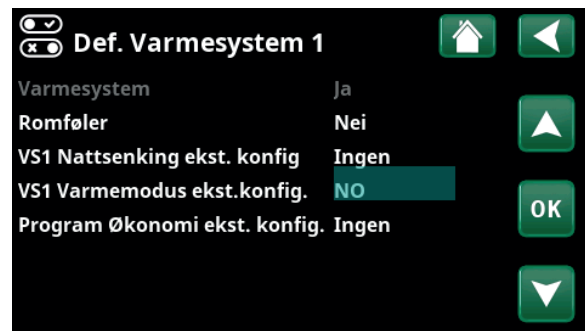

Meny «Avansert/Definere/Varmesystem/Varmesystem 1».


3. Innstilling av varmemodus

Fjernstyringsfunksjonen «Varmemodus, ekst.» settes i eksempelet i modusen «Av» på linjen «Varme, ekst.». Denne innstillingen gjøres i menyen «Avansert/Innstillinger/Varmesystem».

I dette eksempelet er den normale varmemodusen aktivert («På»).

Når inngang K24 lukkes (multiknappen i eksempelet genererer et styresignal), endres statusen på varmemodusen (normalmodus «På» > modus «Av»).

Varmen forblir avslått til man velger å starte oppvarmingen (normalmodus «På») ved at plint K24 åpnes (ingen signaler ligger på plinten).

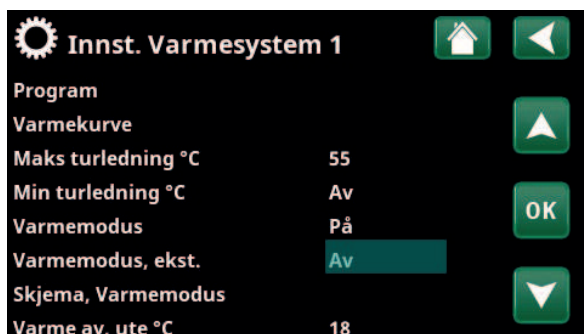

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1 Fjernstyringsmodus «Av» blir aktiv når terminal K24 lukkes.

Varmemodus «På» = Åpen plint.

Varmemodus «Av» = Lukket plint (i dette eksempelet).

18.3.1.2 Fjernstyringsfunksjoner

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring» defineres innganger for aktuelle fjernstyringsfunksjoner:

- Inngang K22, K23, K24, K25.
- trådløst tilbehør i serien SmartControl/Trådløs II (Kanal 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B etc. til og med 7B).
- BMS digital inngang 0–7. Angi en verdi 0–255. Verdien må angis på nytt innen en halvtime for at innstillingen skal forbli.

Ethernet (Modbus TCP/Av)

For informasjon om innstillinger for Modbus TCP Port, se avsnittet «Kommunikasjon» i kapittelet «Avansert/Innstillinger».

Deaktiver ekstern kontroll (Ja/Nei)

Hvis du velger «Ja», innebærer dette frakobling av all ekstern styring av varmepumpen. Innstillinger av skjema påvirkes ikke.

VS1- Nattsenking*

Funksjonen «Nattsenking» kan brukes til for eksempel å senke innetemperaturen om natten eller i arbeidstiden.

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Varmesystem»:

- konfigurer normal modus for eksternt styresignal (Normalt åpent (NO)/Normalt stengt (NC)) på linjen «VS1 Nattsenking ekst. konfigur».

Innstilling av skjema gjøres fra menyen «Varme/kjøling».

Du finner mer informasjon i avsnittet «Nattsenking temperatur» i kapittelet «Varme/kjøling».

VS1- Varmemodus, ekst.*

Overgangen mellom oppvarmingssesong og sommersesong kan gjøres ved en bestemt utetemperatur (Auto) eller oppvarmingen kan være kontinuerlig «På» eller «Av».

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Varmesystem»:

- konfigurer normal modus for eksternt styresignal (Normalt åpent (NO)/Normalt stengt (NC)) på linjen «VS1 Varmemodus ekst. konfigur».

I menyen «Avansert/Innstillinger/Varmesystem»:


- still inn «fjernstyringsmodus» («På», «Av» eller «Auto») på linjen «Varme modus, ekst.».
- Gå til planlegging av funksjonen fra linjen «Skjema, Varmemodus».

Du finner mer informasjon i avsnittet «Varmesystem» i kapittelet «Avansert/Innstillinger».

Se også kapittelet «Husets varmeinnstilling».



Del av menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring». Her defineres «Inngang» og «skjema».

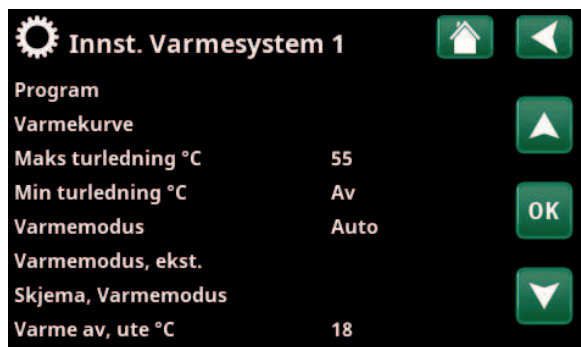

Menyen «Avansert/Innstillinger/Varmesystem». På menylinjen «Varme, ekst.» stiller man inn fjernstyringsmodus for varmesystemet. Gå til skjematet fra menylinjen «Skjema, Varmemodus».

*Varmepumpen kan styre opptil 2 varmesystemer.

VS1- Program økonomi/normal/komfort/tilpasset ext. konfigur.

Programfunksjonene «Økonomi», «Normal», «Komfort» og «Tilpasset» kan brukes for å endre innnetemperaturen i en viss periode.

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Varmesystem»:

- konfigurer normalmodus for eksternt styresignal (normalt åpen (NO)/normalt lukket (NC)).

Innstilling av skjema gjøres fra menyen «Varme/Kjøling/Program».

Se avsnittet «Varmeprogram» i kapittelet «Varme/Kjøling» for mer informasjon.

Ekstra VV

Ved aktivering starter produksjon av ekstra varmtvann. Når aktiveringen opphører, produseres ekstra varmtvann med ettergangstid = 30 min. Stoppetemperatur for ekstra varmtvann defineres i menyen «Avansert/Innstillinger/VV/Program VV».

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Varmtvann»:

- konfigurer normalmodus for eksternt styresignal (normalt åpen (NO)/normalt lukket (NC)) på linjen «Ekstra varmtvann ekst.konfig.».

Umiddelbart start av produksjon av ekstra varmtvann kan også gjøres i menyen «Varmtvann». I denne menyen kan man også stille inn skjemamet for ekstra VV.

Du finner mer informasjon i avsnittet «Ekstra VV» i kapittelet «Varmtvann».

Blokker kjøling

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Kjøling»:

- konfigurer normalmodus for eksternt styresignal (Normalt åpen (NO)/Normalt stengt (NC)) på linjen «Blokker kjøling, ekst. konfigur.».


I menyen «Avansert/Innstillinger/Kjøling»:

- still inn «fjernstyringsmodus» («Ja») på linjen «Ekst. blokkering kjøling».
- Gå til planlegging av funksjonen fra linjen «Blokk. kjøling, skjema».


Du finner mer informasjon i avsnittet «Kjøling» i kapittelet «Avansert/Innstillinger».

VS1 Nattsinking ekst. konfigur.	Ingen
VS1 Varmemodus ekst.konfigur.	Ingen
Program Økonomi ekst. konfigur.	Ingen
Program Normal ekst. konfigur.	Ingen
Program Komfort ekst. konfigur.	Ingen
Program Tilpasset ekst. konfigur.	Ingen

Del av menyen «Avansert/Definere/Varmesystem». På menylinjene «Program økonomi/normal/komfort/tilpasset ...» angis normalmodus for det eksterne styringssignalet («Normalt Åpen (NO)» eller «Normalt Stengt (NC)»).

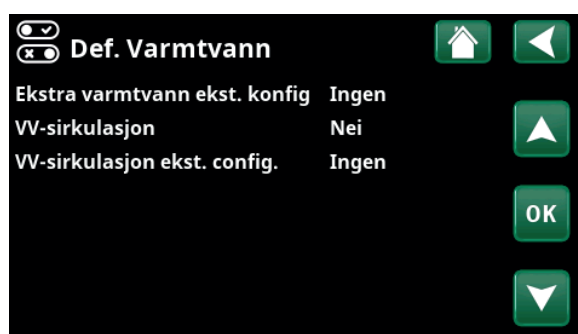

Menyen «Avansert/Definere/Varmtvann». På menylinjen «Ekstra VV» angis normalmodus på det eksterne styringssignalet («normalt åpen (NO)» eller «normalt lukket (NC)»).

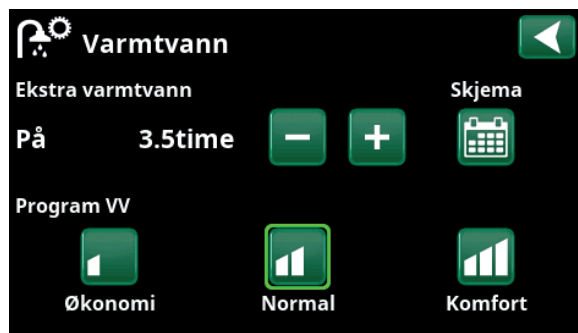

Innstilling av «Ekstra VV» i menyen «Varmtvann».



På menylinjen «Blokker kjøling, ekst. konfigur.» angis normalmodus for det eksterne styringssignalet («Normalt åpent (NO)» eller «Normalt stengt (NC)»).

Blokker pool

Funksjonen brukes til å slå av oppvarming av poolen.

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definer/Pool»:

- konfigurere normalmodus for eksternt styresignal (Normalt åpent (NO)/Normalt stengt (NC)) på linjen «Blokker pool ekst. konfigur.».

I menyen «Avansert/Innstillinger/Pool»:

- still inn «fjernstyringsmodus» («Ja») på linjen «Blokker pool».
- Gå til planlegging av funksjonen fra linjen «Skjema, Blokker pool».

Du finner mer informasjon i avsnittet «Pool» i kapittelet «Avansert/Innstillinger».

Tariff EL

Funksjonen brukes til å blokkere elkolben i perioder når strømprisen er høyere.

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Innstillinger/Elkolbe»:

- still inn «fjernstyringsmodus» («Ja») på linjen «Tariff EL».
- Gå til planlegging av funksjonen fra linjen «Skjema, Tariff EL».

Du finner mer informasjon i avsnittet «Elkolbe/Tariff EL» i kapittelet «Avansert/Innstillinger».

Rundstyring

Rundstyring er utstyr som strømleverandøren kan montere slik at de kan koble fra strømkrevende utstyr i kortere perioder. Kompressor og eleffekt sperres når rundstyring er aktiv.


I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi en «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.


I menyen «Avansert/Innstillinger»:

- Gå til planlegging av funksjonen fra linjen «Rundstyring skjema».

Du finner mer informasjon i avsnittet «Rundstyring program» i kapittelet «Avansert/Innstillinger».

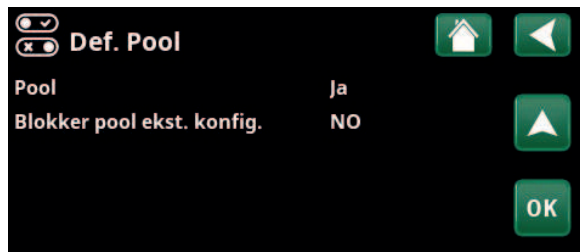

Meny «Avansert/Definere/Pool». Definer en modus på det eksterne styresignalet («Normalt åpent (NO)» eller «Normalt stengt (NC)»).



Del av menyen «Avansert/Innstillinger/Pool». Aktiver funksjonen via eksternt styresignal eller et skjema.



Del av menyen «Avansert/Innstillinger». Innstilling av skjema for «Rundstyring».

VV-sirkulasjon

Funksjonen innebærer at varmtvann kan sirkulere i rørene mellom vannkranene og varmtvannstanken, slik at varmtvannet er varmt når det tappes.

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Varmtvann»:

- konfigurer normal modus for eksternt styresignal (Normalt åpent (NO) / Normalt stengt (NC)) på linjen «VV-sirkulasjon ekst. config.».

I menyen «Avansert/Innstillinger/Varmtvann»:

- Gå til planlegging av funksjonen fra linjen «VV-sirkulasjon skjema».

Du finner mer informasjon i avsnittet «Varmtvann» i kapittelet «Avansert/Innstillinger».

Flow/nivåvakt

Flow/nivåvakten varsler på varmepumpen.

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Varmepumpe»:

- konfigurer normal modus for eksternt styresignal (Normalt åpent (NO) / Normalt stengt (NC)) på linjen «Flow/nivåvakt».

SmartGrid A / SmartGrid B

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

Det finnes tre SmartGrid-funksjoner:


- SmartGrid Lavpris
- SmartGrid Overkap.
- SmartGrid Blokkering

Eksempel «SmartGrid Lavpris» for pooloppvarming.

I dette eksempelet har «SmartGrid A» og «SmartGrid B» blitt tildelt terminal K22 og K23. I tillegg har SmartGrid A blitt tildelt «Program #1».

I menyen «Innstillinger Pool» er det angitt at børverdien i poolen skal økes med 5 °C når strømprisen er lav (når funksjonen «SmartGrid Lavpris» er aktiv), samt at børverdien skal reduseres med 10 °C * når strømprisen er høy (når funksjonen «SmartGrid Blokkering» er aktiv).


SmartGrid-funksjoner kan stilles inn (avhengig av systemkonfigurasjon/varmepumpemodell) for Varmesystem, inkludert Varmeprogram økonomi/komfort/tilpasset, Varmepumper, Tilskuddsvarme, Kjøling, Pool, VV-tank, Buffertank samt Øvre* og Nedre* tank.

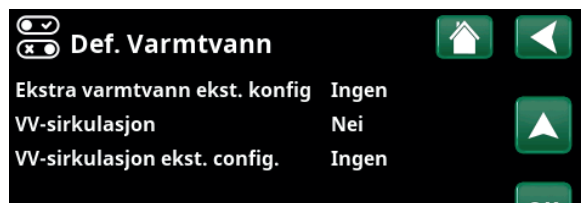


Menyen «Avansert/Definere/Varmtvann». Definer en modus på det eksterne styresignalet («Normalt åpent (NO)» eller «Normalt stengt (NC)»).

Min RPS VV	0
Driftstid VV-sirk. (min.)	4
Periodetid VV-sirk. (min)	15

Del av menyen «Avansert/Innstillinger/Varmtvann». Stille inn skjema «VV-sirkulasjon».



Meny «Avansert/Definere/Varmepumpe».

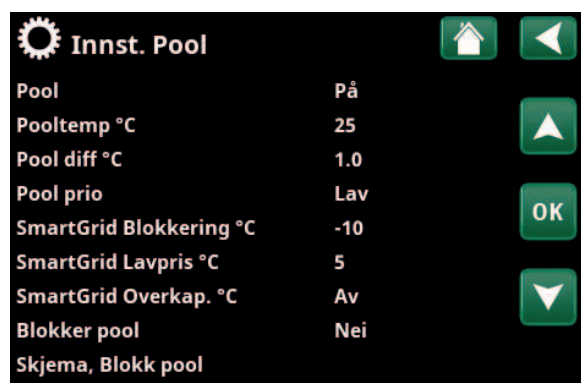

Meny «Avansert/Innstillinger/Pool». Pooltemperaturen økes med 5 °C når funksjonen «SmartGrid lavpris» aktiveres.

Varmesystem 1-*

- SmartGrid Blokkering (Av/På)
- SmartGrid Lavpris °C (Av/1...5 °C)
- SmartGrid Overkap. °C (Av/1...5 °C)

Värmeprogram**-Komfort:**

- SmartGrid Lavpris °C (Av/På)
- SmartGrid Overkap. °C (Av/På)

-Anpassad:

- SmartGrid Lavpris °C (Av/På)
- SmartGrid Overkap. °C (Av/På)
- SmartGrid Blokkering (Av/På)

-Ekonomi:

- SmartGrid Blokkering (Av/På)

Varmepumpe*

- SmartGrid Blokkering VP (Ja/Nei)

Tilskuddsvarme/elkolbe

- SmartGrid Blokkering EL (Ja/Nei)
- SmartGrid Blokkering Shuntventil (Ja/Nei)

Kjøling

- SmartGrid Lavpris °C (Av/1...5 °C)
- SmartGrid Overkap. °C (Av/1...5 °C)

Pool

- SmartGrid Blokkering °C (Av/-1...-50 °C)
- SmartGrid Lavpris °C (Av/1...50 °C)
- SmartGrid Overkap. °C (Av/1...50 °C)

VV-tank/Nedre tank/Øvre tank

- SmartGrid Blokkering °C (Av/-1...-50 °C)
- SmartGrid Lavpris °C (Av/1...30 °C)
- SmartGrid Overkap. °C (Av/1...30 °C)

Buffertank


- SmartGrid Lavpris °C (Av/1...30 °C)
- SmartGrid Overkap. °C (Av/1...30 °C)

SmartGrid-funksjonene oppnås ved å aktivere SmartGrid-inngangene på forskjellige måter, som vist i tabellen til høyre.

For å oppnå SmartGrid-funksjonen «SG lav pris» som i eksempelet, skal terminal K23 spenningssettes, mens terminal K22 skal forbli upåvirket.

Økningen av pooltemperaturen som skal gjelde når «SG Lavpris» aktiveres, stilles inn i «Innstillingsmenyen» for pool, som vist i eksempelet.

Alternativt kan det stilles inn et skjema for periodisk aktivering av SmartGrid. Hvis du vil ha mer informasjon om innstilling av programmet, kan du se avsnittet «Skjema».

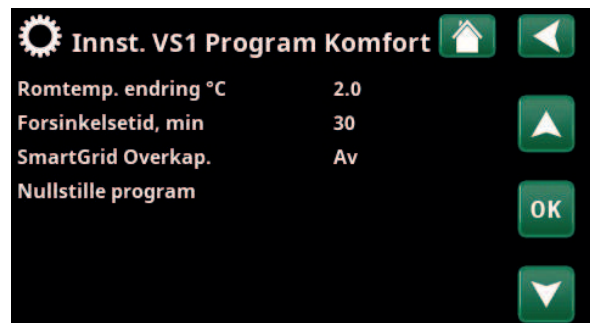

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/ Varmesystem 1/Program/ Comfort».

K22 (SG A)	K23 (SG B)	Funksjon
Åpen	Åpen	Normal
Åpen	Lukket	Lavpris
Lukket	Lukket	Overkapasitet
Lukket	Åpen	Blokkering



Skjemaet er stilt inn på starttid 22.30, hverdager.

*Varmepumpen kan styre opptil 2 varmesystemer.

Vent. Redusert/Vent. Normal/Vent. Ekstra pådrag/**Vent. Tilpasset/Vent. Borte**

Ved signal på den respektive ventilasjonsfunksjonens fjernstyringsinngang starter valgt ventilasjonsmodus, og den er aktiv i en halv time.

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi «Inngang» for aktuelle ventilasjonsfunksjoner.

Klikk på symbolet for ventilasjon på startsiden for å åpne menyen «Ventilasjon», der ventilasjonsmodus kan stilles inn. Derfra kan du også vise skjemaet. Skjema kan ikke angis for ventilasjonsmodus «Vent. Borte».

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for ventilasjonsprodukt CTC EcoVent.

Tariff VP

Funksjonen brukes til å blokkere varmepumpen for eksempel i perioder da strømprisen er høyere.

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Varmepumpe»:

- konfigurer normalmodus for eksternt styresignal (normalt åpen (NO) / normalt lukket (NC)) på linjen «Tariff VP ekst. konfigur.».

I menyen «Avansert/Innstillinger/Varmepumpe»:

- still inn «Tariff VP» («På»).

Du finner mer informasjon i avsnittet avsnitt «Varmepumpe» i kapittelet «Avansert/Innstillinger».

VP Støydemping

Funksjonen kan brukes til å redusere kompressorturtallet for å redusere støynivået.

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.


I menyen «Avansert/Definere/Varmepumpe»:

- konfigurer normal modus for eksternt styresignal (Normalt åpent (NO) / Normalt stengt (NC)) i linjen «Støydemping ekst. konfigur.».

I menyen «Avansert/Innstillinger/Varmepumpe»:


- still inn på linjen «Ekst. Støydemping RPS» den verdien for kompressorturtallet som skal gjelde ved fjernstyring.

Du finner mer informasjon i avsnittet avsnitt «Varmepumpe» i kapittelet «Avansert/Innstillinger».

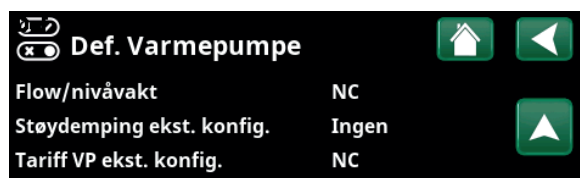


Meny «Avansert/Definere/Varmepumpe».

En modus på det eksterne styresignalet («Normalt åpent (NO)» eller «Normalt stengt (NC)») defineres for «Tariff VP ekst. konfigur.».

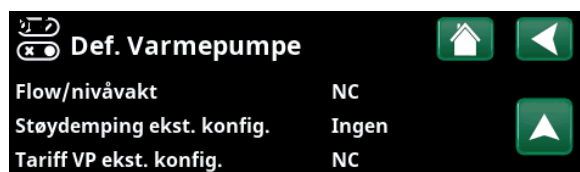

Meny «Avansert/Definere/Varmepumpe».

En modus på det eksterne styresignalet («Normalt åpent (NO)» eller «Normalt stengt (NC)») defineres for «Støydemping ekst. konfigur.».

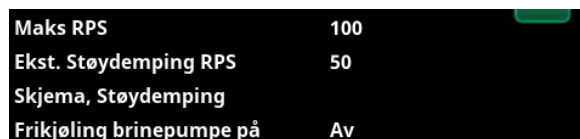

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmepumpe».

Still inn den verdien for kompressorturtall som skal gjelde ved fjernstyring på linjen «Ekst. Støydemping RPS».

Difftermostatfunksjon

Funksjonen brukes til å blokkere difftermostatfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Difftermostatfunksjon»:

- konfigurer normalmodus for eksternt styresignal (normalt åpen (NO)/normalt lukket (NC)) på linjen «Blokking diff. ek. konfig.».

Du finner mer informasjon i avsnittet «Difftermostatfunksjon» i kapittelet «Avansert/Innstillinger».

Effektbegrensning

Effektbegrensning kan for eksempel brukes hvis strømnettoperatøren krever kontroll av strømnettets belastning. Funksjonen kan begrense driftseffekten til kompressoren og elkolben.

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

- angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Kommunikasjon»:

- konfigurer normal modus for eksternt styresignal (Normalt åpent (NO) / Normalt stengt (NC)) på linjen «Effektbegrensning ek. konfig.».

I menyen «Avansert/Innstillinger/Effektbegrensning»:

- Gå til planlegging av funksjonen fra linjen «Skjema».


Du finner mer informasjon i avsnittet «Effektbegrensning» i kapittelet «Avansert/Innstillinger».

18.3.2 Definere, Varmesystem

Varmesystem 1- Ja (Ja/Nei)

Varmesystem 1 (VS1) er forhåndsdefinert.

På linjene under varmesystem 1 vises øvrige definerbare varmesystemer (i eksempelet VS1-2).

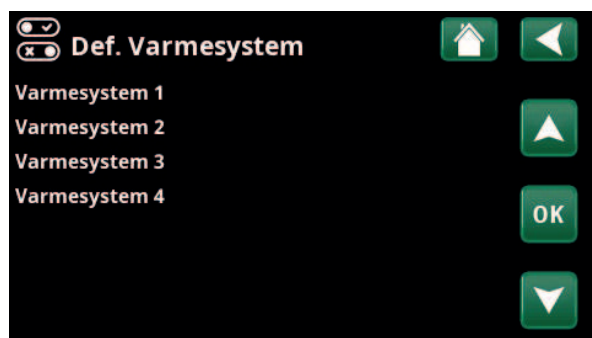

Meny «Avansert/Definere/Varmesystem». Marker et varmesystem, og trykk på «OK» for å bekrefte innstillinger.



Meny «Avansert/Definere/Varmesystem/Varmesystem 1». Trådløs romføler II er valgt.

Romføler Ja (Ja/Nei/Visning)

Når du velger «Ja», betyr det at romfølere skal kobles til varmesystemet.

Når du velger «Visning», vises romtemperatur, men romføleren brukes ikke til styring.

Type Kabel/Trådløs/Trådløs II/SmartControl

Velg om romføleren for varmesystemet er fast tilkoblet (via kabel) eller trådløst.

- **Kabel**
Fast tilkoblet romføler.
- **Trådløs**
Velg «Trådløs» for å koble CTCs trådløse romføler til varmesystemet.
Se bruksanvisning «CTC Trådløs romføler» for informasjon om hvordan disse følerne skal kobles til.

- **Trådløs II**
Velg «Trådløs II» for å koble CTCs trådløse romføler II til varmesystemet.
Se bruksanvisning «CTC Trådløs romføler II» for informasjon om hvordan disse følerne skal kobles til.
- **SmartControl**
CTC SmartControl er en separat serie med trådløst tilbehør. Ved valg «SmartControl» skal tilkoblingskanal velges på linjen under. CTC SmartControl-tilbehøret kobles til systemet i menyen «Avansert/Definere/SmartControl». Se separat bruksanvisning for CTC SmartControl-tilbehøret.

VS1- Nattsenkning ekst. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC)

I menyen bestemmes normalmodusen (normalt åpen (NO) eller normalt lukket (NC)) for det eksterne styresignalet ved fjernstyring av funksjonen.

For eksempel på hvordan man stiller inn normalmodusen, se kapittelet «Avansert/Definere/Fjernstyring».

VS1- Varmemodus ekst. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC)

I menyen bestemmes normalmodusen (normalt åpen (NO) eller normalt lukket (NC)) for det eksterne styresignalet ved fjernstyring av funksjonen.

For eksempel på hvordan man stiller inn normalmodusen, se kapittelet «Avansert/Definere/Fjernstyring».

Program * ekst. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC) *økonomi/normal/komfort/tilpasset

I menyen bestemmes normalmodusen (normalt åpen (NO) eller normalt lukket (NC)) for det eksterne styresignalet ved fjernstyring av funksjonen.

For eksempel på hvordan man stiller inn normalmodusen, se kapittelet «Avansert/Definere/Fjernstyring».

18.3.3 Definere, Varmepumpe

Flow/nivåvakt **Ingen (Ingen/NC/NO)**

Menylinjen vises hvis man har definert en «Inngang» for fjernstyring for funksjonen «Flow/nivåvakt» i menyen «Avansert/Definere/Definere Fjernstyring».

Støydemping ekst. konfigur. **Ingen (Ingen/NC/NO)**

Menylinjen vises hvis man har definert en «Inngang» for fjernstyring for funksjonen «VP Støydemping» i menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

Tariff VP konfigur **Ingen (Ingen/NC/NO)**

Menylinjen vises hvis man har definert en «Inngang» for fjernstyring for funksjonen «VP Tariff» i menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

18.3.4 Definere, Kommunikasjon

myUplink **Nei (Ja/Nei)**

Velg «Ja» for å kunne koble til varmpumpen fra appen myUplink.

Web **Nei (Ja/Nei)**

Velg «Ja» for tilkobling til lokal webserver. Ruter og brannmur mot internett kreves.

Strømpriser **myUplink/myUplink ekst./BMS/Nei**

Velg «myUplink» for å koble varmpumpen til mobilappen myUplink for strømprisstyring.

Velg «myUplink ekst.» for å koble til en ekstern varmestyringsapp via myUplink. Alternativet er for øyeblikket ikke implementert.

Velg «BMS» for å koble til via smarthjem-løsning.

Effektbegrensning ekst. konfigur. **Ingen (Ingen/NC/NO)**

Menylinjen vises hvis man har definert en «Inngang» for fjernstyring for funksjonen «Effektbegrensning» i menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

18.3.5 Definere, Varmtvann

Ekstra varmtvann ekst. konfigur. **Ingen (Ingen/NC/NO)**

I menyen bestemmes normalmodusen (normalt åpen (NO) eller normalt lukket (NC)) for det eksterne styresignalet ved fjernstyring av funksjonen.

For eksempel på innstillinger av normalmodus, se avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/Definere».

VV-sirkulasjon **Nei (Ja/Nei/VV)**


«Ja» varmtvannssirkulasjon (VVC) med sirkulasjonspumpe G40 defineres. Dette funksjonsalternativet krever tilbehøret Ekspansjonskort (A3) for at VVC skal styres av produktet.

«VV» alternativ med ekstern VVC-pumpe som ikke styres av produktet. Krever ikke ekspansjonskort (A3).


VV-sirkulasjon ekst. konfigur. **Ingen (Ingen/NC/NO)**

I menyen bestemmes normalmodusen (normalt åpen (NO) eller normalt lukket (NC)) for det eksterne styresignalet ved fjernstyring av funksjonen.

For eksempel på innstillinger av normalmodus, se avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/Definere».

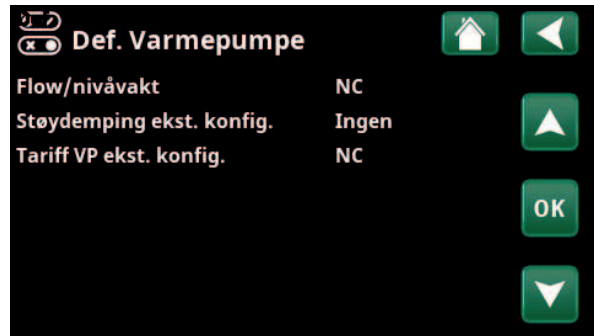


Meny «Avansert/Definere/Varmepumpe».

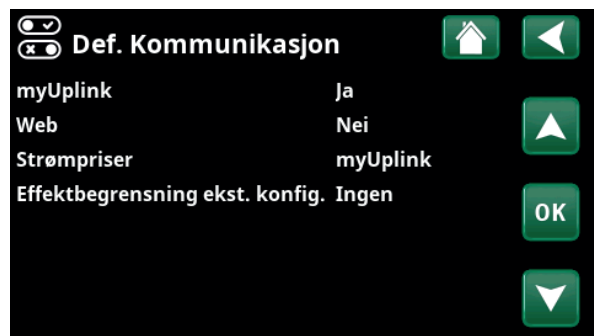

Meny «Avansert/Definere/Kommunikasjon».

i Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittelet «Installasjon kommunikasjon» i denne anvisningen.

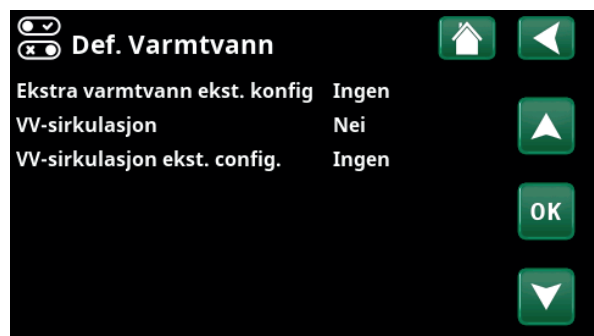

Menyen «Avansert/Definere/Varmtvann».

18.3.6 Definere, Diff termostatfunksjon

Diff.termostatfunksjon **Nei (Nei/Ja)**

Her angir du om diff termostatfunksjon skal brukes i systemet.

For denne funksjonen må tilbehør Ekspansjonskort (A3) være installert.

Blokkering diff. ekst. konfigur. Ingen (Ingen/NC/NO)

I menyen bestemmes normalmodusen (normalt åpen (NO) eller normalt lukket (NC)) for det eksterne styresignalet ved fjernstyring av funksjonen.

For eksempel på innstillinger av normalmodus, se avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/Definere».

Informasjon om Diff-termostatfunksjonen vises i kapittelet "Driftsinfo".



Meny «Avansert/Definere/Diff termostatfunksjon».


18.3.7 Definere, Elkolbe

Tariff EL ekst. konfigur. Ingen (NO/NC/Ingen)

Funksjonen kan sperre elkolbe ved høy strømpris ved hjelp av eksternt signal.

I menyen bestemmes normalmodusen (normalt åpen (NO) eller normalt lukket (NC)) for det eksterne styresignalet ved fjernstyring av funksjonen.

For eksempel på innstillinger av normalmodus, se avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/Definere».

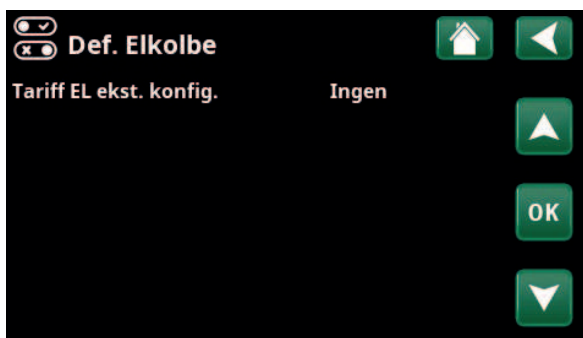

Meny «Avansert/Definere/Elkolbe».

18.3.8 Definere, Ekstern varmekilde (EVK)

Ekstern varmekilde **Nei (Nei/Ja)**

Angi om Ekstern varmekilde skal kobles til («Ja»).



Meny «Avansert/Definere/Ekstern varmekilde (EVK)».

18.3.9 Definere, Kjøling

Kjøling reguleres med turledningsføler 2 (B2), noe som betyr at kjøling og varmesystem 2 ikke kan brukes samtidig.



Meny «Avansert/Definere/Kjøling».

Kjøling **Nei (Passiv/Nei)**

«Passiv» innebærer at kjøling brukes.

Felles varme/kjøling **Nei (Ja/Nei)**

«Ja» innebærer at varme og kjøling distribueres i samme varmesystem.

Kondenssikret system **Nei (Nei/Ja)**

Hvis systemet er kondenssikret, tillates det en betydelig lavere temperatur ut i systemet. ADVARSEL! Kondensdannelse i huskonstruksjonen kan forårsake fukt- og muggskader.

«Nei» innebærer innstillingsområde for romtemperatur mellom 18 og 30 °C, og (Ja) innebærer innstillingsområde 10–30 °C.

Kontakt fagfolk hvis du er i tvil!

Romføler **Ja (Ja/Nei/Visning)**

Når du velger «Ja», betyr det at romfølere skal kobles til varmesystemet.

Når du velger «Visning», vises romtemperatur, men romføleren brukes ikke til styring.

! Det skal alltid brukes romfølere i den delen av boligen som skal kjøles, da det er romføleren som avgjør/styrer kjølekapasiteten.

Type **Kabel/Trådløs/Trådløs II/SmartControl**

Velg om romføleren for varmesystemet er fast tilkoblet (via kabel) eller trådløst.

- **Kabel**
Fast tilkoblet romføler.
- **Trådløs**
Velg «Trådløs» for å koble CTCs trådløse romføler til varmesystemet.
Se bruksanvisning «CTC Trådløs romføler» for informasjon om hvordan disse følerne skal kobles til.
- **Trådløs II**
Velg «Trådløs II» for å koble CTCs trådløse romføler II til varmesystemet.
Se bruksanvisning «CTC Trådløs romføler II» for informasjon om hvordan disse følerne skal kobles til.
- **SmartControl**
CTC SmartControl er en separat serie med trådløst tilbehør. Ved valg «SmartControl» skal tilkoblingskanal velges på linjen under. CTC SmartControl-tilbehøret kobles til systemet i menyen «Avansert/Definere/SmartControl». Se separat bruksanvisning for CTC SmartControl-tilbehøret.

Blokker kjøling, ekst. konfig. **Ingen (Ingen/NC/NO)**


Menylinjen vises hvis man har definert en «Inngang» for fjernstyring for funksjonen «Blokker kjøling» i menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

Funksjonen kan brukes for å avslutte kjøling ved hjelp av en fuktighetsføler når det er fare for kondens.

I menyen bestemmes normalmodusen (normalt åpen (NO) eller normalt lukket (NC)) for det eksterne styresignalet ved fjernstyring av funksjonen.

For eksempel på innstillinger av normalmodus, se avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/Definere».

18.3.10 Definere, SMS

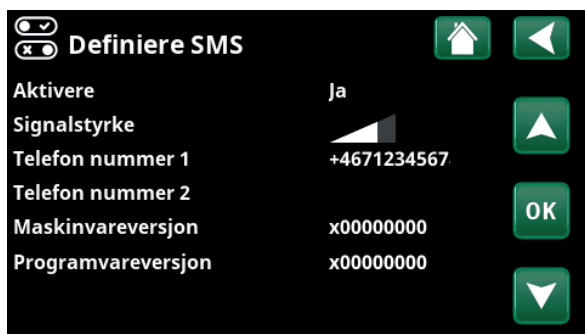

Meny «Avansert/Definere/SMS».

Aktivere Ja (Ja/Nei)

Ved «Ja» vises menyene nedenfor:

Signalstyrke

Her vises signalnivået for mottaket.

Telefon nummer 1

Her vises det først aktiverte telefonnummeret.

Telefon nummer 2

Her vises det andre aktiverte telefonnummeret.

Maskinvareversjon

Her vises maskinvareversjon i SMS-tilbehøret.


Programvareversjon

Her vises programvareversjon i SMS-tilbehøret.

OBS! Du finner mer informasjon om SMS-funksjonen i installasjons- og vedlikeholdsanvisningen for «CTC SMS».

18.3.11 Definere, SmartControl

CTC SmartControl er en separat serie med trådløst tilbehør.

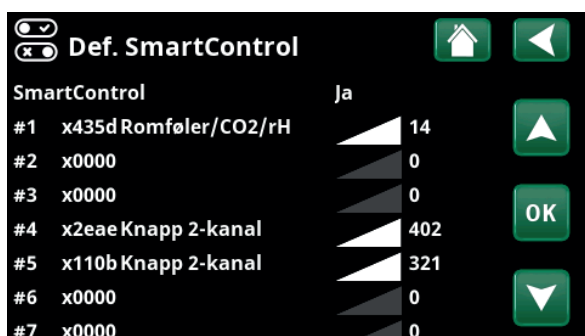

Meny «Avansert/Definere/SmartControl».

SmartControl Ja (Ja/Nei)

Når du velger «Ja», kan CTC SmartControl-tilbehør kobles til varmesystemet. Se tilkoblingsprosedyren i separat bruksanvisning for CTC SmartControl-tilbehøret.

18.3.12 Definere, Trådløs II

CTC Trådløs romføler II er en separat serie med trådløst tilbehør.



Meny «Avansert/Definere/Trådløs II».

Trådløs II Ja (Ja/Nei)

Når du velger «Ja», kan CTC Trådløs romføler II-tilbehør kobles til varmesystemet. Se tilkoblingsprosedyren i separat bruksanvisning for CTC Trådløs romføler II-tilbehøret.

18.3.13 Definere, Strømfølere

Strømfølere Nei (Ja/Nei)

Velg «Ja» hvis det skal kobles strømfølere til systemet.

Du finner mer informasjon i avsnittet «Strømfølere» i kapittelet «Avansert/Innstillinger».



18.4 Service



OBS! Denne menyen er kun for installatøren.

18.4.1 Funksjonstest

I denne menyen kan installatøren teste tilkobling og funksjon av separate komponenter i varmesystemet. Når denne menyen aktiveres, stoppes alle styrefunksjoner; den eneste beskyttelsen mot driftsfeil er trykkfølerne og elkolbens overopphetingsbeskyttelse. Varmepumpen går tilbake til normal drift etter 10 minutter med inaktivitet eller når man forlater menyen «Funksjonstest». Når menyen åpnes, stoppes all automatikk, og test kan utføres.



Når du går ut av menyen, går varmpumpen tilbake til normal drift.

18.4.1.1 Varmesystem

Shuntventil 2 **Stenger (åpner/stenger)**
Åpner og stenger shuntventil 2.

Radiatorpumpe 2 **Av (På/Av)**
Starter og stopper radiatorpumpe 2.


Diode romføler **Av (På/Av)**
Her kan romfølerens alarmfunksjoner kontrolleres. Ved aktivering lyser den røde dioden på romføleren med fast lys.

18.4.1.2 Varmepumpe

VP Kompressor **Av (På/Av)**
Ved funksjonstest av kompressor er brinepumpen og ladepumpen også i drift for at kompressoren ikke skal løse ut på trykkvaktene.

VP Brinepumpe/Vifte **Av (av/på)**
Funksjonstest brinepumpe eller vifte (luft/vann-varmepumpe).

VP Ladepumpe **Av (Av/0...100)**
Funksjonstest ladepumpe 0–100%.

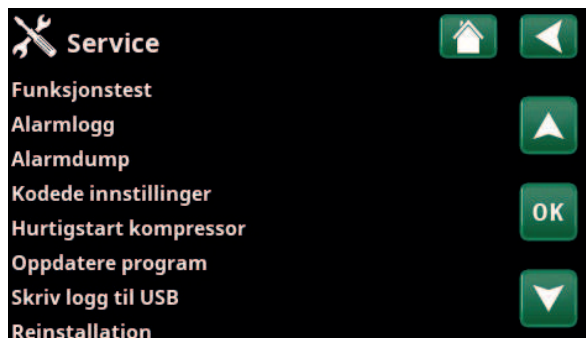

Meny «Avansert/Service».



Meny «Avansert/Service/Funksjonstest».



Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Varmesystem».




Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Varmepumpe».

18.4.1.3 Ventiler

3-veisventil VS (VS/VV)

Funksjonstest av flytretter (Y21). Test av flyt til varmtvann eller til varmesystem.

- VS = Varmesystem
- VV = varmtvann

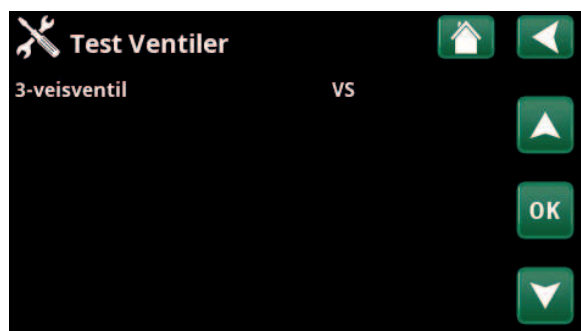


Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Ventiler».

18.4.1.4 Elkolbe

Tester elkolben per fase og trinn (På/Av).

Elkolbe L1A	Av (av/på)
Elkolbe L1B	Av (av/på)
Elkolbe L2A	Av (av/på)
Elkolbe L2B	Av (av/på)
Elkolbe L3A	Av (av/på)
Elkolbe L3B	Av (av/på)
Elkolbe A13	Av (av/på)

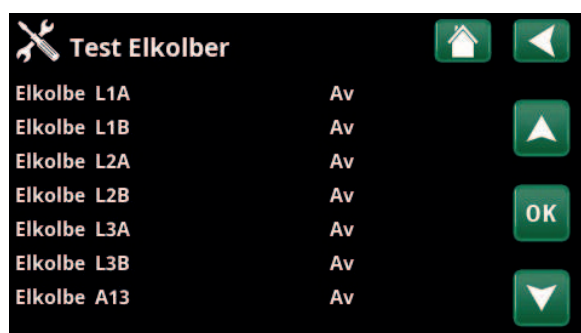

Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Elkolbe».

18.4.1.5 Difftermostat/EVK

Pumpe (G46) Av (På/Av)

Funksjonstest av sirkulasjonspumpe til tankoverlading.


Shunt (Y41) Stenger (stenger/åpner)

Funksjonstest av shuntventil ekstern varmekilde tank.

Temperaturer

Aktuell temperatur vises.

- EVK-tank °C (B47) 67 °C
- Difftermostat °C (B46) 68 °C

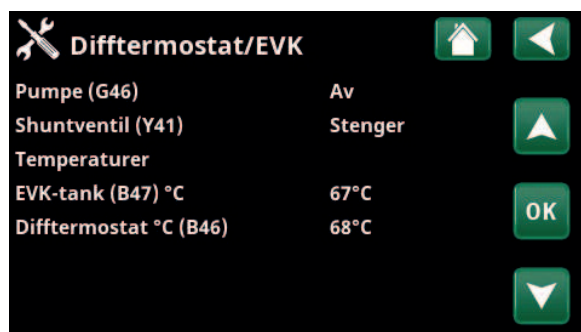

Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Difftermostat/EVK».

18.4.1.6 Varmtvann

Tappevannspumpe (G5) 0% (0-100)

Funksjonstest av tappevannspumpen.

VV-sirk.pumpe (G40) Av (På/Av)

Test av varmtvannsirkulasjonspumpen.


Føler:

Tappevann °C (B25) 0 °C

Viser aktuell tappevannstemperatur.

Flowføler (B102) (På/Av)

Viser om det er flyt i tappevannsledningen.

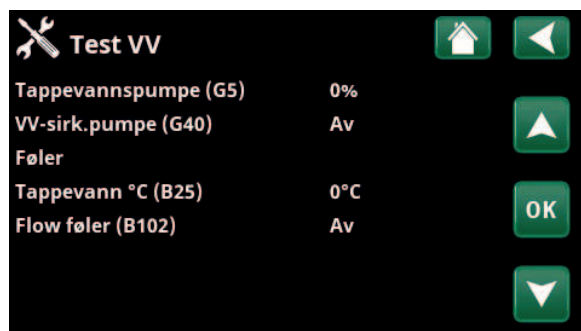

Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Varmtvann».

18.4.2 Alarmlogg

I alarmloggen kan det vises opptil 500 alarmer samtidig.

En alarm som kommer tilbake innen en time, ignoreres for ikke å fylle loggen.

Klikk på en alarmlinje for å vise mer informasjon om en alarm.

Hvis det er en «føleralarm», vil en følerverdi fra da alarmen ble utløst vises nede på siden for videre feilsøking.

Ved alarm knyttet til varmepumpen kan verdien vises fra føler for trykk (HT, LT), temperatur (ØH=overoppheting) samt strøm (I).

18.4.3 Alarmdump

Eksporter alarmene fra alarmloggen til en USB-minnepinne. En bank kan bestå av én eller flere alarmer samt enkelte verdier før og etter at alarmen ble utløst.

18.4.4 Innstillinger kodet

Denne menyen er ment for produsentens drifts- og alarmgrenser. Det må angis en firesifret kode for å kunne endre disse grensene. Man kan imidlertid se hva som inngår i menyen uten å angi kode.

- !** OBS! Innlogging i Fabrikkinnstillinger kodet må kun skje av autorisert servicetekniker.
- Det kan oppstå alvorlige driftsavbrudd og feil på produktet hvis det endres verdier uten tillatelse. Garantivilkårene gjelder ikke i slike tilfeller.

18.4.5 Hurtigstart kompressor

Forsinkelsestid hindrer normalt kompressorstart tidligere enn 10 min etter kompressorstopp. Også ved strømbrudd, eller første gang produktet starter, aktiveres forsinkelsen. Denne funksjonen fremskynder dette forløpet.

18.4.6 Oppdatere program

Displayets programvare kan enten oppdateres via USB-minnepinne eller «online». Linjene er merket grått til USB-minnepinnen eller internett er tilkoblet.


Klikk på OK for å bekrefte opplastingen.

Innstillingene beholdes ved oppdatering, men eventuelle nye fabrikkverdier overskriver de gamle.


- Produktet må være registrert i myUplink for at nye programvareoppdateringer skal være tilgjengelige for nedlasting.




Meny «Avansert/Service/Alarmlogg».

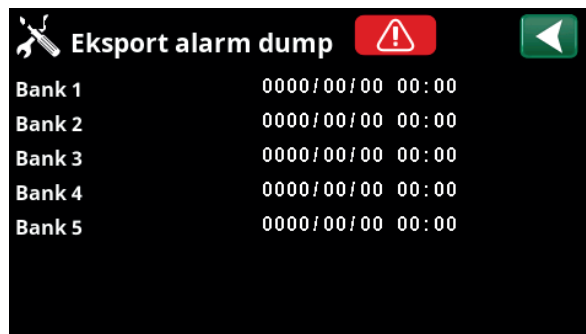

Meny «Avansert/Service/Alarmdump».

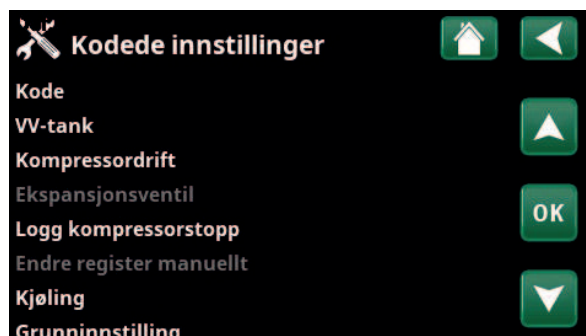

Meny «Avansert/Service/Innstillinger kodet».

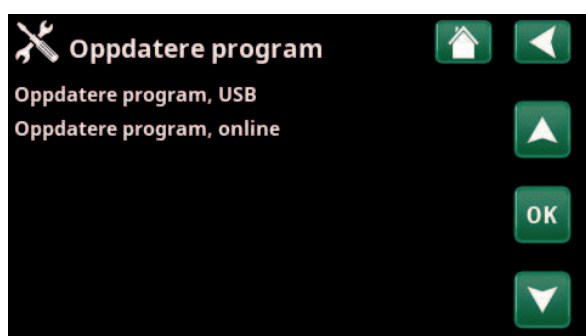

Meny «Avansert/Service/Oppdatere program».

- !** OBS! Spenningen til produktet må ikke under noen omstendighet brytes under oppdateringen.
-

- !** OBS! Bryt strømmen og start alltid om produktet etter programoppdatering! Det kan ta flere minutter før displayet har kommunisert ferdig etter omstart.
-

18.4.7 Skriv logg til USB

Ment for serviceteknikere. Her kan man lagre loggede verdier til et USB-minne.

18.4.8 Reinstallasjon

Denne kommandoen starter installasjonssekvensen på nytt. Bekreft først at du vil installere på nytt for å komme til installasjonsveiledningen. Se kapittelet «Installasjonsveiledning» og «Førstegangs start».

18.4.9 Kalibrering sensor


Turledning 1 °C (B1)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerer av turtemperaturføler (B1).	
Turledning 2 °C (B2)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerer av turtemperaturføler (B2).	
Turledning 3 °C (B3)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerer av turtemperaturføler (B3).	
Turledning 4 °C (B4)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerer av turtemperaturføler (B4).	
Romtemperatur 1 °C (B11)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerer av romføler (B11).	
Romtemperatur 2 °C (B12)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerer av romføler (B12).	
Romtemperatur 3 °C (B13)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerer av romføler (B13).	
Romtemperatur 4 °C (B14)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerer av romføler (B14).	
Utetemperatur °C (B15)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerer av uteføler (B15).	
Solfangere, utgående °C (B31)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerer av temperaturfølere for solfangernes utgående temperatur.	
Solfangere, innkommende °C (B30)	0.0 (-3.0...3.0)
Korrigerer av temperaturfølere for solfangernes innkommende temperatur.	

18.4.10 Kontroller strømføler

Skal brukes for å identifisere hvilken strømføler som er koblet til de respektive fasene.

Alle tre strømmer (L1, L2, og L3) skal vises i «Aktuell driftsinfo» når varmepumpen har identifisert strømtransformatorenes respektive faser.

Da er det viktig at alle produkter som bruker mye strøm, er slått av.

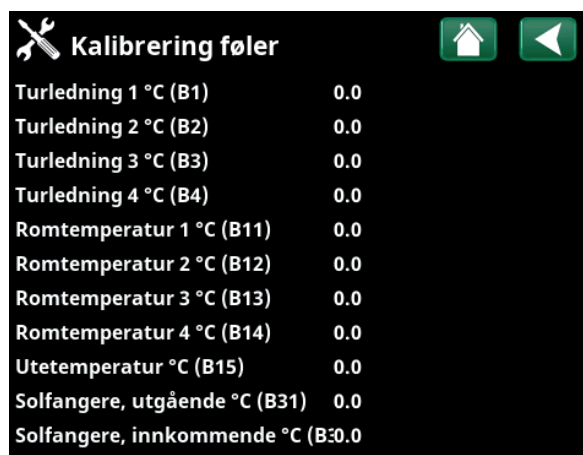

Meny «Avansert/Service/Kalibrering føler».

19. Feilsøking

Varmepumpen er konstruert for pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Hvis det oppstår feil, må du alltid kontakte installatøren som utførte installasjonen. Hvis denne i sin tur bedømmer at det dreier seg om en material- eller fabrikkasjonsfeil, tar installatøren kontakt med oss for kontroll og oppretting av skaden. Angi alltid produktets produktionsnummer.

Varmtvann

Mange vil utnytte varmpumpens lave driftskostnader maksimalt.

Styresystemet har tre komfortnivåer for varmtvann. Vi anbefaler å starte med det laveste nivået. Hvis varmtvannet ikke er tilstrekkelig, øker du til neste nivå. Vi anbefaler også å bruke planlagt varmtvannsmønster.

Kontroller at den dårlig blandeventil, delvis ved varmpumpen, eventuelt også dusjblandebatteriet ikke påvirker varmtvannstemperaturen.

Varmesystemet

Romføleren sørger for at rommet får riktig og jevn temperatur. For at den skal kunne gi riktige signaler til styringen, må radiatortermostater alltid være helt åpne i rom med romføler.

Et godt fungerende varmesystem er viktig for drift med varmpumpe, og det påvirker også energibesparelsen.

Juster alltid inn systemet med alle radiatortermostater helt åpne. Etter noen dager kan termostatene reguleres individuelt i de andre rommene.

Hvis du ikke får innstilt romtemperatur, kan du kontrollere:

- At varmesystemet er riktig justert og fungerer som det skal. At radiatortermostater er åpne og at radiatorene er jevnvarme. Kjenn på hele overflaten til radiatoren. Luft radiatorene. Effektiv drift av varmpumpen krever at varmesystemet fungerer for at du skal få god besparelse.
- At varmpumpen er i drift, og at det ikke vises noen feilmeldinger.
- At det er installert tilstrekkelig eleffekt. Øk eventuelt. Kontroller også at eleffekten ikke er begrenset på grunn av for høyt strømuttak i huset (belastningsvakt).
- At produktet ikke er stilt inn på «Maks tillatt turtemperatur» med for lav verdi.
- At det er valgt tilstrekkelig høy verdi for «Turledningstemperatur ved -15 °C utetemperatur». Øk ved behov. Du finner mer om dette og varmekurver i kapittelet Husets varmekurve. Men du må alltid først kontrollere øvrige punkter.
- At temperatursenkingen ikke er feil innstilt. Se «Innstillinger/Varmesystem».

Hvis varmen er ujevn, må du kontrollere (hvis det er installert romføler):

- At romfølerens plassering er representativ for huset.
- At radiatortermostater ikke forstyrrer romføleren.
- At andre varmekilder/kuldekilder ikke forstyrrer romføleren.

● Ikke tapp varmtvann med høyeste hastighet. Hvis du i stedet fyller badekaret litt langsommere, får du høyere temperatur på vannet.

● Unngå å plassere romføleren i nærheten av trappehus på grunn av den ujevne luftsirkulasjonen.

● Har du ikke radiatortermostater i overetasjen, må du kanskje montere dette.

Belastningsvakt

Varmepumpen har en innebygd belastningsvakt. Hvis anlegget installeres med strømføler, overvåkes det kontinuerlig at husets hovedsikringer ikke overbelastes. Hvis det skjer, kobles eltrinnet bort fra varmpumpen. Ved stort varmebehov i kombinasjon med for eksempel enfaset motorvarmer, komfyr, vaskemaskin eller tørketrommel, kan strømeffekten i varmpumpen være begrenset. Det kan innebære at verken temperaturen på varmen eller varmtvannet blir tilstrekkelig.

Hvis varmpumpen er begrenset, vises dette i klartekst på displayet som «[I012] Høyt strømforbruk, redusert el». Rådfør deg med elektriker for å kontrollere at sikringen er riktig dimensjonert eller at husets tre faser er jevnt belastet.

Berg-/jordsløyfen

Det kan oppstå feil på kjøledelen hvis berg-/jordsløyfen installeres feil, hvis den ikke er riktig luftet, har for lite frostvæske eller er underdimensjonert. Dårlig eller utilstrekkelig sirkulasjon kan føre til at varmpumpen varsler «Lav fordamping». Hvis temperaturforskjellen mellom innkommende og utgående temperatur er for stor, varsler produktet, og displayet viser «Lav brineflyt». En sannsynlig årsak er at det er luft i brinekretsen. Luft grundig – i enkelte tilfeller i inntil ett døgn. Kontroller også berg-/jordsløyfens filter. Se Tilkobling av kuldebærersystem. Tilbakestill alarmen for «Lav fordamping» på displayet. La en fagmann undersøke og korrigerer feilen ved gjentatte driftsforstyrrelser.


Hvis teksten «Lav brinetemp» vises i displayet, kan berg-/jordsløyfen være underdimensjonert. Det kan også være feil på føleren. Kontroller temperaturen i brinekretsen i menyen «Aktuell driftsinfo». Hvis innkommende temperaturen er lavere enn -5 °C ved drift, må du la en fagmann kontrollere brinekretsen.

Luftproblem

Hvis du hører skvalpelyder fra varmpumpen, må du kontrollere at den er godt luftet. Fyll ved behov på mer vann slik at du oppnår riktig trykk. Hvis fenomenet gjentar seg, må du la en fagmann finne ut av årsaken.

Ulyd ved avstenging av tappevann

I enkelte tilfeller kan det oppstå ulyder fra husets rørsystem og varmpumpen på grunn av trykkstøtene som oppstår når flyten brytes raskt. Det er ikke noe galt med produktet. Fenomenet kan forekomme når det brukes ettgrepssystemer av eldre type. Nyere ettgrepssystemer er ofte utstyrt med myk stenging. Ved ulyder fra oppvaskmaskiner og vaskemaskiner kan dette rettes opp med en trykkstøtdemper. En trykkstøtdemper kan også være et alternativ til mykstengende tappevannskraner.

 Det kan også hende at du må lufte radiatorene.

19.1 Informasjonstekster

Det vises informasjonstekst i displayet for å informere om ulike driftsmodi.



[I002] VS1 Varme av

[I005] VS2 Varme av

Viser at produktet er i sommerdrift. Det er ikke behov for varme for aktuelt varmesystem, kun varmtvann.

[I008] Tariff, VP av

Viser at tariff har slått av varmepumpen.

[I009] Kompressor sperret

Det er valgt at kompressoren skal være slått av, for eksempel før boring eller graving av kollektorsløyfer. Produktet leveres med avslått kompressor. Valget gjøres i menyen «Avansert/Innstillinger/Varmepumpe».

[I010] Tariff, EL av

Viser at tariff har slått av elkolben.

[I011] Rundstyring

Viser at rundstyring er aktiv. Rundstyring er utstyr som strømleverandøren kan montere slik at de kan koble fra strømkrevende utstyr i kortere perioder. Kompressor og eleffekt sperres når rundstyring er aktiv.

[I012] Høyt strømforbruk, redusert el

- Husets hovedsikringer kan overbelastes hvis for eksempel flere effektkrevende apparater brukes samtidig. Produktet reduserer elkolbens strømeffekt i denne tiden.
- 2 t maks. 6 kW. Elektriske varmeelementer er begrenset til 6 kW i 2 timer etter at strømmen slås på. Teksten vises om det kreves >6 kW under de to første timene av drift av produktet. Dette gjelder etter strømbrydd eller nyinstallasjon.

[I013] Startforsinkelse

Kompressoren får ikke starte for raskt etter at den har stoppet, normal forsinkelse er minst ti minutter.

[I014] Gulvfunksjon aktiv, d

Viser at gulvtørkefunksjonen er aktiv, samt resterende tid (dager) som funksjonen er aktiv.

[I017] SmartGrid: Blokkering

[I019] SmartGrid: Lavpris

[I018] SmartGrid: Overkap.

Produktet påvirkes av «SmartGrid». Se også «Avansert/Definere/Fjernstyring/SmartGrid».

[I021] VS1 Varmemodus, fjernstyring

[I022] VS2 Varmemodus, fjernstyring

Fjernstyring påvirker om varmen i varmesystemet skal være på eller av. Hvis varmen er slått av, vises også informasjonen «Varme av varmesystem 1/2».


[I028] Ferieperiode

Vises ved innstilling av ferieplan, noe som medfører senking av romtemperaturen og at varmtvann ikke produseres.

[I050] Effektbegrensning

Dette viser at effektbegrensning er aktivert.

19.2 Alarmtekster

Varme/Kjøling	Varmtvann	Ventilasjon	Driftsinfo
 Jullstille alarm	Alarm: [E074] Romføler 1		Mis
	[E044] Stopp, høy kompr temp		Mis
			Mis
			Mis

Ved feil på for eksempel en føler, avgis det en alarm. I displayet vises det en tekst med informasjon om feilen.

Du tilbakestiller alarmen ved å trykke på "Nullstille alarm" i displayet. Hvis det har oppstått flere alarmer, vises disse etter hverandre. Du kan ikke tilbakestille en gjenværende feil uten først å ha rettet den opp. Noen alarmer tilbakestilles automatisk hvis feilen opphører.

Alarmtekst	Beskrivelse
[E010] Kompressortype?	Det vises en tekst hvis det mangler informasjon om kompressortype.
[E013] EVO av	Det vises en tekst ved feil på ekspansjonsventilstyringen.
[E024] Sikring utløst	Tekst vises når sikringen (F1, F2) har løst ut.
[E026] Varmepumpe	Det vises en tekst hvis varmpumpen er i alarmtilstand.
[E027] Kommunikasjonsfeil VP	Tekst vises når displaykortet (A1) ikke kan kommunisere med VP-styringskort (A5).
[E063] Komm.feil relekort	Tekst vises når displaykortet (A1) ikke kan kommunisere med relékortet (A2).
[E056] Komm.feil motorvern	Tekst vises når VP-styringskortet (A5) ikke kan kommunisere med motorvernet (A4).
[E086] Komm.feil ekspansj.kort	Tekst vises når displaykortet (A1) ikke kan kommunisere med CTC solstyrings-/ ekspansjonskortet (A3).
[E035] Pressostat høytrykk	Kjølemiddelsystemets høytrykksvakt har løst ut. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.
[E040] Liten brinesirkulasjon	Liten brinesirkulasjon skyldes som regel luft i kollektorsystemet, særlig rett etter installasjonen. Altfor lange kollektorer kan også være en årsak. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Kontroller også installert brinefilter. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.
[E041] Lav brinetemp	Innkommende temperatur på kuldebærer (brine) fra borehull/jordsløyfe er for lav. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil må du ta kontakt med installatøren for å kontrollere dimensjoneringen av den kalde siden.
[E044] Stopp, høy kompr temp	Det vises tekst ved høy kompressortemperatur. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.
[E045] Stopp, lav fordamping	Det vises tekst ved lav fordampingstemperatur. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.
[E046] Stopp, høy fordamping	Det vises tekst ved høy fordampingstemperatur. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.
[E047] Stopp, lav sugegass, eksp.ventil	Det vises tekst ved lav sugegasstemperatur. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.
[E048] Stopp, lav fordamping, eksp.ventil	Det vises tekst ved lav fordampingstemperatur ekspansjonsventil. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.
[E049] Stopp, høy fordamping, eksp.ventil	Det vises tekst ved høy fordampingstemperatur ekspansjonsventil. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.
[E050] Stopp, lav overopphet., eksp.ventil	Tekst vises ved lav overopphetingstemperatur ekspansjonsventil. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.

Alarmtekst	Beskrivelse
[E052] Fase 1 mangler [E053] Fase 2 mangler [E054] Fase 3 mangler	Det vises tekst ved fasebortfall.
[E055] Feil fasefølge	Kompressormotoren i produktet må gå i riktig retning. Produktet kontrollerer at fasene er riktig tilkoblet, hvis ikke utløses en alarm. Da må to av fasene til produktet skiftes om. Spenningen til anlegget må brytes for å rette opp denne feilen. Feilen inntreffer som regel kun under installasjon.
[Exxx] Alarm «føler»	Ved feil på føler, eller hvis føler ikke er tilkoblet eller er kortslettet, samt hvis verdien er utenfor følerens område, vises en alarm. Hvis det er en føler som er viktig for systemets drift, stoppes kompressoren. Da må tilbakestilling skje manuelt etter reparasjon. For disse følerne tilbakestilles alarmen automatisk etter reparasjon: Føler øvre tank (B5), Føler EVK-tank (B47), Føler turlledning 1 (B18), Føler turlledning 2 (B2), Føler ute (B15), Romføler 1 (B11), Romføler 2 (B12), Føler brine ut, Føler brine inn, Føler VPinn, Føler VPut, Føler hetgass, Føler sugegass, Føler høyt trykk, Føler lavt trykk.
[E057] Motorvern høy strøm	Det er registrert høy strøm til kompressoren. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.
[E058] Motorvern lav strøm	Det er registrert lav strøm til kompressoren. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.
[E061] Makstermostat	Teksten vises hvis produktet har blitt for varmt. Kontroller alltid at maks.termostaten ikke er utløst ved installasjon, siden det er en mulighet for at maks.termostaten (F10) kan ha løst ut hvis kjelen har blitt lagret ekstremt kaldt. Den tilbakestilles ved å trykke inn knappen på elskapet bak fronten.
[E087] Driver	Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake.
[E088] Driver: 1 - [E109] Driver: 29 Driverfeil	Ved tilbakevendende feil må du kontakte installatøren og oppgi feilkoden.
[E117] Driver: Frakoblet	Kommunikasjonsfeil. Varmepumpens elskap og driver kommuniserer ikke.



CTC AB
Box 309 SE-341 26 Ljungby
+46 372 88 000
info@ctc.se
www.ctc.se

